

USER'S MANUAL

Návod k montáži a **CZ**
použití
Instalační technik
Uživatel
Technik

1.040375CZFE



MAGIS COMBO PLUS 5 - 8 - 10

Hybridní tepelné čerpadlo



Vážený zákazníku,

Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí. Jako zákazník firmy Immergas se můžete za všech okolností spolehnout na odborný servis firmy, který je vždy dokonale připraven Vám zaručit stálý výkon Vašeho výrobku. Pečlivě si přečtěte následující stránky: můžete v nich najít užitečné rady ke správnému používání výrobku, jejichž dodržování Vám zajistí ještě větší spokojenost s výrobkem Immergas.

Navštivte včas náš oblastní servis a žádejte úvodní uvedení do provozu zařízení. Náš technik ověří správné podmínky provozu, provede nezbytné nastavení a regulaci a vysvětlí Vám správné používání zařízení.

Pro jakoukoli potřebu zásahu a údržbu kontaktujte oprávněná střediska společnosti: mají originální náhradní díly a mají specifickou přípravu zajišťovanou přímo výrobcem.

Všeobecná upozornění

Všechny výrobky Immergas jsou chráněny vhodným přepravním obalem.

Materiál musí být uskladňován v suchu a chráněn před povětrnostními vlivy.

Návod k použití je nedílnou a důležitou součástí výrobku a musí být předán uživateli i v případě jeho dalšího prodeje.

Návod je třeba pozorně pročíst a pečlivě uschovat, protože všechna upozornění obsahují důležité informace pro Vaši bezpečnost ve fázi instalace i používání a údržby zařízení.

Zařízení musí být projektována kvalifikovanými odborníky v souladu s platnými předpisy a v rozměrových limitech stanovených Zákonem. Instalaci a údržbu smí provádět v souladu s platnými normami a podle pokynů výrobce pouze autorizovaná firma, kterou se v tomto případě rozumí firma s odbornou technickou kvalifikací v oboru těchto systémů, jak je stanoveno zákonem.

Nesprávná instalace nebo montáž zařízení a/nebo součástí, příslušenství, sad a zařízení Immergas může vést k nepředvídatelným problémům, pokud jde o osoby, zvířata, věci. Pečlivě si přečtěte pokyny provádějící výrobek pro jeho správnou instalaci.

Údržbu musí vždy provádět odborně kvalifikovaná firma. Zárukou kvalifikace a odbornosti je v tomto případě autorizované Středisko Technické Asistence.

Zařízení se smí používat pouze k účelu, ke kterému bylo výslovně určeno. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a potenciálně nebezpečné.

Na chyby v instalaci, provozu nebo údržbě, které jsou způsobeny nedodržením platných technických zákonů, norem a předpisů uvedených v tomto návodu (nebo poskytnutých výrobcem), se v žádném případě nevztahuje smluvní ani mimosmluvní odpovědnost výrobce za případné škody, a příslušná záruka na kotel zaniká.

Pro získání dalších informací o předpisech týkajících se instalace tepelných zařízení navštivte webovou stránku společnosti Immergas na adrese: www.immergas.com, respektive www.immergas.cz

Společnost IMMERGAS S.p.A., se sídlem via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE), prohlašuje, že její procesy projektování, výroby a poprodejního servisu jsou v souladu s požadavky normy UNI EN ISO 9001:2008.

Pro podrobnější informace o značce CE na výrobku zašlete výrobcí žádost o zaslání kopie Prohlášení o shodě a uveďte v ní model zařízení a jazyk země.

Výrobce nenese jakoukoliv odpovědnost za tiskové chyby nebo chyby v přepisu a vyhrazuje si právo na provádění změn ve své technické a obchodní dokumentaci bez předchozího upozornění.

OBSAH

| INSTALAČNÍ TECHNIK | strana | UŽIVATEL | strana | TECHNIK | strana |
|--|---------------|---|---------------|--|---------------|
| 1 Instalace vnitřní jednotky..... | 4 | 2 Návod k použití a údržbě..... | 23 | 3 Uvedení do provozu magis combo plus 5 - 8 - 10..... | 31 |
| 1.1 Upozornění k instalaci..... | 4 | 2.1 Čištění a údržba..... | 23 | 3.1 Hydraulické schéma..... | 31 |
| 1.2 Základní rozměry..... | 5 | 2.2 Všeobecná upozornění..... | 23 | 3.2 Elektrické schéma..... | 32 |
| 1.3 Ochrana proti zamrznutí..... | 5 | 2.3 Ovládací panel..... | 23 | 3.3 Filtr vnitřní jednotky..... | 35 |
| 1.4 Připojovací skupina..... | 6 | 2.4 Použití zařízení..... | 24 | 3.4 Případné poruchy a jejich příčiny..... | 35 |
| 1.5 Hydraulické připojení..... | 6 | 2.5 Signalizace poruch a anomálií..... | 26 | 3.5 Plynový ventil..... | 36 |
| 1.6 Připojení okruhu chladiva..... | 7 | 2.6 Parametry a menu informace..... | 29 | 3.6 Přestavba okruhu kotle v případě změny typu plynu..... | 36 |
| 1.7 Elektrické připojení..... | 7 | 2.7 Vypnutí vnitřní jednotky..... | 30 | 3.7 Nastavení počtu otáček ventilátoru..... | 36 |
| 1.8 Řídící jednotky a prostorové termostaty (volitelné příslušenství)..... | 9 | 2.8 Obnovení tlaku v otopném systému..... | 30 | 3.8 Regulace poměru vzduch-plyn..... | 36 |
| 1.9 Venkovní sonda..... | 9 | 2.9 Vypouštění zařízení..... | 30 | 3.9 Kontroly, které je zapotřebí provést po přestavbě na jiný typ plynu..... | 36 |
| 1.10 Nastavení regulace teploty..... | 10 | 2.10 Ochrana proti zamrznutí..... | 30 | 3.10 Programování elektronické řídicí desky..... | 37 |
| 1.11 Systémy odtahu spalin immergas..... | 11 | 2.11 Čištění pláště..... | 30 | 3.11 Funkce "komínik"..... | 41 |
| 1.12 Tabulka odporových faktorů a ekvivalentních délek..... | 11 | 2.12 Definitivní deaktivace..... | 30 | 3.12 Funkce proti zablokování oběhového čerpadla..... | 41 |
| 1.13 Venkovní instalace na částečně chráněném místě..... | 13 | | | 3.13 Funkce proti zablokování trojcestného ventilu..... | 41 |
| 1.14 Instalace horizontálních koncentrických sad..... | 14 | | | 3.14 Funkce zabraňující zamrznutí radiátorů..... | 41 |
| 1.15 Instalace vertikálních koncentrických sad..... | 15 | | | 3.15 Fotovoltaická funkce..... | 41 |
| 1.16 Instalace sady děleného odkouření..... | 16 | | | 3.16 Funkce vypnutí venkovní jednotky..... | 41 |
| 1.17 Instalace sady adaptéru c9..... | 17 | | | 3.17 Funkce přehřátí..... | 41 |
| 1.18 Zavedení potrubí do komínů anebo technických otvorů..... | 18 | | | 3.18 Řízení přepínacího ventilu (léto / zima)..... | 42 |
| 1.19 Konfigurace typu b s otevřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin..... | 18 | | | 3.19 Funkce automatického odvzdušnění..... | 42 |
| 1.20 Odkouření do kouřovodu/komínu..... | 18 | | | 3.20 Funkce vysoušení podlahy..... | 42 |
| 1.21 Odtahové trubky, komíny a komínové hlavice..... | 19 | | | 3.21 Funkce odvlhčení..... | 42 |
| 1.22 Plnění zařízení..... | 19 | | | 3.22 Funkce testmode audax pro..... | 42 |
| 1.23 Naplnění sifonu na sběr kondenzátu..... | 19 | | | 3.23 Použití zařízení..... | 42 |
| 1.24 Uvedení plynového zařízení do provozu..... | 19 | | | 3.24 Roční kontrola a údržba zařízení..... | 43 |
| 1.25 Pracovní rozsah..... | 19 | | | 3.25 Demontáž pláště..... | 44 |
| 1.26 Uvedení vnitřní jednotky do provozu (zapálení je možné pouze po připojení venkovní jednotky)..... | 20 | | | 3.26 Demontáž sifonu pro odvod kondenzátu..... | 45 |
| 1.27 Oběhové čerpadlo..... | 21 | | | 3.27 Technická data..... | 46 |
| 1.28 Komponenty vnitřní jednotky..... | 22 | | | 3.28 Parametry spalování..... | 47 |
| 1.29 Volitelné sady na objednávku..... | 22 | | | 3.29 Energetický štítek výrobku (v souladu s nařízením 811/2013)..... | 48 |
| | | | | 3.30 Parametry pro vyplňování informačních listů..... | 54 |

1 INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

1.1 UPOZORNĚNÍ K INSTALACI.

Vnitřní jednotka Magis Combo Plus je navržena pouze pro instalaci na stěnu a je určena pro vytápění, chlazení a ohřev TUV pro domácí účely a jim podobné.

Pro správnou funkci musí být propojena s venkovní jednotkou Audax Pro. Musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se bezpečného provozování venkovní i vnitřní jednotky.

Místo instalace těchto dvou jednotek a případného příslušenství Immergas musí mít vhodné stavebně-technické vlastnosti, které umožní (vždy za podmínek bezpečnosti, účinnosti a přístupnosti):

- instalaci (podle technických právních předpisů a technických norem v platném znění);
- servisní zásahy (včetně plánované, pravidelné, běžné a mimořádné údržby);
- odstranění (až do venkovního prostředí na místo, určené pro nakládku a přepravu přístrojů a komponentů), jakož i jejich případné nahrazení odpovídajícími přístroji a/nebo komponenty.

Zeď musí být hladká, tedy bez výstupků nebo výklenků, které by k němu umožnily přístup zezadu. Kotel není projektován pro instalaci na podstavce nebo podlahu (Obr. 1).

S typem instalace se mění klasifikace zařízení, a to přesněji:

- **Zařízení typu B₂₃ nebo B₃₃** se instaluje s použitím k tomu určeného koncového dílu sání vzduchu a potrubí pro odvod spalin, odolného vůči působení kondenzátu a určeného pro přetlakový provoz (sání vzduchu z prostoru instalace, nucený odvod spalin; možné jen v prostorech, které splňují požadavky na objem a přísávání vzduchu dle TPG 704 01).
- **Zařízení typu C** se instaluje s použitím koncentrických, nebo jiných typů potrubí, určených pro přetlakový provoz a odolných proti působení kondenzátu (sání i výfuk vyvedeny do vnějšího prostředí; doporučený typ instalace).

Instalaci zařízení Immergas může provádět pouze odborně kvalifikovaná a autorizovaná firma.

Instalace musí být provedena v souladu s vyhláškami a zákony. Vždy musí být dodrženy místní technické předpisy, obecně je doporučeno využívat osvědčené technické postupy (viz ČSN, EN, ISO).

Upozornění: výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené kotli vyjmutými z jiných zařízení, ani za případný nesoulad těchto zařízení.

Před instalací vnitřní jednotky je vhodné zkontrolovat, zda byla dodána úplná a neporušená. Pokud byste o tom nebyli přesvědčeni, obraťte se okamžitě na dodavatele. Prvky balení (skoby, hřebíky, umělohmotné sáčky, pěnový polystyrén a pod.) nenechávejte dětem, protože pro ně mohou být možným zdrojem nebezpečí.

Pokud bude přístroj montován uvnitř nábytku nebo mezi dvěma kusy nábytku, musí být ponechaný dostatečný prostor pro normální údržbu, doporučuje se proto nechat alespoň 30 cm mezi pravou stranou zařízení a vertikálními plochami nábytku a alespoň 3 cm mezi levou stranou zařízení a vertikálními plochami nábytku. Nad a pod zařízením musí být ponechán prostor pro zásahy na hydraulických spojeních a na systému odkouření.

V blízkosti zařízení se nesmí nacházet žádný hořlavý předmět (papír, látka, plast, polystyren atd.).

Doporučuje se neumísťovat elektrické spotřebiče pod vnitřní jednotku, protože by mohlo dojít k jejich poškození v případě zásahu na bezpečnostním ventilu, ucpání sifonu, nebo v případě ztrát z hydraulického okruhu; v opačném případě výrobce nezodpovídá za případné škody vzniklé na elektrických spotřebičích.


Z výše uvedených důvodů se rovněž doporučuje neumísťovat pod kotel nábytek, bytové doplňky atd.

V případě poruchy, vady nebo nesprávné funkce je třeba zařízení vypnout a je nutné zavolat odbornou firmu autorizovanou společností (nejlépe technika, který zařízení uváděl oficiálně do provozu). Zabraňte tedy jakémukoli zásahu do zařízení nebo pokusu o jeho opravu nekvalifikovaným personálem.

Nerespektování výše uvedeného povede k vyvození osobní zodpovědnosti a ztrátě záruky.

• Instalační pokyny:

- tato vnitřní jednotka může být nainstalována na vnější zdi na částečně chráněném místě. Pod částečně chráněným místem se rozumí takové místo, které není vystavené přímým klimatickým zásahům (dešť, sníh, krupobití atd.).
- Pozn.:** tento druh instalace je možný pouze pokud je v souladu s platnými místními předpisy v zemi instalace.
- instalace plynového zařízení a jeho odkouření je možná jen v souladu s TPG 704 01 a ostatními souvisejícími předpisy. Vždy je potřeba posoudit charakter prostoru instalace ze všech dotčených hledisek (ochrana proti požáru, elektrická instalace, plyn a jeho rozvod apod.). Vnitřní jednotka je vyhrazeným technickým zařízením a pro její instalaci musí být vždy vypracován projekt v souladu s platnými předpisy.
- je zakázána vertikální instalace nad varnými plochami.
- kromě toho je zakázána instalace v místnostech/prostorech, které jsou součástí společných obytných prostorů budovy; jako například schody, sklepy, vstupní haly, půdy, podkroví, ústupové cesty, atd, pokud nejsou přímo propojeny s příslušnou technickou místností patřící každé jednotlivé obytné jednotce a jsou přístupné pouze samotnému uživateli (charakteristiky takovýchto prostor a podmínky instalace plynového kotle se musí posoudit dle příslušných předpisů).

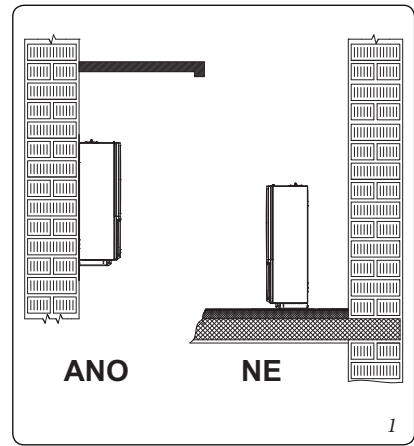

Upozornění: místo instalace na zdi musí zařízení poskytnout stabilní a pevnou oporu.


Hmoždinky (dodávané s kotlem) jsou určeny výhradně k instalaci kotle na stěnu. Adekvátní oporu mohou zaručit pouze pokud jsou správně instalovány (podle technických zvyklostí) do stěn z plného nebo poloplného zdiva. V případě stěn z děrovaných cihel nebo bloků, příček s omezenou statikou nebo zdiva jiného, než je výše uvedeno, je nutné nejdříve přistoupit k předběžnému ověření statiky opěrného systému.

Toto zařízení slouží k ohřívání vody na teplotu nižší, než je bod varu při atmosférickém tlaku. Musí být připojeno na otopnou soustavu a na distribuční síť užitkové vody odpovídající jeho charakteristikám a jeho výkonu.

Upozornění: Zásobník TUV musí být umístěn v prostředí, kde teplota nemůže klesnout pod 0 °C.

Při aktivaci funkce ochrany proti legionářské nemoci "Anti-legionella" dojde k přehřátí vody v zásobníku TUV (aktivuje se pomocí specifické funkce přiložené řídicí jednotky zařízení): v průběhu této funkce překročí teplota vody v zásobníku 60 °C a je zde riziko popálení. Mějte tuto funkci pod kontrolou (informujte uživatele) abyste zabránili nepředvídatelným škodám na lidech, zvířatech a věcech. Pokud je to nutné instalujte termostatický ventil na výstup TUV pro zabránění popálení.

1.2 ZÁKLADNÍ ROZMĚRY.

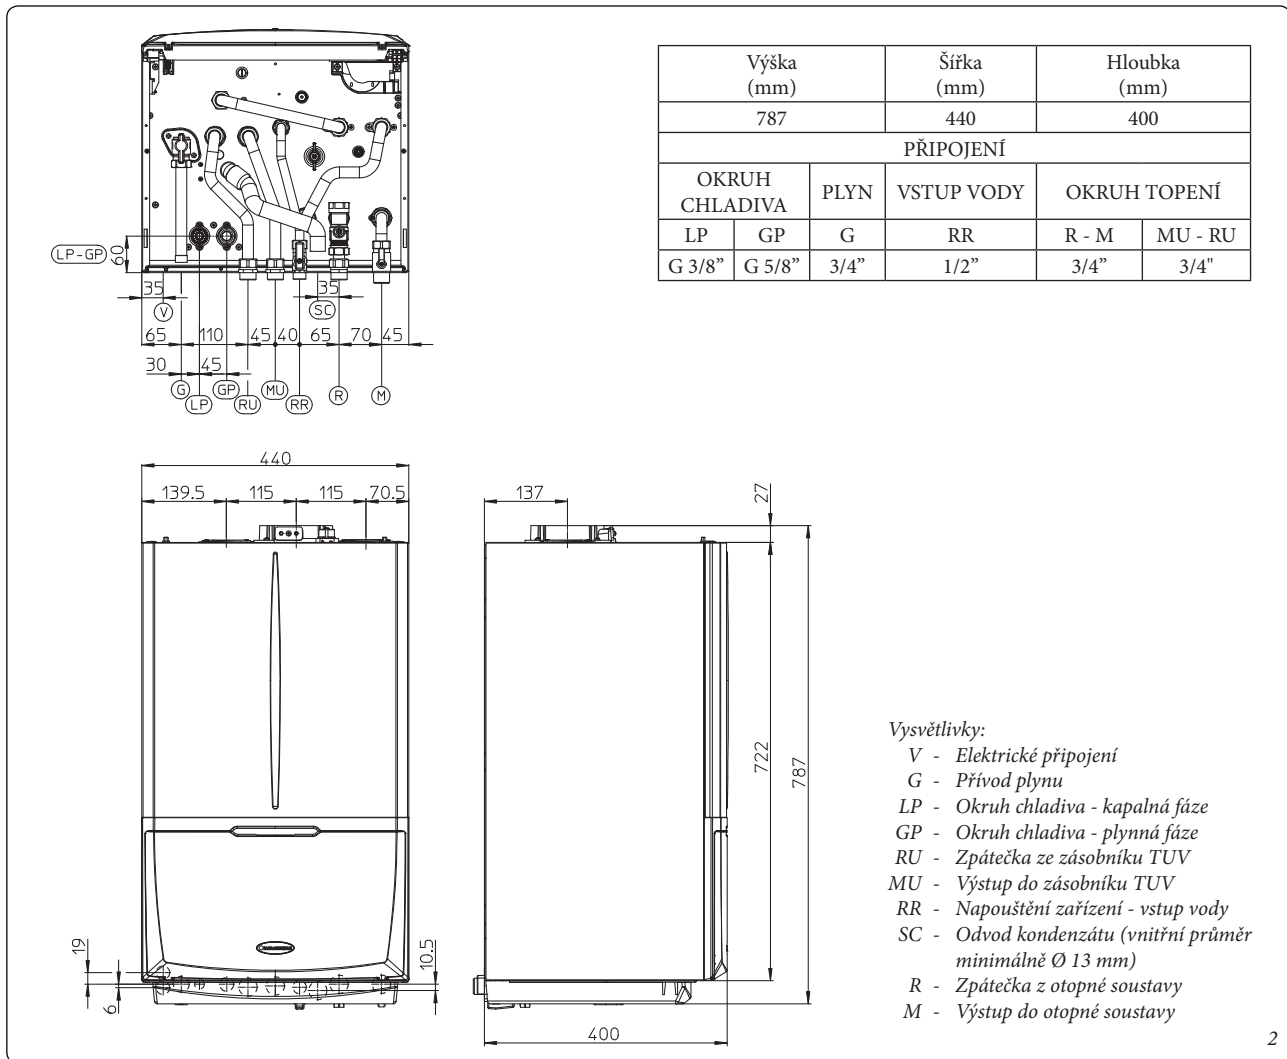

1.3 OCHRANA PROTI ZAMRZnutí.

Minimální teplota -5 °C. Vnitřní jednotka je z výroby vybavena funkcí proti zamrznutí. Pokud klesne ve vnitřní jednotce teplota vody pod 4 °C, aktivuje se tato funkce (dojde k sepnutí a provozu venkovní jednotky).

Za těchto podmínek je jednotka chráněna před zamrznutím až do teploty prostředí -5 °C.

Minimální teplota -15 °C. V případě, že jednotka bude nainstalována v místech, kde teploty klesají pod -5 °C, může dojít k jejímu zamrznutí. Abyste zabránili riziku zamrznutí, řiďte se následujícími pokyny:

- chraňte vytápěcí okruh před zamrznutím použitím vhodné nemrznoucí kapaliny, speciálně určené pro použití v topných systémech a se zárukou od výrobce, že nezpůsobuje poškození výměníku tepla a ostatních komponent jednotky a celé topné soustavy. Nemrznoucí směs nesmí být zdraví škodlivá. Je nezbytné dodržovat pokyny samotného výrobce nemrznoucí kapaliny, pokud jde o procentuální poměr potřebný pro ochranu zařízení před danou nízkou teplotou.

Pozor: nadměrné užívání glykolu může ohrozit správný provoz zařízení.

Materiály, ze kterých je vyroben topný okruh jednotky Immergas, jsou odolné vůči nemrznoucím kapalinám na bázi etylenglykolů a propylenglykolů (v případě, kdy jsou správně nařaděny).

V otázce trvanlivosti a likvidace se řiďte pokyny dodavatele.

- Chraňte před mrazem užitkový okruh pomocí doplňkové sady, kterou lze objednat jako volitelné příslušenství (sada proti zamrznutí), a která je tvořena elektrickým odporovým kabelem, příslušnou kabeláží a řídicím termostatem (přečtěte si pozorně pokyny pro montáž obsažené v balení doplňkové sady).

Za těchto podmínek je jednotka chráněna před zamrznutím až do teploty prostředí -15 °C.

Ochrana před zamrznutím jednotky (jak při -5 °C tak i při -15 °C) je tímto způsobem zaručena pouze pokud:

- obě dvě jednotky (vnitřní / vnější) jsou správně elektricky připojeny a jsou mezi sebou odpovídajícím způsobem propojeny;
- jednotky jsou trvale napájeny el. proudem;
- jednotky nejsou v režimu "OFF".
- jednotky nejsou v poruše (Odst. 2.5);
- hlavní součásti jednotek a / nebo sady proti zamrznutí nejsou poškozeny.

Ze záruky jsou vyňata poškození vzniklá v důsledku přerušení dodávky elektrické energie a nerespektování obsahu předchozí stránky.

Poznámka: V případě instalace vnitřní jednotky v místech, kde teploty klesají pod 0 °C, se vyžaduje izolace trubek, a to jak vedení TUV, tak topného vedení.

Voda v zásobníku TUV není chráněna proti zamrznutí v případě, že je zařízení vypnuté.

1.4 PŘIPOJOVACÍ SKUPINA.

- Hydraulická přípojovací sada je součástí základní dodávky vnitřní jednotky Magis Combo Plus. Při dopojení postupujte dle obrázku níže. Zejména dbejte na správném umístění izolací trubek topného systému (R-M).
- Sada pro připojení okruhu chladiva (LP-GP) je dodávána zvlášť jako volitelné připojení. Postup připojení okruhu chladiva je popsán v návodu na montáž venkovní jednotky.

1.5 HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ.

Upozornění: aby nedošlo ke ztrátě záruky, je třeba před zapojením jednotky důkladně vyčistit a vypláchnout topný systém (potrubí, tepelná tělesa, atd.) za použití adekvátního proplachovacího čerpadla a chemických přípravků, které zajistí úplné vypláchnutí, odkalení a vyčištění systému (nového i starého). Před spuštěním vnitřní jednotky musí být odstraněny všechny nečistoty, jež by mohly nepříznivě ovlivnit její správné fungování.

Legislativa předepisuje úpravu vody topného a vodního systému za účelem ochrany systému a zařízení vůči usazeninám (např. vodní kámen), tvorbě kalů a jiných škodlivých usazenin.

Hydraulické připojení musí být provedeno úsporně s využitím přípojovacích segmentů a za použití šablony hydraulického připojení vnitřní jednotky.

Odvod pojistného ventilu vnitřní jednotky musí být připojen k odvodní výlevce (zjevně a volně s využitím oddělovacího kalichu/trychtýře). Jinak by se při zásahu pojistného ventilu zaplavila místnost, za což by výrobce vnitřní jednotky nenesl žádnou odpovědnost.

Upozornění: výrobce nezodpovídá za případné škody, způsobené vložením automatických plynících jednotek.

Za účelem splnění požadavků stanovených příslušnou technickou normou, vztahující se ke znečištění pitné vody, se doporučuje použití sady Immergas se zpětnou klapkou, určenou k instalaci před připojením na přívodu studené vody do jednotky. Doporučuje se také, aby teplosnosná kapalina (např. voda + glykol) přiváděná do primárního okruhu jednotky (topný okruh) byla v souladu s místními předpisy.



Upozornění: pro prodloužení životnosti a zachování výkonných charakteristik zařízení se doporučuje nainstalovat vhodnou sadu pro změkčení

vody všude tam, kde vlastnosti vody mohou vést k vytváření usazenin vápníku (nebo usazenin jiných prvků)

Odvod kondenzátu. Pro odvod kondenzátu vytvořeného v okruhu plynového kotle je nutné se připojit na kanalizační síť pomocí vhodného potrubí odolného kyselému kondenzátu s nejmenším možným vnitřním průměrem 13 mm. Systém pro připojení zařízení na kanalizační síť musí být vytvořen tak, aby zabránil zamrznutí kapaliny, která je v něm obsažena a aby bylo zabráněno zaplavení v případě vzdutí kanalizace (volně připojení, oddělovací kalich). Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda může být kondenzát správně odváděn; poté, po prvním zapnutí zkontrolujte, zda se sifon naplnil kondenzátem (*Odst. 1.23*).

Kromě toho je nutné se řídit platnou směrnicí, národními a místními platnými předpisy pro odvod odpadních vod.

Upozornění: pokud je použito jedno nebo více přídavných čerpadel, pak je nezbytné pod jednotku instalovat hydraulický oddělovač (není dodáván firmou Immergas).

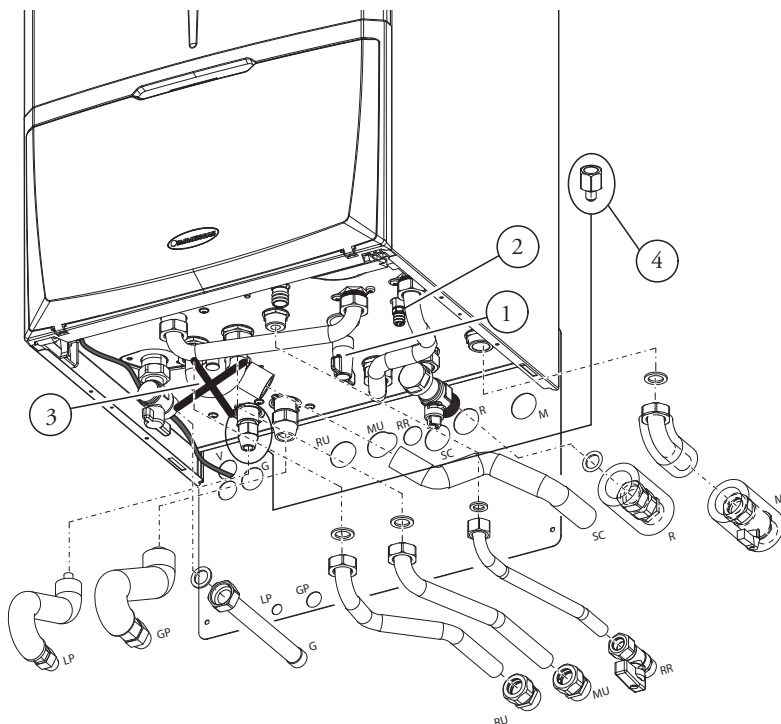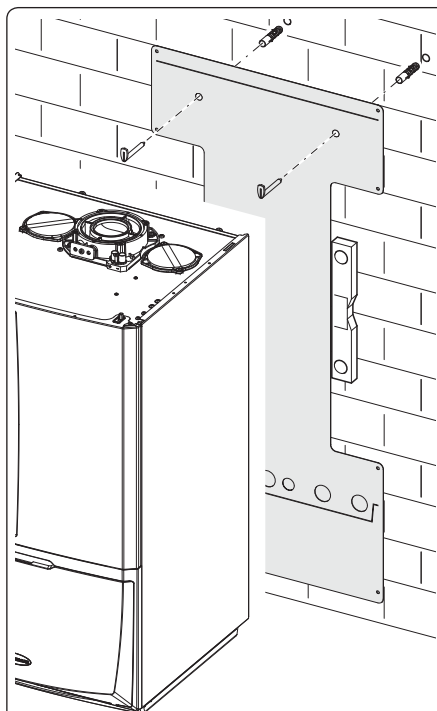

Hydraulická přípojovací sada obsahuje:

- N° 2 - Hmoždinky
- N° 2 - Háčky pro zavěšení vnitřní jednotky
- N° 1 - Trubku přívodu plynu Ø 18 (G)
- No. 1 - Trubku dopouštění systému 1/2" (RR)
- N° 1 - Trubku výstupu do zásobníku 3/4" (MU)
- N° 1 - Trubku zpátečky ze zásobníku 3/4" (RU)
- N° 1 - Kulový ventil 1/2" (RR)
- N° 1 - Trubku zpátečky z top. okruhu 3/4" (R)
- N° 1 - Trubku výstupu do top. okruhu 3/4" (M)
- N° 1 - Kulový ventil 3/4" (M)
- N° 3 - Izolace přípojovacích trubek topení (R - M)
- N° 1 - Svěrné šroubení 3/4" (MU)
- N° 1 - Svěrné šroubení 3/4" (RU)

Těsnění, šrouby a O-kroužky

Sada pro dopojení chladiva "do zdi" (volitelně) obsahuje:

- N° 1 - Přípojovací trubku chladiva pro kapalnou fázi G 3/8" (LP)
- N° 1 - Přípojovací trubku chladiva pro plynnou fázi G 5/8" (GP)

Z výroby je na jednotce instalováno:

- N° 1 - Uzávěr plynu
- N° 1 - Uzavírací ventil s filtrem 3/4" (R)

Vysvětlivky:

- V - Elektrické připojení
- G - Přívod plynu
- RU - Zpátečka ze zásobníku TUV
- MU - Výstup do zásobníku TUV
- RR - Dopouštění systému - vstup SV
- SC - Odvod kondenzátu (vnitřní průměr minimálně Ø 13 mm)
- R - Zpátečka z topného okruhu
- M - Výstup do topného okruhu
- LP - Okruh chladiva - kapalná fáze
- GP - Okruh chladiva - plynná fáze

- 1 - Napouštěcí ventil
- 2 - Vypouštěcí ventil
- 3 - By-pass okruhu ohřevu TUV - použije se pouze v případě, že k zařízení není připojen zásobník TUV
- 4 - Redukce G 3/8" F - 1/4" SAE M (dodávána s Audax Pro 5kW; použije se pouze při propojení s tímto modelem)

1.6 PŘIPOJENÍ OKRUHU CHLADIVA.

Při připojování potrubí s chladivem je nutné dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze venkovní jednotky Audax Pro. Okruh chladiva můžete připojit přímo na hydraulickou (vnitřní) jednotku nebo použít volitelnou sadu, která umožňuje zadní připojení okruhu chladiva (volitelné příslušenství). Připojení okruhu chladiva musí být provedeno dle všech platných norem a nařízení, autorizovanou osobou s platným osvědčením a oprávněním.

1.7 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ.

Operace spojené s elektrickým připojením zařízení se mohou provádět až po odpojení zařízení od elektrického přívodu.

Zařízení je jako celek chráněno ochranným stupněm IPX4D a je elektricky jištěno pouze tehdy, je-li dokonale připojeno k účinnému uzemnění provedenému podle platných bezpečnostních a technických předpisů.

Upozornění: výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody na zdraví či věcech způsobené chybným zapojením uzemnění kotle a nedodržením odpovídajících norem.

- Připojovací kabely vedte přes průchodky, které naleznete ve spodní části jednotky. Pro jejich upevnění ve spodní svorkovnici můžete použít 3 ks zdrhovacích pásků (nejsou součástí dodávky), které je možné přichytit na místa (c). Do spodní svorkovnice lze připojit kabely o max. průřezu 1,5 mm². Svorkovnice vlevo nahoře umožňuje dopojit kabely s max. průřezem 3 x 1 mm². Pro řádné ukotvení kabelů v této svorkovnici použijte aretační můstky (d).

Na obrázku 4 je znázorněn příklad ukotvení kabeláže v obou svorkovnicích pomocí aretačních bodů (c) a (d).

• **Otevření panelu připojovacích svorkovnic (Obr. 4).**

Chcete-li provést elektrické připojení zpřístupněte obě svorkovnice jednotky podle následujících pokynů.

- Demontujte přední panel (Obr. 49).
- Odstraňte kryt svorkovnic (Poz. b Obr. 4).
 - 1) Vyšroubujte šrouby (a).
 - 2) Odstraňte kryt svorkovnic (b) z předního panelu (c).
- Nyní máte přístup k oběma svorkovnicím.

Vždy si ověřte, zda elektrické připojení odpovídá maximálnímu příkonu, který je uveden na výrobním štítku jednotky. Vnitřní jednotky jsou vybavené přívodním kabelem typu „Y“ bez zástrčky. Přívodní kabel musí být připojen k síti 230V ±10% / 50Hz s ohledem na polaritu fáze-nula a na uzemnění (⊕): v této síti musí být instalován vícepólový vypínač s kategorií přepětí třídy III. Současně s jističem musí být vždy instalován i proudový chránič typu A. Chcete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na kvalifikovanou firmu (nejlépe technika, který zařízení uváděl oficiálně do provozu). Přívodní kabel musí být veden předepsaným směrem (Obr. 3), aby se zabránilo styku s bokem rámu.

V případě, že je třeba vyměnit síťové pojistky na připojovací svorkovnici, použijte:

- el. řídicí deska: pojistka T 3,5 A
- el. deska komunikace tepelného čerpadla: pojistka T 5,0 A

Pro hlavní přívod z elektrické sítě do zařízení není dovoleno použití adaptérů, sdružených zásuvek nebo prodlužovacích kabelů.

POZN.: pro elektrické propojení mezi vnitřní jednotkou a jednotkou ohříváče musí být připojeny příslušné svorky 37 a 38, a odstraněn odpor R8 přítomný v zařízení (Obr. 5).

• Elektrická zapojení proveďte dle konkrétních požadavků instalace (Obr. 5).


- **Elektrické připojení venkovní jednotky.** Vnitřní jednotka musí být v kombinaci s externím audax Pro jednotky, které musí být připojeny ke svorkám + T a T, jak je znázorněno ve schématu zapojení. Venkovní jednotka Audax Pro je napájena 230 V, nezávisle na vnitřní jednotce.


Parametry vnitřní jednotky nastavte podle odstavce "Programování elektronické desky" (Odst. 3.10).

- **Instalace fotovoltaického systému.** Připojení zařízení k fotovoltaickému systému zlepší využití venkovní jednotky, když jsou fotovoltaické panely v provozu. Vytvořte připojení tak, jak je znázorněno na Obr. 5.

- **Odvlhčovače.** Vytvořte připojení tak, jak je znázorněno na Obr. 5. Pro dokončení připojení je nutné vložit volitelnou sadu Karta 2 relé.

Důležité: je nutné, aby kabely nízkého napětí a kabely 230 V byly vedené odděleně. Žádné potrubí nesmí být nikdy použito jako uzemnění elektrického nebo komunikačního zařízení. Ujistěte se, že před obnovením napájení vnitřní jednotky nehrozí úraz el. proudem.

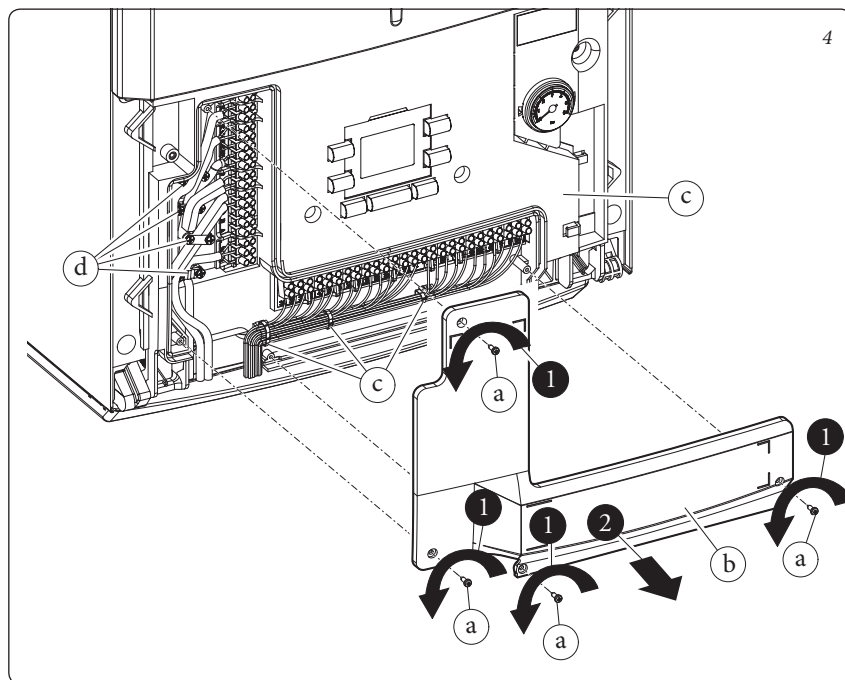

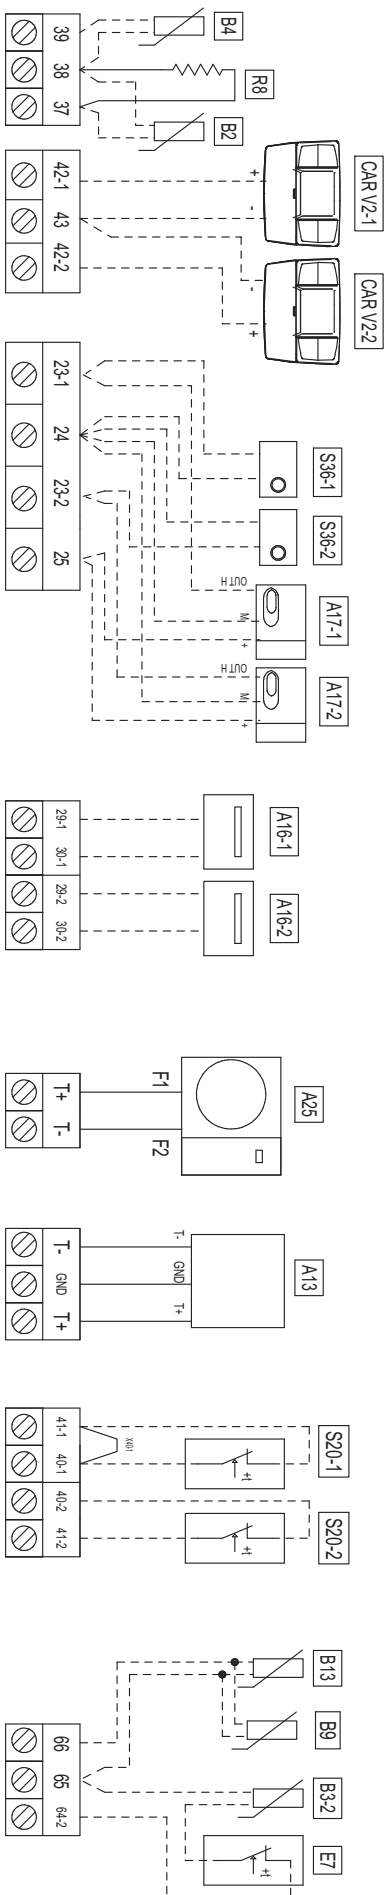

Legenda:

- A13 - Systémový regulátor (volitelné příslušenství)
- A16-1 - Odvlhčovač zóny 1 (volitelné příslušenství - pouze s "deskou 2 relé")
- A16-2 - Odvlhčovač zóny 2 (volitelné příslušenství - pouze s "deskou 2 relé")
- A17-1 - Sonda snímání teploty a vlhkosti zóny 1 (volitelné příslušenství)
- A17-2 - Sonda snímání teploty a vlhkosti zóny 2 (volitelné příslušenství)
- A25 - Audax Pro
- B2 - Sonda teploty zásobníku TUV (volitelné příslušenství - verze Plus)
- B3-2 - Sonda na výstupu zóny 2 (volitelné příslušenství)
- B4 - Venkovní sonda (volitelné příslušenství)
- B9 - Sonda teploty vstupu studené vody (volitelné příslušenství)
- B13 - Sonda topení puffer (volitelný)
- CAR V2-1 - Řídící jednotka CAR^{v2} zóny 1 (volitelné příslušenství)
- CAR V2-2 - Řídící jednotka CAR^{v2} zóny 2 (volitelné příslušenství)
- E7 - Bezpečnostní termostat nízké teploty (volitelné příslušenství)
- M10-1 - Čerpadlo zóny 1 (volitelné příslušenství)
- M10-2 - Čerpadlo zóny 2 (volitelné příslušenství)
- M31-2 - Směšovací ventil zóny 2 (volitelné příslušenství)
- M52 - Přepínací ventil vytápění/chlazení (volitelné příslušenství)
- R8 - Odpor nahrazující sondu zásobníku TUV (verze Plus)
- S20-1 - Prostorový termostat zóny 1 (volitelné příslušenství)
- S20-2 - Prostorový termostat zóny 2 (volitelné příslušenství)
- S36-1 - Hygrostat zóny 1 (volitelné příslušenství)
- S36-2 - Hygrostat zóny 2 (volitelné příslušenství)
- S39 - Vstup fotovoltaického systému
- S41 - Blokační kontakt pro Audax Pro
- X40-1 - Klenna prostorového termostatu zóny 1

A16-1 a A16-2 odvlhčovače smí být připojeny pouze po instalaci "desky 2 relé" (volitelné příslušenství)

1.8 ŘÍDICÍ JEDNOTKY A PROSTOROVÉ TERMOSTATY (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ).

Vnitřní jednotka umožňuje připojit buď prostorové termostaty nebo řídicí jednotky Immergas (Obr. 6). Do jedné vnitřní jednotky lze připojit maximálně 2 termostaty nebo 2 řídicí jednotky. Všechny programovatelné termostaty Immergas lze připojit prostřednictvím dvou vodičů. Při připojování termostatů nebo řídicích jednotek postupujte podle návodu k montáži a obsluze konkrétního výrobku a tohoto návodu.

- Digitální programovatelný termostat typu On/Off. Programovatelný termostat umožňuje:
 - nastavit dvě prostorové teploty (komfort/útlum);
 - nastavit týdenní program se čtyřmi intervaly;
 - výběr vhodného provozního režimu;
 - manuální režim s regulovatelnou teplotou.
 - automatický režim dle nastaveného programu.
 - automatický režim s dočasně změněnou prostorovou teplotou.
- Prostorový termostat je napájen 2 alkalickými bateriemi 1,5 V typu LR6;
- Řídicí jednotka CAR^{V2}. Jedná se o prostorový modulační termostat, který umožňuje časové a teplotní řízení vytápěného prostoru s tím, že do výpočtu teploty otopné vody zahrnuje vývoj teploty prostoru a venkovní teploty (pokud je připojena venkovní sonda). To umožňuje, aby otopná soustava pracovala s takovou teplotou otopné vody, jaká je dostačující pro krytí tepelných ztrát (netopí s teplotou otopné vody vyšší, než je aktuálně potřeba; úspora paliva). Jednotka vždy slouží také jako vzdálený ovládací panel vnitřní jednotky, lze na ní tedy nastavit (zobrazit) požadované (aktuální) teploty, sledovat aktuální provozní stavy a případné poruchy.

Důležité: Vnitřní jednotka je připravena tak, aby mohla fungovat se dvěma CARV2 používanými pro ovládání dvou hydraulicky oddělených zón. V tomto případě je řízení zařízení svěřeno CARV2 zóny 2.

Elektrické připojení prostorových termostatů a řídicích jednotek CAR^{V2} (volitelné příslušenství). *Připojení termostatu On/Off nebo řídicí jednotky CAR^{V2} se provádí vždy při odpojeném el. napájení zařízení.*

- Prostorový termostat On/Off: musí být připojen na svorky 40-1 / 41-1 (odstraňte klemu X40-1) a bude řídit zónu 1 a 40-2 / 41-2 pro řízení zóny 2. Před připojením termostatů On/Off se ujistěte, že termostaty mají bezpotenciálové spínače, které nepřivedou na elektroniku zařízení žádné vnější napětí (došlo by ke zničení elektroniky bez nároku na záruku).
- Řídicí jednotka CAR^{V2} musí být připojena na svorky 42-1 / 43 (zachovejte klemu X40-1) a bude řídit zónu 1 a druhá řídicí jednotka CAR^{V2} se připojí na svorky 42-2 / 43 (zapojte klemu na svorky 40-2 a 41-2) a bude řídit zónu 2. Při zapojení jednotek CAR^{V2} musí být vždy respektována polarita připojení.

Schéma zapojení příslušenství a regulace do svorkovnic v předním panelu vnitřní jednotky je uvedeno v Obr. 5.

1.9 VENKOVNÍ SONDA.

V motorovém kondenzátoru je přítomna sériová venkovní sonda. Tu lze použít jako venkovní sondu vnitřní jednotky.

V případě, že venkovní jednotka bude instalována na místě, které nebude vhodné pro správné snímání venkovní teploty, je možné k zařízení připojit další venkovní sondu jako volitelné příslušenství (Obr. 7).

Při instalaci sondy postupujte dle přiloženého návodu.

Pro správné fungování volitelné sondy je třeba ji připojit dle potřeby (Obr. 5) a následně ji aktivovat (viz odst. 3.10).

Sonda umožňuje automatické nastavení teploty na přívodu zařízení v závislosti na venkovní teplotě, aby se upravilo ohřívání nebo chlazení zařízení. Sonda může fungovat v kombinaci jak s chronotermostaty, tak s CAR^{V2}.



Vztah mezi výstupní teplotou do topení a venkovní teplotou závisí na tom, jestli je ekvitermní regulace nastavována přímo na vnitřní jednotce, nebo jestli je připojena řídicí jednotka CAR^{V2}.

- Vnitřní jednotka: teplota na výstupu do topného okruhu bude vypočtena dle nastavení menu "Regulace teploty" a dle menu "Uživatel", ve kterém lze nastavit Offset jednotlivých křivek (Obr. 8).

- Řídicí jednotka CAR^{V2}: teplota na výstupu do topného okruhu bude vypočtena dle polohy otočného voliče vytápění na ovládacím panelu řídicí jednotky (volba strmosti ekv. křivky 0-9) a dle nastavení hodnoty Offset v menu "Regul" v řídicí jednotce CAR^{V2}.

POZN.: v případě, že je topný systém rozdělen do dvou zón, výstupní teplota topné vody bude vypočtena dle vyššího požadavku na teplotu topné vody jedné ze zón v režimu vytápění. Pokud bude zařízení v režimu chlazení, zohlední regulace požadavek na nižší teplotu topné vody do systému.

Venkovní sonda se připojuje přímo do vnitřní jednotky na svorky 38 a 39 (Obr. 5).

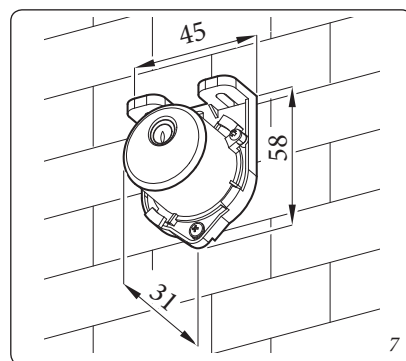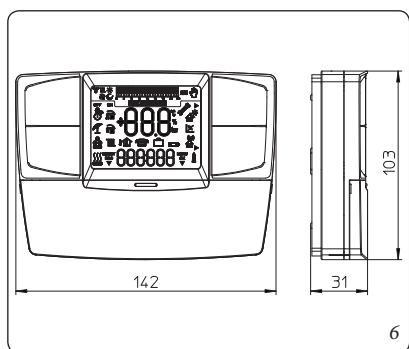


1.10 NASTAVENÍ REGULACE TEPLoty.
 Pomocí parametrů v menu "Regulace teploty" je možné přesně definovat rozsah výstupní teploty topné vody.
 Křivky (Obr. 8) ukazují výchozí nastavení pro různé provozní rozsahy, které jsou k dispozici s venkovní sondou, nebo bez ní.


Upozornění: v případě použití řídicí jednotky CAR^{v2} jsou ekvitermní křivky definovány přímo nastavením voliče topení na ovládacím panelu této jednotky.

Pozor: parametry R04, R05, R08, R09, R12, R13, R16, R17 slouží i pro definování intervalů teploty topení a chlazení bez přítomnosti regulace tepla.


Teplota topné vody zóny 1 s připojenou venkovní sondou v režimu vytápění

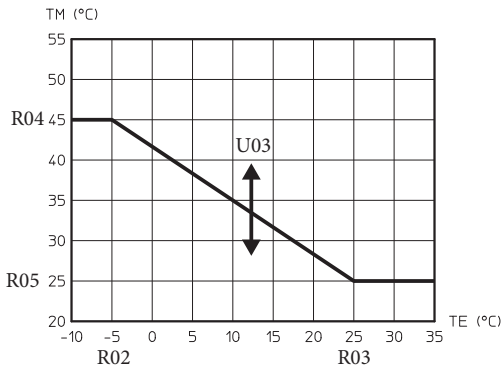


Teplota topné vody směšované zóny 2 s připojenou venkovní sondou v režimu vytápění

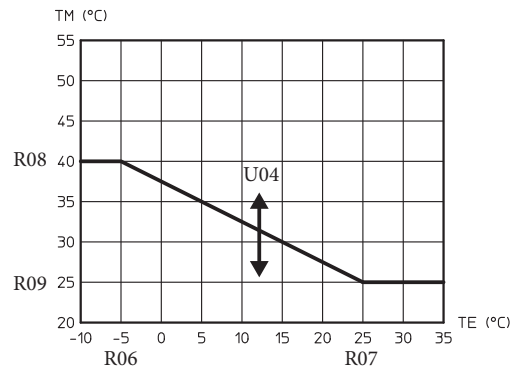


Teplota topné vody zóny 1 s připojenou venkovní sondou v režimu chlazení

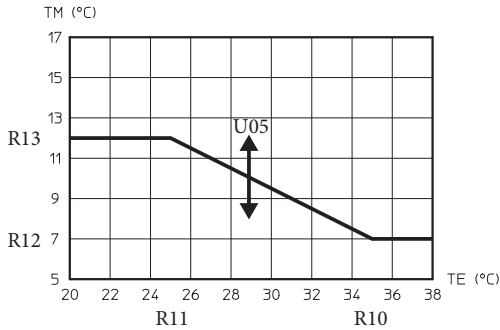


Teplota topné vody směšované zóny 2 s připojenou venkovní sondou v režimu chlazení

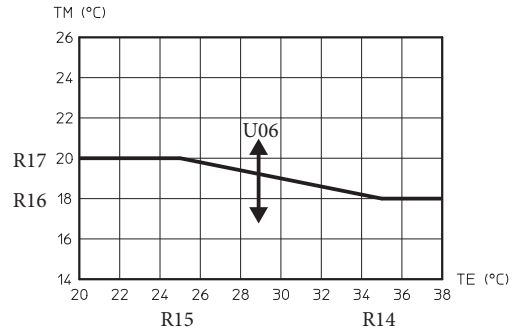

Teplota výstupní topné vody bez venkovní sondy v režimu vytápění

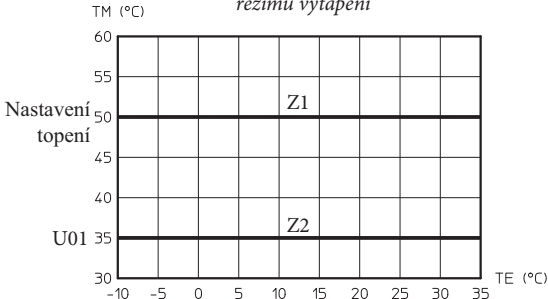

Teplota výstupní topné vody bez venkovní sondy v režimu chlazení

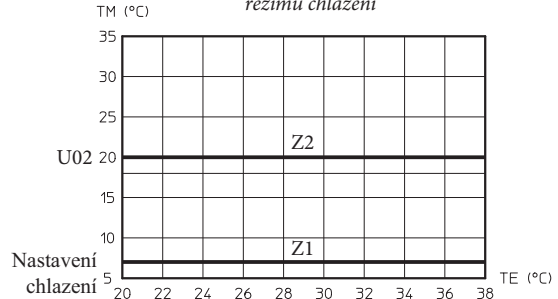

Legenda:

- Rxx - Parametry menu "Regulace teploty"
- TE - Venkovní teplota
- TM - Výstupní teplota topné vody
- U01 - Výstupní teplota topné vody zóny 2 v režimu vytápění v menu "Uživatel"

- U02 - Výstupní teplota topné vody zóny 2 v režimu chlazení v menu "Uživatel"
- U03÷06 - Hodnoty nastavení Offsetu vůči vypočtené teplotě
- Zx - Pracovní rozsah

1.11 SYSTÉMY ODTAHU SPALIN IMMERGAS.

Společnost Immergas dodává nezávisle na kotlích různá řešení pro instalaci koncových dílů pro sání vzduchu a výfuk spalin, bez kterých kotel nemůže fungovat.

Upozornění: kotel musí být instalován výhradně k systému na sání vzduchu a výfuk spalin z originálního plastového materiálu společnosti Immergas ze „Zelené série“, s výjimkou konfigurace C6, jak je vyžadováno platnou normou.

Potrubí z plastového materiálu se nesmí instalovat ve venkovním prostředí, pokud překračují délku o více jak 40 cm a nejsou vhodně chráněny před UV zářením a jinými atmosférickými vlivy.

Takový kouřovod je možné rozeznat podle identifikačního štítku s následujícím upozorněním: „pouze pro kondenzační kotle“.

- Odporové faktory a ekvivalentní délky. Každý prvek kouřového systému má odporový faktor odvozený z experimentálních zkoušek a uvedený v následující tabulce. Odporový faktor jednotlivého prvku je nezávislý na typu kotle, na který bude instalován a jedná se o bezrozměrnou velikost. Je nicméně podmíněn teplotou tekutin, které potrubím procházejí, a liší se tedy při použití pro sání vzduchu anebo při výfuku spalin. Každý jednotlivý prvek má odpor odpovídající určité délce v lineárních metrech trubek stejného průměru, tzv. ekvivalentní délce, získané z poměrů relativních odporových faktorů. Všechny kotle mají maximální experimentálně dosažitelný odporový faktor o hodnotě 100. Maximální přípustný odporový faktor odpovídá odporu zjištěnému u maximální povolené délky potrubí s každým typem koncové sady. Souhrn těchto informací umožňuje provést výpočty pro ověření možnosti vytvoření nejrůznějších konfigurací systému odtahu spalin.

- Umístění těsnění (černé barvy) pro odkouření „zelené série“. Dejte pozor, aby bylo vloženo správné těsnění (pro kolena nebo prodloužení) (Obr. 9):


- těsnění (A) se zářezy pro použití s koleny;
- těsnění (B) bez zářezů pro použití s prodlouženími.

POZN.: v případě, kdy není lubrikace komponentů (z výroby) dostatečná, odstraňte suchým hadrem zbytky lubrikantu a pro usnadnění spojení posypejte drobné součásti klouzkem, jenž je součástí sady.

- Připojení prodlužovacího potrubí a kolen pomocí spojek. Při instalaci případného prodloužení pomocí spojek k dalším prvkům odkouření je třeba postupovat následovně: Koncentrickou trubku nebo kolo zasuňte až na doraz perem (hladká strana) do drážky (s obrubovým těsněním) dřívě instalovaného prvku. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých prvků.













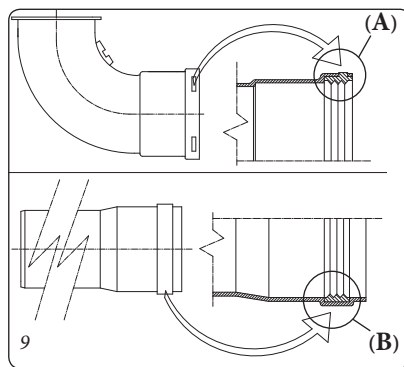



Upozornění: když je nutné zkrátit koncový výfukový díl a/nebo prodlužovací koncentrickou trubku, musí vnitřní potrubí vyčnívat vždy o 5 mm vzhledem k venkovnímu potrubí.

- **POZN.:** z bezpečnostních důvodů se doporučuje nezakrývat, a to ani dočasně, koncový díl sání/výfuku kotle.
- **POZN.:** během instalace horizontálního potrubí je nutné udržovat minimální sklon potrubí 3% směrem ke kotli a nejméně každé 3 metry instalovat kotvící prvek. Kotvící prvky použijte obecně tak, aby díly osově navazovaly a aby na horizontálních úsecích nedocházelo ke zlomům ve spojích (ke vzniku úseků s protispádem, kde by se mohl držet kondenzát, který by negativně ovlivnil účinný průřez odtahu spalin).



1.12 TABULKA ODPOROVÝCH FAKTORŮ A EKVIVALENTNÍCH DĚLEK.

| TYP POTRUBÍ | | Odporový faktor (R) | Ekvivalentní délka v metrech koncentrické roury Ø 80/125 |
|--|--|---------------------|--|
| Koncentrická trubka Ø 80/125 délka 1m | | 2.1 | 1 |
| Koncentrické kolo 90° Ø 80/125 | | 3.0 | 1.4 |
| Koncentrické kolo 45° Ø 80/125 | | 2.1 | 1 |
| Kompletní koncový horizontální koncentrický díl sání a výfuku Ø 80/125 | | 2.8 | 1.3 |
| Kompletní koncový vertikální koncentrický díl sání a výfuku Ø 80/125 | | 3.6 | 1.7 |
| Koncentrické kolo 90° Ø 80/125 s revizním otvorem | | 3.4 | 1.6 |
| Revizní kus Ø 80/125 | | 3.4 | 1.6 |

| TYP POTRUBÍ | | Odporový faktor (R) | Ekvivalentní délka v metrech koncentrické roury Ø 60/100 | Ekvivalentní délka v metrech roury Ø 80 | Ekvivalentní délka v metrech roury Ø 60 | Ekvivalentní délka v metrech koncentrické roury Ø 80/125 |
|--|---|---------------------|--|---|---|--|
| Koncentrická trubka Ø 60/100 délka 1m |  | Sání a výfuk 6,4 | 1 m | Sání 7,3 m | Výfuk 1,9 m | 3,0 m |
| | | | | Výfuk 5,3 m | | |
| Koncentrické koleno 90° Ø 60/100 |  | Sání a výfuk 8,2 | 1,3 m | Sání 9,4 m | Výfuk 2,5 m | 3,9 m |
| | | | | Výfuk 6,8 m | | |
| Koncentrické koleno 45° Ø 60/100 |  | Sání a výfuk 6,4 | 1 m | Sání 7,3 m | Výfuk 1,9 m | 3,0 m |
| | | | | Výfuk 5,3 m | | |
| Kompletní koncový horizontální díl sání a výfuku Ø 60/100 |  | Sání a výfuk 15 | 2,3 m | Sání 17,2 m | Výfuk 4,5 m | 7,1 m |
| | | | | Výfuk 12,5 m | | |
| Koncový horizontální koncentrický díl sání a výfuku Ø 60/100 |  | Sání a výfuk 10 | 1,5 m | Sání 11,5 m | Výfuk 3,0 m | 4,7 m |
| | | | | Výfuk 8,3 m | | |
| Kompletní koncový vertikální koncentrický díl sání a výfuku Ø 60/100 |  | Sání a výfuk 16,3 | 2,5 m | Sání 18,7 m | Výfuk 4,9 m | 7,7 m |
| | | | | Výfuk 13,6 m | | |
| Koncový vertikální koncentrický díl sání a výfuku Ø 60/100 |  | Sání a výfuk 9 | 1,4 m | Sání 10,3 m | Výfuk 2,7 m | 4,3 m |
| | | | | Výfuk 7,5 m | | |
| Trubka Ø 80 délka 1 m |  | Sání 0,87 | 0,1 m | Sání 1,0 m | Výfuk 0,4 m | 0,4 m |
| | | Výfuk 1,2 | 0,2 m | Výfuk 1,0 m | | 0,5 m |
| Kompletní výfukový koncový díl Ø 80 délka 1 m |  | Sání 3 | 0,5 m | Sání 3,4 m | Výfuk 0,9 m | 1,4 m |
| Nasávací koncový kus Ø 80 Koncový díl odvodu spalin Ø 80 |  | Sání 2,2 | 0,35 m | Sání 2,5 m | Výfuk 0,6 m | 1 m |
| | | Výfuk 1,9 | 0,3 m | Výfuk 1,6 m | | 0,9 m |
| Koleno 90° Ø 80 |  | Sání 1,9 | 0,3 m | Sání 2,2 m | Výfuk 0,8 m | 0,9 m |
| | | Výfuk 2,6 | 0,4 m | Výfuk 2,1 m | | 1,2 m |
| Koleno 45° Ø 80 |  | Sání 1,2 | 0,2 m | Sání 1,4 m | Výfuk 0,5 m | 0,5 m |
| | | Výfuk 1,6 | 0,25 m | Výfuk 1,3 m | | 0,7 m |
| Trubka Ø 60 délka 1m pro intubaci |  | Výfuk 3,3 | 0,5 m | Sání 3,8 m | Výfuk 1,0 m | 1,5 m |
| | | | | Výfuk 2,7 m | | |
| Koleno 90° Ø 60 pro intubaci |  | Výfuk 3,5 | 0,55 m | Sání 4,0 m | Výfuk 1,1 m | 1,6 m |
| | | | | Výfuk 2,9 m | | |
| Redukce Ø 80/60 |  | Sání a výfuk 2,6 | 0,4 m | Sání 3,0 m | Výfuk 0,8 m | 1,2 m |
| | | | | Výfuk 2,1 m | | |
| Kompletní výfukový koncový díl vertikální Ø 60 pro intubaci |  | Výfuk 12,2 | 1,9 m | Sání 14 m | Výfuk 3,7 m | 5,8 m |
| | | | | Výfuk 10,1 m | | |

1.13 VENKOVNÍ INSTALACE NA ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÉM MÍSTĚ.

POZN.: místem částečně chráněným se rozumí takové, na kterém přístroj není přímo vystaven atmosférickým vlivům (dešť, sníh, krupobití, atd.).

Tento druh instalace je možný pouze pokud je v souladu s platnými místními předpisy v zemi instalace.

• **Konfigurace typu B s otevřenou komorou a nuceným odtahem.**

Použitím příslušné krycí sady lze provést přímé sání vzduchu (Obr. 10) a odvod spalin do samostatného komínu nebo přímo do venkovního prostředí. V této konfiguraci je možné nainstalovat kotel na částečně chráněném místě. Kotel v této konfiguraci je klasifikován jako typ B₂₃. U této konfigurace:

- je vzduch nasáván přímo z prostředí, kde je kotel nainstalován (ve venkovním prostředí);
- odvod spalin musí být připojen k samostatnému jednoduchému komínu (B₂₃) nebo usměrňován přímo do vnějšího prostředí přes koncový vertikální díl pro přímý výfuk (B₃₃) nebo systémem trubek Immergas (B₃₃).

Musí být dodržovány platné technické normy

- **Montáž krycí sady (Obr. 11).** Odmontujte krycí víčka ze sacích otvorů. Namontujte přírubu výfuku spalin Ø 80 na střední otvor kotle, s použitím těsnění, které je ve vybavení sady a utáhněte šrouby, které jsou také součástí sady. Namontujte vrchní kryt a upevněte jej pomocí 4 šroubů v sadě s použitím odpovídajících těsnění. Zasuňte koleno 90° Ø 80 na pero (hladkou stranou) do drážky (těsnění s obrubou) příruby o průměru Ø 80 až na doraz, vsuňte těsnění tak, aby sklouzlo podél ohybu, upevněte jej pomocí plechové plotýnky a utáhněte pomocí pásky, který je ve vybavení sady, dávejte přitom pozor na zablokování 4 jazýčků těsnění. Výfukovou



trubku zasuňte až na doraz stranou pera (hladkou) do drážky ohybu 90° Ø 80. Nezapomeňte předtím vložit odpovídající vnitřní manžetu. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení a utěsnění jednotlivých částí sady.

Maximální prodloužení odvodu spalin. Odvod spalin (jak vertikální tak horizontální) může být prodloužen do přímé délky max. 30 m.

- Spojení prodlužovacího potrubí. Při instalaci případného prodloužení pomocí spojek k dalším prvkům kouřového systému je třeba postupovat následovně: Výfukovou rouru nebo koleno zasuňte až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany (s obrubovým těsněním) dříve instalovaného prvku. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých prvků.

• **Konfigurace bez krycí sady na místě částečně chráněném (kotel typu C).**

Pokud zůstanou boční víka namontována, je možné nainstalovat zařízení na místě částečně chráněném i bez krycí sady. Instalace se provádí s použitím horizontálního koncentrické sady sání / výfuk o průměru Ø60/100, Ø 80/125 a rozdělovače Ø80/80, pro které je třeba konzultovat příslušný odstavec vztahující se na instalaci ve vnitřních prostorech. V této konfiguraci je sada vrchního krytu, která zabezpečuje dodatečnou ochranu kotle, doporučována, ale není povinná.

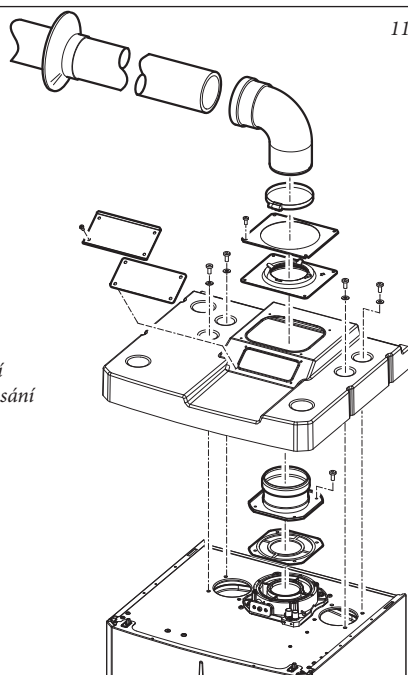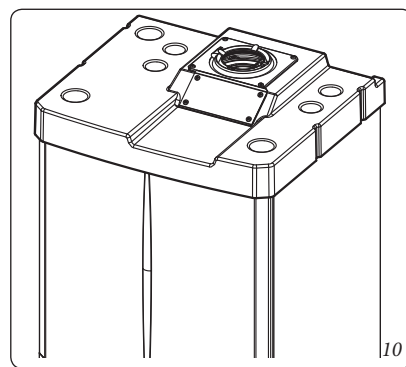


Sada krytu obsahuje:

- 1 ks Kryt
- 1 ks Krycí víčko
- 1 ks Těsnění
- 1 ks Pásek pro utažení těsnění
- 1 ks Víčko pro zakrytí otvoru sání

Sada odtahu spalin obsahuje:

- 1 ks Těsnění
- 1 ks Výfuková příruba Ø 80
- 1 ks Koleno 90° Ø 80
- 1 ks Výfukové potrubí Ø 80
- 1 ks Manžeta

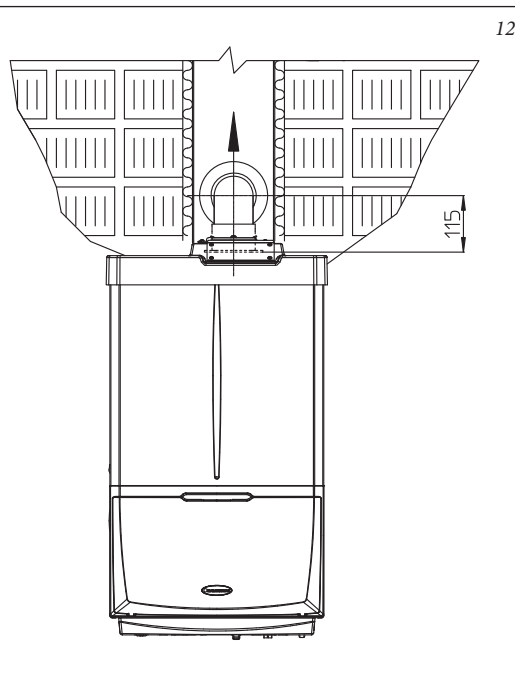

1.14 INSTALACE HORIZONTÁLNÍCH KONCENTRICKÝCH SAD.

Konfigurace typu C s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin.

Tato koncová sada umožňuje sání vzduchu a výfuk spalin přímo do venkovního prostředí. Horizontální sadu lze instalovat s vývodem vzadu, na pravé nebo na levé straně. Pro instalaci s předním výstupem je nutné použít redukci s koncentrickým kolenem pro zajištění prostoru k provádění zkoušek vyžadovaných podle zákona v době prvního uvedení do provozu.

- Vnější mřížka. Je-li koncový kus sání/výfuk jak o průměru Ø 60/100, tak o průměru Ø 80/125, správně nainstalován, nemá rušivý vliv na venkovní estetický vzhled budovy. Ujistěte se, že silikonová manžeta vnějšího opláštění je řádně připevněna k vnější zdi.

POZN.: pro správný provoz systému je třeba, aby byla koncová hlavice nainstalována správně, ujistěte se, že indikace "nahoru" uvedena na koncovém díle je respektována během instalace.

Horizontální sada sání-výfuk Ø 60/100.

Montáž sady (Obr. 13): instalujte přírubové koleno (2) společně s koncentrickým těsněním (1) na koncentrický výstup kotle a připevněte jej pomocí šroubů, které jsou k dispozici v sadě. Koncentrický koncový díl Ø 60/100 (3) zasuňte až na doraz perem (hladká strana) do drážky (s těsněním s obrubou) kolena. Nezapomeňte předtím navléknout odpovídající vnitřní (4) a vnější (5) manžetu. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých částí sady.


- Prodlužovací části pro horizontální sadu Ø 60/100 (Obr. 14). Sadu v této konfiguraci je možné prodloužit až na maximální délku 12,9 m horizontálně, včetně koncového dílu s mřížkou a bez koncentrického kolena na výstupu z kotle. Tato celková délka odpovídá odporovému faktoru rovnajícímu se 100. V těchto případech je nezbytné zakoupit příslušné prodlužovací kusy.

Immergas rovněž poskytuje zjednodušenou koncovou sadu Ø 60/100, která ve spojení s jeho doplňkovou sadou umožní dosáhnout maximálního prodloužení 11,9 metru.

Horizontální sada sání-výfuk Ø 80/125.

Montáž sady (Obr. 15): pro instalaci sady Ø 80/125 je nutné použít sadu přírubové redukce, aby bylo možné namontovat kouřovod Ø 80/125. Instalujte přírubový adaptér (2) společně s koncentrickým těsněním (1) na koncentrický výstup kotle a připevněte jej pomocí šroubů, které jsou k dispozici v sadě. Zasuňte koleno (3) vnitřní stranou (hladkou) až na doraz na adaptér (2). Koncentrický koncový kus o průměru 80/125 (4) zasuňte až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany (s těsněním s obrubou) kolena. Nezapomeňte předtím navléknout odpovídající vnitřní (5) a vnější (6) manžetu. Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých částí sady.

- Prodlužovací části pro horizontální sadu Ø 80/125 (Obr. 16). Sadu v této konfiguraci je možné prodloužit až na maximální délku 32 m horizontálně, včetně koncového dílu s mřížkou a bez koncentrického kolena na výstupu z kotle. V případě přidání komponentů je nezbytné odečíst délku odpovídající maximální povolené hodnotě. V těchto případech je nezbytné si vyžádat příslušné prodlužovací kusy.

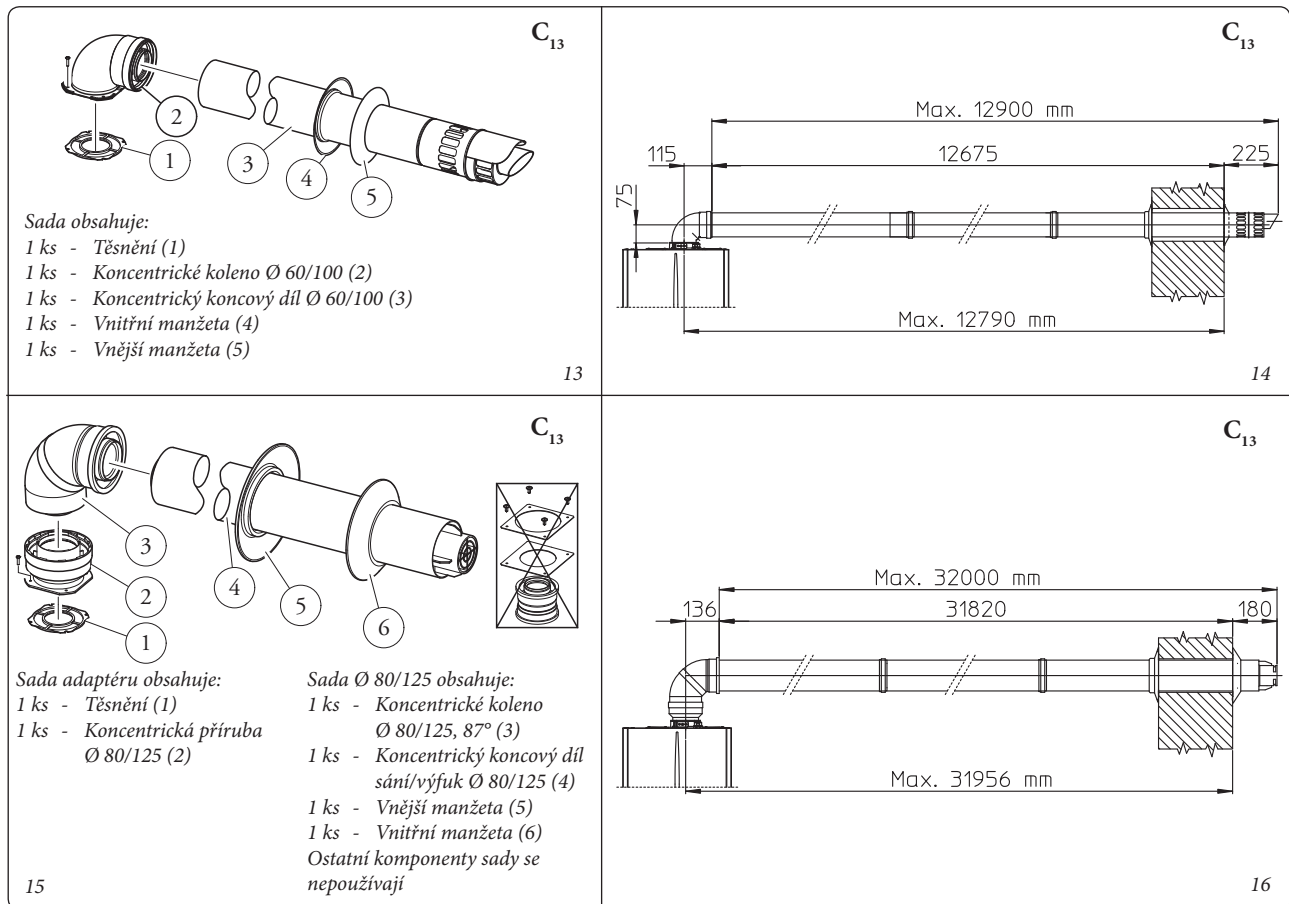

1.15 INSTALACE VERTIKÁLNÍCH KONCENTRICKÝCH SAD.

Konfigurace typu C s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin.

Vertikální koncentrická sada sání a výfuku. Tato koncová sada umožňuje sání vzduchu a výfuk spalin vertikálním směrem přímo do venkovního prostředí.

POZN.: vertikální sada s hliníkovou taškou umožňuje instalaci na terasách a střechách s maximálním sklonem 45% (asi 25°), přičemž výška mezi koncovou hlavicí a půlkulovým dílem (374 mm pro Ø 60/100 a 260 mm pro Ø80/125) je třeba vždy dodržet.

Vertikální sada s hliníkovou taškou Ø 60/100. Montáž sady (Obr. 17): Instalujte koncentrickou přírubu (2) společně s koncentrickým těsněním (1) na koncentrický výstup kotle a připevňte ji pomocí šroubů, které jsou k dispozici v sadě. Instalujte falešnou hliníkovou tašku: nahraďte tašky hliníkovou deskou (4), a vytvarujte ji tak, aby odváděla dešťovou vodu. Na hliníkovou tašku umístěte půlkulový díl (6) a zasuňte koncový díl pro sání a výfuk (5). Koncentrický koncový díl o průměru Ø 60/100 zasuňte až na doraz perem (5)

(hladká strana) do drážky redukce (2). Nezapomeňte předtím nasunout odpovídající manžetu (3). Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých částí sady.





POZN.: pokud je kotel montován v oblastech, kde mohou být velmi nízké teploty, je k dispozici speciální vybavení proti zamrznutí, které může být namontováno jako doplňková sada v alternativě

- Prodloužení pro vertikální sadu Ø 60/100 (Obr. 18). Vertikální sadu v této konfiguraci je možné prodloužit až na maximálně 14,4 m vertikálně včetně koncového dílu. Tato celková délka odpovídá faktoru odporu rovnajícímu se 100. V těchto případech je nezbytné si vyžádat příslušné prodlužovací kusy.

Vertikální sada s hliníkovou taškou Ø 80/125. Montáž sady (Obr. 19): Pro instalaci sady Ø 80/125 je nutné použít sadu přírubové redukce, aby bylo možné namontovat kouřovod Ø 80/125. Instalujte přírubový adaptér (2) do středního otvoru kotle vložením těsnění (1) s kruhovou obrubou směrem dolů a v kontaktu s kotlem a přitáhněte pomocí šroubů, které jsou k dispozici v sadě. Instalujte falešnou hliníkovou tašku: nahraďte tašky hliníkovou deskou (4), a vytvarujte ji tak, aby odváděla dešťovou vodu. Na hliníkovou

tašku umístěte půlkulový díl (5) a zasuňte koncový díl pro sání a výfuk (7). Koncentrický koncový kus o průměru 80/125 zasuňte až na doraz vnitřní stranou (hladkou) do vnější strany redukce (1) (s těsněním s obrubou). Nezapomeňte předtím navléknout odpovídající manžetu (3). Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých částí sady.

- Prodloužení pro rozdělovací sadu Ø 80/125. (Obr. 20). Vertikální sadu v této konfiguraci je možné prodloužit až na maximálně 32 m vertikálně včetně koncového dílu. V případě přidání komponentů je nezbytné odečíst délku odpovídající maximální povolené hodnotě. V těchto případech je nezbytné si vyžádat příslušné prodlužovací kusy.

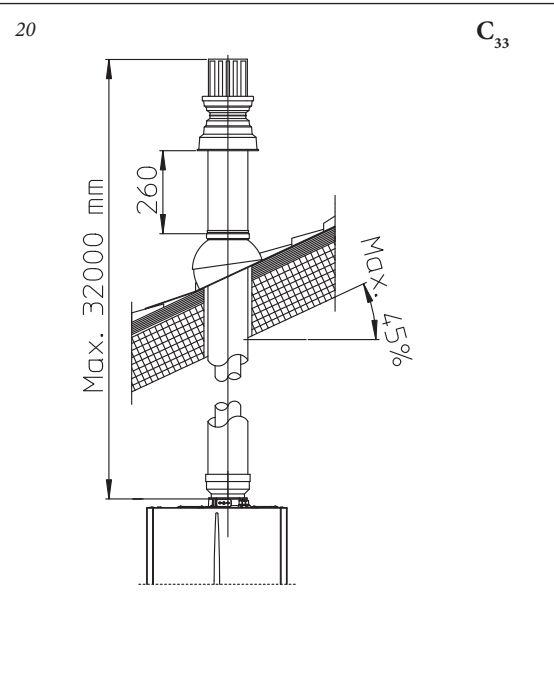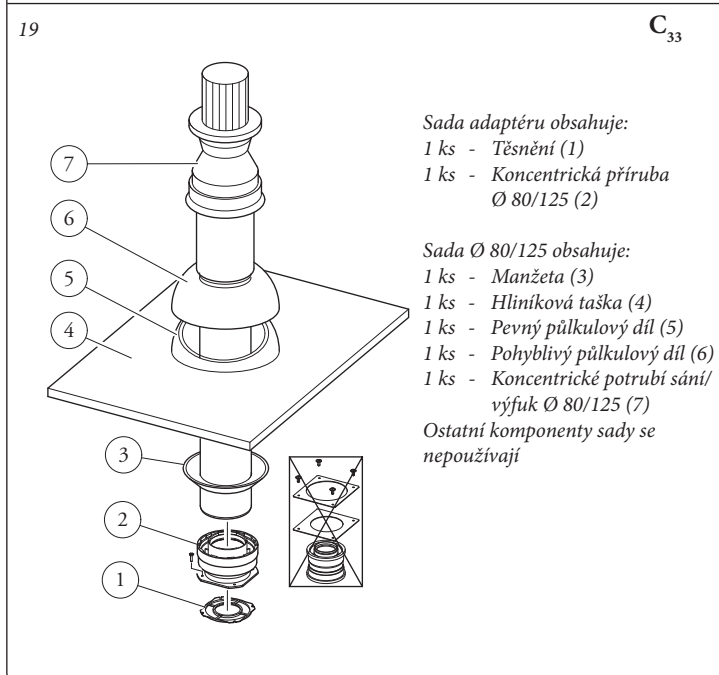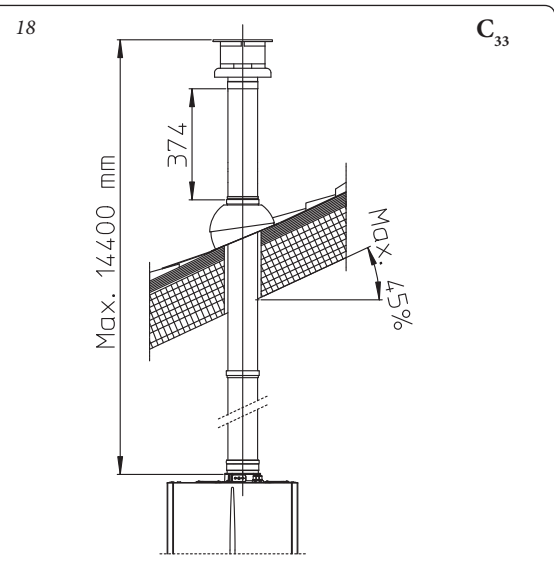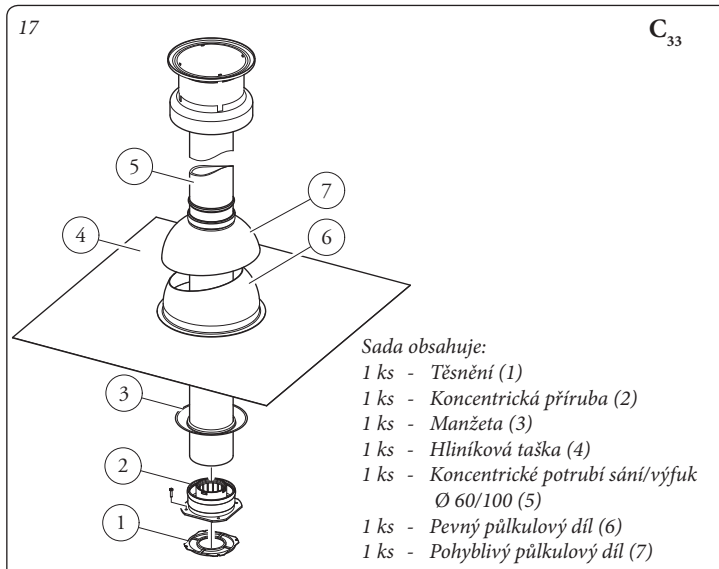

1.16 INSTALACE SADY DĚLENÉHO ODKOUŘENÍ.

Konfigurace typu C s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin.



Sada děleného odkouření Ø 80/80. Tato sada umožňuje sání vzduchu z venkovního prostředí a odtah spalin do komína nebo kouřovodu rozdělením výfukových trubek a sacích trubek. Potrubím (S) (výhradně z plastového materiálu, který je odolný vůči kyselému kondenzátu), se odvádějí prvky spalování. Potrubím (A) (také z plastového materiálu), se nasává vzduch potřebný pro spalování. Potrubí sání (A) může být nainstalováno vlevo nebo vpravo od výfukového potrubí (S). Obě potrubí mohou být orientována v libovolném směru.

- Montáž sady (Obr. 21): instalujte přírubu (4) společně s koncentrickým těsněním (1) na koncentrický výstup kotle a připevňte ji pomocí šroubů se šestihrannou hlavou, které jsou k dispozici v sadě. Sejměte ploché víčko, které kryje otvor sání a nahraďte jej přírubou (3), umístěte ji na těsnění (2), které je již namontováno v kotli a utáhněte pomocí samořezných šroubů, které jsou součástí sady. Zasuňte kolena (5) perem (hladká strana) do drážky těsnění přírub (3 a 4). Zasuňte koncový díl sání vzduchu (6) perem (hladká strana) do drážky kolena (5) až na doraz, přesvědčte se, jestli jste předtím osadili odpovídající vnitřní a vnější manžetu. Výfukovou trubku (9) zasuňte až na doraz perem (hladká strana) do hrdla

kolene (5) až na doraz. Nezapomeňte předtím osadit příslušnou vnitřní manžetu (7). Tímto způsobem dosáhnete dokonale těsného spojení jednotlivých částí sady.

- Celkové rozměry instalace (Obr. 22). Jsou uvedeny celkové minimální rozměry pro instalaci sady děleného odkouření o průměru Ø 80/80 v některých limitovaných podmínkách.
- Prodloužení pro rozdělovací sadu Ø 80/80. Maximální přímá vertikální délka (bez kolen) trubek sání a výfuku o průměru Ø 80 je 41 metrů bez ohledu na to, jestli jsou trubky použity pro sání nebo pro výfuk. Maximální přímá horizontální délka (se koleny v sání a ve výfuku) trubek sání a výfuku o průměru Ø 80 je 36 metrů bez ohledu na to, jestli jsou trubky použity pro sání nebo pro výfuk.

POZN.: pro odstranění případného kondenzátu, který se tvoří ve výfukovém potrubí je nutné, aby mělo potrubí sklon ve směru ke kotli s minimálně 1,5%. Díly odkouření zafixujte tak, aby osově navazovaly a nemohlo dojít ke zlomům ve spojích (ke vzniku úseků s protispádem, kde by se mohl držet kondenzát, který by negativně ovlivnil účinný průřez odtahu spalin) (Obr. 23).

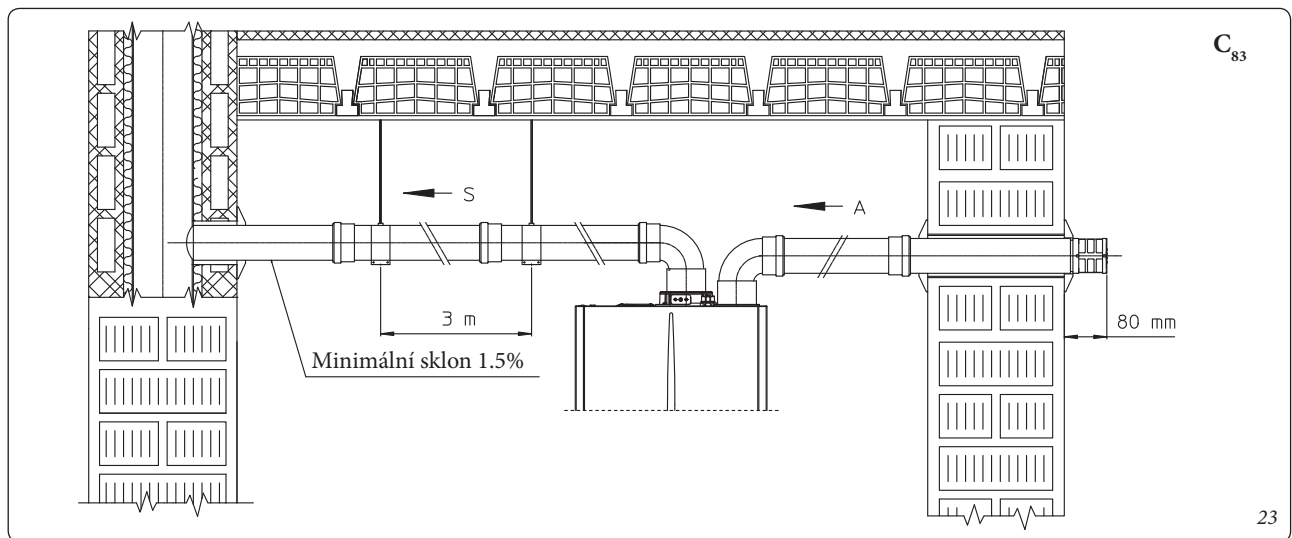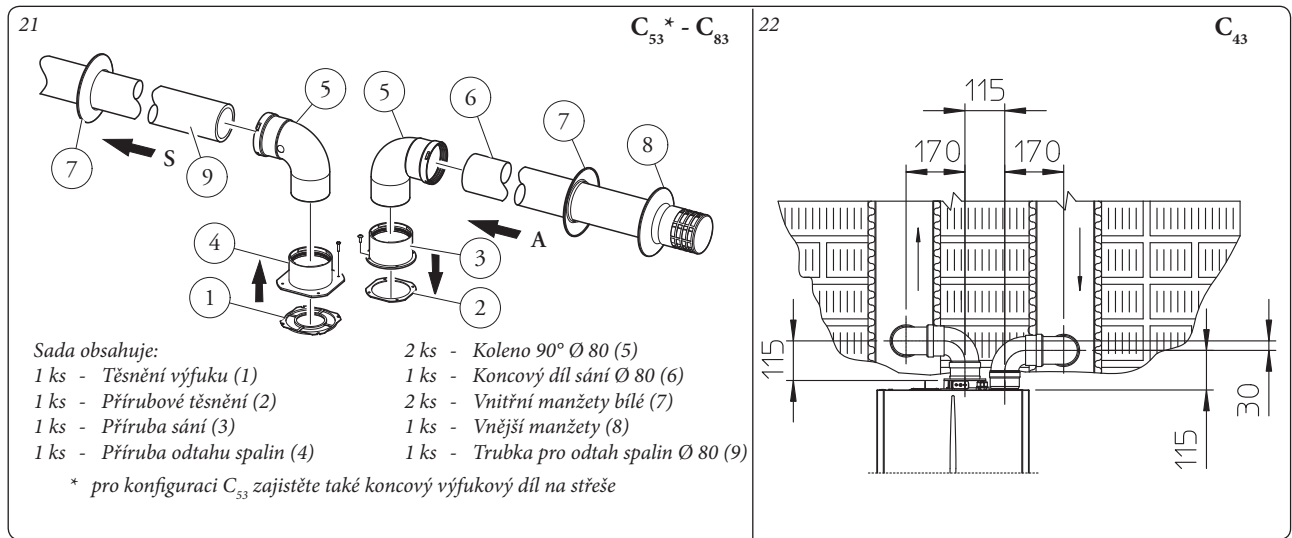

1.17 INSTALACE SADY ADAPTÉRU C9.

Tato sada umožňuje instalovat vnitřní jednotku Immergas v konfiguraci „C₉₃“, se sáním vzduchu pro spalování přímo z komínové šachty (výfuk proveden intubací šachty, sání z mezikruží či prostoru šachty).

Složení systému.

Aby byl systém funkční a kompletní, musí být vybaven následujícími komponenty, které se dodávají odděleně:

- sada C₉₃ verze Ø 100 nebo Ø125;
- sada pro intubaci Ø 60 a Ø 80 pevná, nebo Ø 50 a Ø 80 flexibilní;
- sada pro výfuk spalin Ø60/100 nebo Ø 80/125, konfigurovaná na základě instalace a typu vnitřní jednotky.

Montáž sady.

- Namontujte komponenty sady „C9“ na dvířka (A) intubačního systému (Obr. 25).
- (Pouze verze Ø125) namontujte přírubový adaptér s těsněním (10 a 11) na výstupní přírubu kotle, upevněte jej šrouby (12).
- Vykonejte proceduru zavádění trubek (intubaci) podle příloženého ilustračního návodu.
- Vypočítejte vzdálenosti mezi výfukem kotle a ohybem intubačního systému.
- Připravte odkouření vnitřní jednotky majíc na paměti fakt, že vnitřní trubka koncentrické sady musí být zasunuta až na doraz do ohybu intubačního systému (kóta „X“ Obr. 26), zatímco vnější trubka musí být zasunuta až na doraz do adaptéru(1).

POZN.: abyste napomohli eliminaci případného kondenzátu, který se tvoří ve výfukovém potrubí je nutné naklonit potrubí ve směru kotle s minimálním sklonem 1,5%.

- Namontujte víko (A) spolu s adaptérem (1) a uzávěry (6) na stěnu a zapojte kouřovod k intubačnímu systému.

POZN.: (pouze verze Ø125) před montáží zkontrolujte správné umístění těsnění. V případě, že by namazání jednotlivých dílů (provedené výrobcem) nebylo dostatečné, odstraňte hadříkem zbylé mazivo a pak pro usnadnění zasouvání posypte díly běžným nebo průmyslovým klouzkem.

Po správném složení všech komponentů budou spaliny odváděny intubačním systémem; vzduch pro spalování bude nasáván přímo z jímky (Obr. 24).

Technické údaje.

- Rozměry jímky musí zajišťovat minimální prostor mezi vnější stěnou kouřovodu a vnitřní stěnou jímky: 30 mm pro jímky s kruhovým průřezem a 20 mm pro jímky se čtvercovým průřezem (Obr. 24).
- Na vertikálním úseku kouřovodu jsou povoleny maximálně 2 změny směru s maximální úhlovou odchylkou 30° vzhledem k vertikální části.

- Maximální prodloužení ve vertikálním směru při použití intubačního systému o průměru Ø 60 je 13 m, maximální prodloužení zahrnuje 1 kleno Ø 60/10 o 90°, 1 m trubky 60/100 horizontálně, 1 kleno 90° Ø 60 pro intubaci a střešní koncový díl intubačního systému.

Pro sestavení odkouření typu C₉₃ v konfiguraci odlišné od výše popsané (Obr. 26) je třeba vzít v úvahu, že 1 metr zavedeného potrubí dle popsaných indikací má odporový faktor rovnající se 4,9.

- Maximální prodloužení ve vertikálním směru při použití intubačního systému o průměru Ø 80 je 28 m, maximální prodloužení zahrnuje 1 adaptér pro redukci průměru 60/100 na průměr 80/125, 1 kleno Ø 80/125 o 87°, 1 m trubky 80/125 horizontálně, 1 kleno 90° Ø 80 pro intubaci a střešní koncový díl intubačního systému.

Pro sestavení odkouření typu C₉₃ v konfiguraci odlišné od výše popsané (Obr. 26) je třeba vzít v úvahu následující ztráty:

- 1 m koncentrické trubky Ø 80/125 = 1 m intubované trubky;
 - 1 kleno o 87° = 1,4 m intubované trubky;
- Následně je třeba odečíst délku rovnající se délce komponentu, který byl přidán k 28 povoleným metrům.

| 24 | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Intubace Ø 60 pevná a Ø 50 flexibilní (A) mm</th> <th>ŠACHTA (B) mm</th> <th>ŠACHTA (C) mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">106</td> <td style="text-align: center;">126</td> </tr> </tbody> </table> | Intubace Ø 60 pevná a Ø 50 flexibilní (A) mm | ŠACHTA (B) mm | ŠACHTA (C) mm | 66 | 106 | 126 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pevná intubace Ø 80 (A) mm</th> <th>ŠACHTA (B) mm</th> <th>ŠACHTA (C) mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">126</td> <td style="text-align: center;">146</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Flexibilní intubace Ø 80 (A) mm</th> <th>ŠACHTA (B) mm</th> <th>ŠACHTA (C) mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table> | Pevná intubace Ø 80 (A) mm | ŠACHTA (B) mm | ŠACHTA (C) mm | 86 | 126 | 146 | Flexibilní intubace Ø 80 (A) mm | ŠACHTA (B) mm | ŠACHTA (C) mm | 90 | 130 | 150 |
|--|---------------|---|--|---------------|---------------|----|-----|-----|---|----------------------------|---------------|---------------|----|-----|-----|---------------------------------|---------------|---------------|----|-----|-----|
| Intubace Ø 60 pevná a Ø 50 flexibilní (A) mm | ŠACHTA (B) mm | ŠACHTA (C) mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 106 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pevná intubace Ø 80 (A) mm | ŠACHTA (B) mm | ŠACHTA (C) mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 126 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flexibilní intubace Ø 80 (A) mm | ŠACHTA (B) mm | ŠACHTA (C) mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 130 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Složení sady:


| Poz. | Množství | Popis |
|------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | Příruba dvířek Ø 100 o Ø 125 |
| 2 | 1 | Neoprenové těsnění dvířek |
| 3 | 4 | Šrouby 4.2 x 9 AF |
| 4 | 1 | Šrouby TE M6 x 20 |
| 5 | 1 | Plochá nylonová podložka M6 |
| 6 | 2 | Plechový mezikus otvoru dvířek |
| 7 | 1 | Neoprenové těsnění uzávěru |
| 8 | 1 | Vějířová podložka růžice M6 |
| 9 | 1 | Matice M6 |
| 10 | 1 (sada 80/125) | Koncentrické těsnění Ø 60-100 |
| 11 | 1 (sada 80/125) | Přírubová redukce Ø 80-125 |
| 12 | 4 (sada 80/125) | Šrouby TE M4 x 16 |
| - | 1 (sada 80/125) | Sáček s klouzkem |

Dodáváno odděleně:

| Poz. | Množství | Popis |
|------|----------|--------------------------|
| A | 1 | Dvířka sady pro intubaci |

Vysvětlivky k obrázkům instalace:

- 1 Unikátní označení komponentu, který se nachází v sadě
- A Označení komponentu, který není dodáván v této v sadě

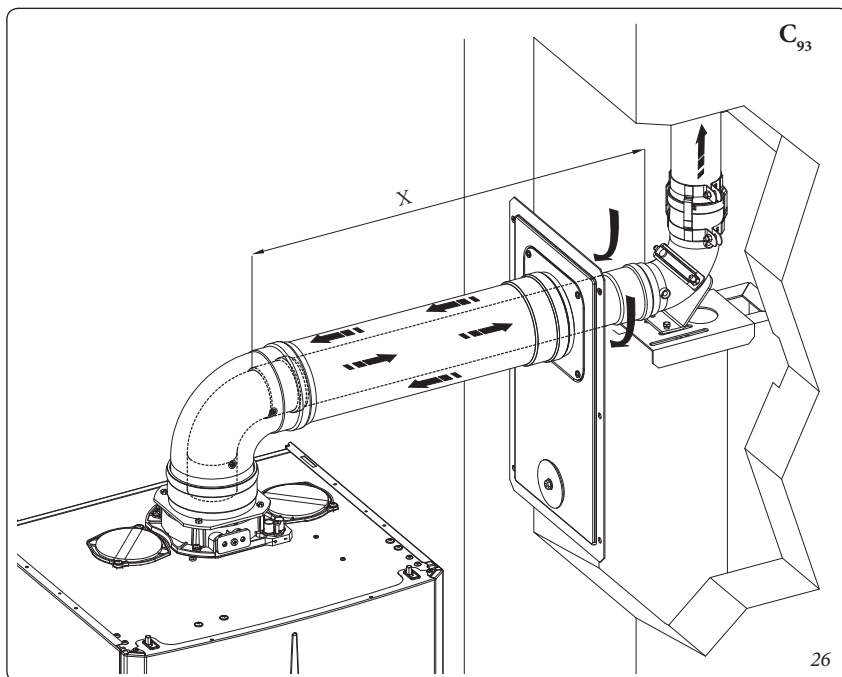

1.18 ZAVEDENÍ POTRUBÍ DO KOMÍNŮ ANEBU TECHNICKÝCH OTVORŮ.

Zavedení potrubí (intubace) je operace, prostřednictvím které se zavedením jednoho nebo více potrubí vytváří systém pro odvod produktů spalování z plynového kotle; skládá se z potrubí, zavedeného do komínu anebo technického otvoru již existujícího anebo nové konstrukce (u novostaveb) (Obr. 27). K intubaci je nutné použít potrubí, které výrobce uznává za vhodné pro tento účel podle způsobu instalace a použití, které uvádí, a platných místních předpisů a norem.

Systém pro zavedení potrubí Immergas. Systémy intubace o průměru Ø 60 pevný, o průměru Ø 80 flexibilní a o průměru Ø 80 pevný "Zelená Série" musí být použity jenom pro domácí použití a pro kondenzační kotle Immergas.

V každém případě je při operacích spojených se zavedením potrubí nutné respektovat předpisy dané platnými směrnici a technickou legislativou. Především je nezbytné po dokončení prací a v souladu s uvedením systému do provozu vyplnit prohlášení o shodě. Kromě toho je nutné řídit se údaji v projektu a technickými údaji v případech, kdy to vyžaduje směrnice a platná technická dokumentace. Systém a jeho součásti mají technickou životnost odpovídající platným směrnici, stále za předpokladu, že:

- je používán v běžných atmosférických podmínkách a v běžném prostředí, jak je stanoveno platnou směrnici (absence kouře, prachu nebo plynu, které by měnily běžné termofyzikální nebo chemické podmínky; provoz při běžných denních výkyvech teplot apod.)
- Instalace a údržba jsou prováděny podle pokynů dodavatele a výrobce a podle předpisů platné směrnice.
- Je dodržována maximální délka stanovená výrobcem pro tento účel:
- maximální délka zavedeného flexibilního svislého odtahu Ø 60 je 22 m. Těto délky je dosaženo včetně kompletního nasávacího koncového dílu, 1 metru výfukového potrubí o Ø 80, dvou kolen 90° o průměru Ø 80 na výstupu z kotle.

- Maximální délka intubovaného flexibilního svislého odtahu o Ø 80 je 30 m. Těto délky je dosaženo včetně kompletního výfukového koncového dílu, 1 metru výfukového potrubí o Ø 80, dvou kolen 90° o Ø 80 na výstupu z kotle pro připojení k intubačnímu systému a dvou změn směru pružného potrubí uvnitř komína/ technického průduchu.

- Maximální délka zavedeného pevného svislého odtahu o Ø 80 je 30 m. Těto délky je dosaženo včetně kompletního nasávacího koncového dílu, 1 metru výfukového potrubí o Ø 80, dvou kolen 90° o Ø 80 na výstupu z kotle.


Je také možné instalovat flexibilní odvod spalin Ø 50 dle instrukcí příložených k této sadě.

1.19 KONFIGURACE TYPU B S OTEVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU A NUCENÝM ODTAHEM SPALIN.

Kotel může být nainstalován uvnitř budov jako typ B₂₃ nebo B₅₃; v takovém případě se doporučuje dodržovat všechny národní a místní technické normy, technická pravidla a platné předpisy.

- kotle s otevřenou spalovací komorou typu B nesmí být instalovány v místnostech, kde je vyvíjena průmyslová činnost, umělecká nebo komerční činnost, při které vznikají výpary nebo těkavé látky (výpary kyselin, lepidel, barev, ředidel, hořlavin apod.), nebo prach (např. prach pocházející ze zpracování dřeva, uhelný prach, cementový prach apod.), které mohou škodit prvkům zařízení a narušit jeho činnost.
- kotle v konfiguraci B₂₃ a B₅₃ nesmí být instalovány v ložnicích, v koupelnách, na toaletách nebo garsonkách, pokud místní normy nestanoví jinak. Dále se nesmí instalovat v místnostech, kde se nacházejí zdroje tepla na pevná paliva a v místnostech, které jsou s nimi propojeny.
- instalace zařízení v konfiguraci B₂₃ a B₅₃ se doporučuje v neobydlených místnostech se stálou ventilací.

Pro instalaci je nutné použít odpovídající sadu, více se dozvíte v oddíle 1.13.

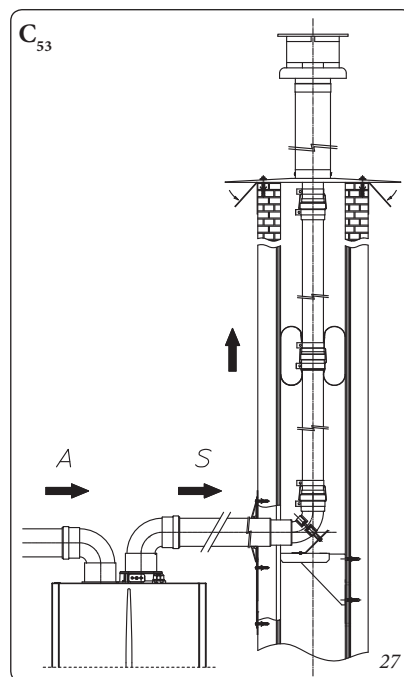

1.20 ODKOUŘENÍ DO KOUŘOVODU/ KOMÍNU.

Vypouštění spalin nesmí být zapojeno na tradiční atmosférický komín. Odvod spalin pouze pro kotle v konfiguraci C může být připojen ke společnému přetlakovému systému speciálního typu LAS. Pro konfigurace B je povolen pouze odvod do samostatného komínu nebo přímo do venkovního prostředí pomocí odpovídajícího koncového dílu, pokud místní normy nestanoví jinak. Skupinové odtahové trubky a kombinované odtahové trubky musí být kromě jiného napojeny jenom na přístroje typu C stejného modelu kotle (kondenzace), mající takové termické charakteristiky, které nepřesahují o více jak 30% maximální přípustnosti a jsou napájeny stejným palivem. Tepelné, kapalné a dynamické vlastnosti (celkové množství spalin, % kyslíčnicku uhličitého, % vlhkosti, atd...) přístrojů, připojených na stejné skupinové odtahové trubky nebo na kombinované kouřové trubky nesmí převyšovat o více než 10% v porovnání s běžným připojeným kotlem. Skupinové trubky nebo kombinované odtahové trubky musí být projektovány profesionálními technickými odborníky s ohledem na výpočet a v souladu s platnými technickými normami. Části komínů nebo odtahových trubek, na které je připojeno výfukové potrubí, musí odpovídat platným technickým normám.

1.21 ODTAHOVÉ TRUBKY, KOMÍNY A KOMÍNOVÉ HLAVICE.

Odtahové trubky, komíny a komínové hlavice, sloužící pro odvod spalin, musejí odpovídat požadavkům platných technických norem. Komínové hlavice a výfukové koncové díly musejí respektovat kvóty odvodů a vzdálenosti podle platné technické normy.

Umístění koncových výfukových dílů na stěnu. Koncové výfukové díly musí:

- být situovány podél vnějších obvodových stěn budovy;
- být umístěny tak, aby vzdálenosti respektovaly minimální hodnoty, které určuje platná technická norma.

Odvod spalovacích produktů přístrojů s přirozeným nebo nuceným tahem mimo uzavřených prostor pod otevřeným nebem. V uzavřených prostorech, nacházejících se pod otevřeným nebem (ventilační studně, sklepy, dvorky a podobné), které jsou uzavřené na všech stranách, je povolen přímý odvod spalin plynových přístrojů s přírodním nebo nuceným tahem a s termickou výkonností víc jako 4 a po 35 kW za okolností, že jsou respektovány podmínky platné technické normy.

1.22 PLNĚNÍ ZAŘÍZENÍ.

Po zapojení kotle pokračujte s naplněním zařízení prostřednictvím napouštěcího ventilu (Obr. 30). Plnění je třeba provádět pomalu, aby se uvolnily vzduchové bubliny obsažené ve vodě a vzduch se vypustil z průduchů kotle a topného systému. V kotli je zabudován automatický odvzdušňovací ventil umístěný na oběhovém čerpadle. Zkontrolujte, zda je jeho uzávěr povoleno. Otevřete odvzdušňovací ventily radiátorů. Odvzdušňovací ventily uzavřete, až když začne vytékat pouze voda. Dopouštěcí ventil uzavřete až po natlakování soustavy na cca 1,2 bar.

POZN.: během těchto operací se doporučuje aktivovat funkci automatického odvzdušňování kotle (Odst. 3.10).

Minimální obsah topné vody.

Je bezpodmínečně nutné dodržet minimální obsah topné vody v systému. Tato skutečnost má **zásadní vliv na režim odtávání venkovní jednotky** (defrost).

V tomto smyslu je stanovena minimální hodnota objemu topné vody na **7 litrů / 1 kW** výkonu jednotky pro každý topný systém.

Poznámka: pokud jsou v objektu instalovány odvlhčovače, je důležité ověřit minimální objem (3 litry / 1 kW) v jejich hydraulických okruzích.

1.23 NAPLNĚNÍ SIFONU NA SBĚR KONDENZÁTU.

Při prvním zapnutí kotle se může stát, že z vývodu kondenzátu budou vycházet spaliny. Zkontrolujte, zda po několikaminutovém provozu z vývodu kondenzátu již spaliny nevycházejí. To znamená, že sifon je naplněn kondenzátem do správné výšky, což neumožňuje průchod spalin.

1.24 UVEDENÍ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU.

Při uvedení zařízení do provozu je nutné dodržovat příslušnou platnou technickou normu a legislativní nařízení.

Obzvláště u nových zařízení je nezbytné:


- otevřít okna a dveře;
- zabránit vzniku jisker a otevřeného plamene;
- odvzdušnit plynovod dle platné normy;
- zkontrolovat těsnost vnitřního zařízení podle pokynů stanovených platnými technickými normami.

1.25 PRACOVNÍ ROZSAH


Z principu tepelného čerpadla vzduch / voda vyplývá, že teplota výstupní topné vody vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu (Obr. 28) je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla.

Tyto limity platí pro fungování při topení nebo chlazení. Okruh TUV je vždy uspokojen za všech podmínek venkovní teploty.

Pracovní rozsah tepelného čerpadla v režimu vytápění.

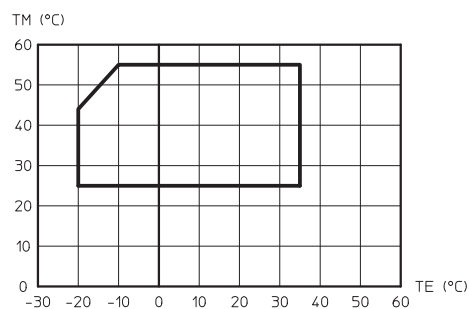

Pracovní rozsah tepelného čerpadla v režimu chlazení

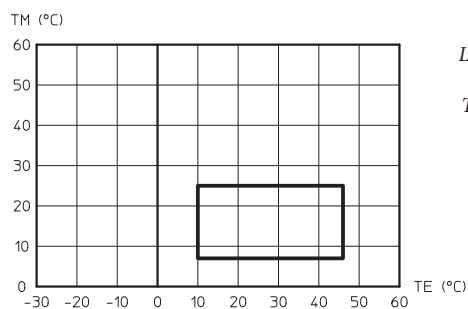

Legenda:
TE = Venkovní teplota
TM = Teplota topné vody

1.26 UVEDENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY DO PROVOZU (ZAPÁLENÍ JE MOŽNÉ POUZE PO PŘIPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY).

Při uvedení vnitřní jednotky do provozu je nutné dodržet následující postup (tyto úkony smí být prováděny pouze technikem, který má příslušnou odbornou kvalifikaci, tedy je držitelem příslušných Oprávnění/Osvědčení pro montáže a servis těchto zařízení a je kvalifikovaným pracovníkem elektro):

- zkontrolovat těsnost jednotky a celého systému, správné zapojení trubek všech připojených okruhů podle pokynů stanovených platnými technickými normami;
- ověřit shodu použitého plynu s plynem, pro který je vnitřní jednotka určena;
- zkontrolovat, zda neexistují externí faktory, které mohou způsobit nahromadění paliva;
- zkontrolovat, zda je tlak a průtok plynu v souladu s hodnotami uvedenými v návodu;
- zapnout vnitřní jednotku a zkontrolovat správnost zapálení;
- zkontrolovat, zda bezpečnostní zařízení pro případ absence plynu pracuje správně a prověřit relativní dobu, za kterou zasáhne;
- zkontrolovat připojení k síti 230V-50Hz, respektování polarity L-N a uzemnění;
- zkontrolovat funkci vypínače umístěného před vnitřní i vnější jednotkou;
- zkontrolovat řádnou funkci sání vzduchu a odvodu spalin (zda není trubní systém ucpaný);

Pokud jen jedna z těchto kontrol bude mít negativní výsledek, kotel nesmí být uveden do provozu.

1.27 OBĚHOVÉ ČERPADLO.

Vnitřní jednotka má ve výbavě dvě oběhová čerpadla. Jedno pro okruh plynového kotle a druhé pro okruh tepelného čerpadla.

- Oběhová čerpadla pracují při proměnlivé rychlosti a fungují následovně:


- **Pevná („A 05” = 0):** rychlost oběhu tepelného čerpadla je pevná a odpovídá parametru „A 04”. Rychlost oběhového čerpadla tepelného generátoru je pevná a odpovídá parametru „A 19”.

- **Konstantní ΔT („A 05” = 5 K):** rychlost oběhu tepelného čerpadla se mění pro zachování konstantní $\Delta T = 5$ K pro přírodní i zpětné okruhy zařízení. Dále lze regulovat interval fungování oběhového čerpadla nastavením maximální rychlosti „A 04” a minimální rychlosti „A 03”. Rychlost oběhového čerpadla tepelného generátoru se mění pro zachování konstantní $\Delta T =$ „A 05” mezi přírodním a zpětným okruhem zařízení. Dále lze regulovat interval fungování oběhového čerpadla nastavením maximální rychlosti „A 19” a minimální rychlosti „A 18”.

Důležité: pro správné fungování systému zajistěte, aby minimální průtok v provozních podmínkách nikdy neklesl 500 l/h.


Případné odblokování čerpadla. Pokud by se oběhové čerpadlo po delší době nečinnosti zablokovalo, ručně odblokujte motorovou hřídel čerpadla otáčením šroubu ve středu hlavy, zatlačte pomocí šroubováku v axiálním směru a opatrně otočte motorovou hřídel. Tuto operaci proveďte s maximální opatrností, abyste čerpadlo nepoškodili.

Dostupný výtlač čerpadla na výstupu z kotle.

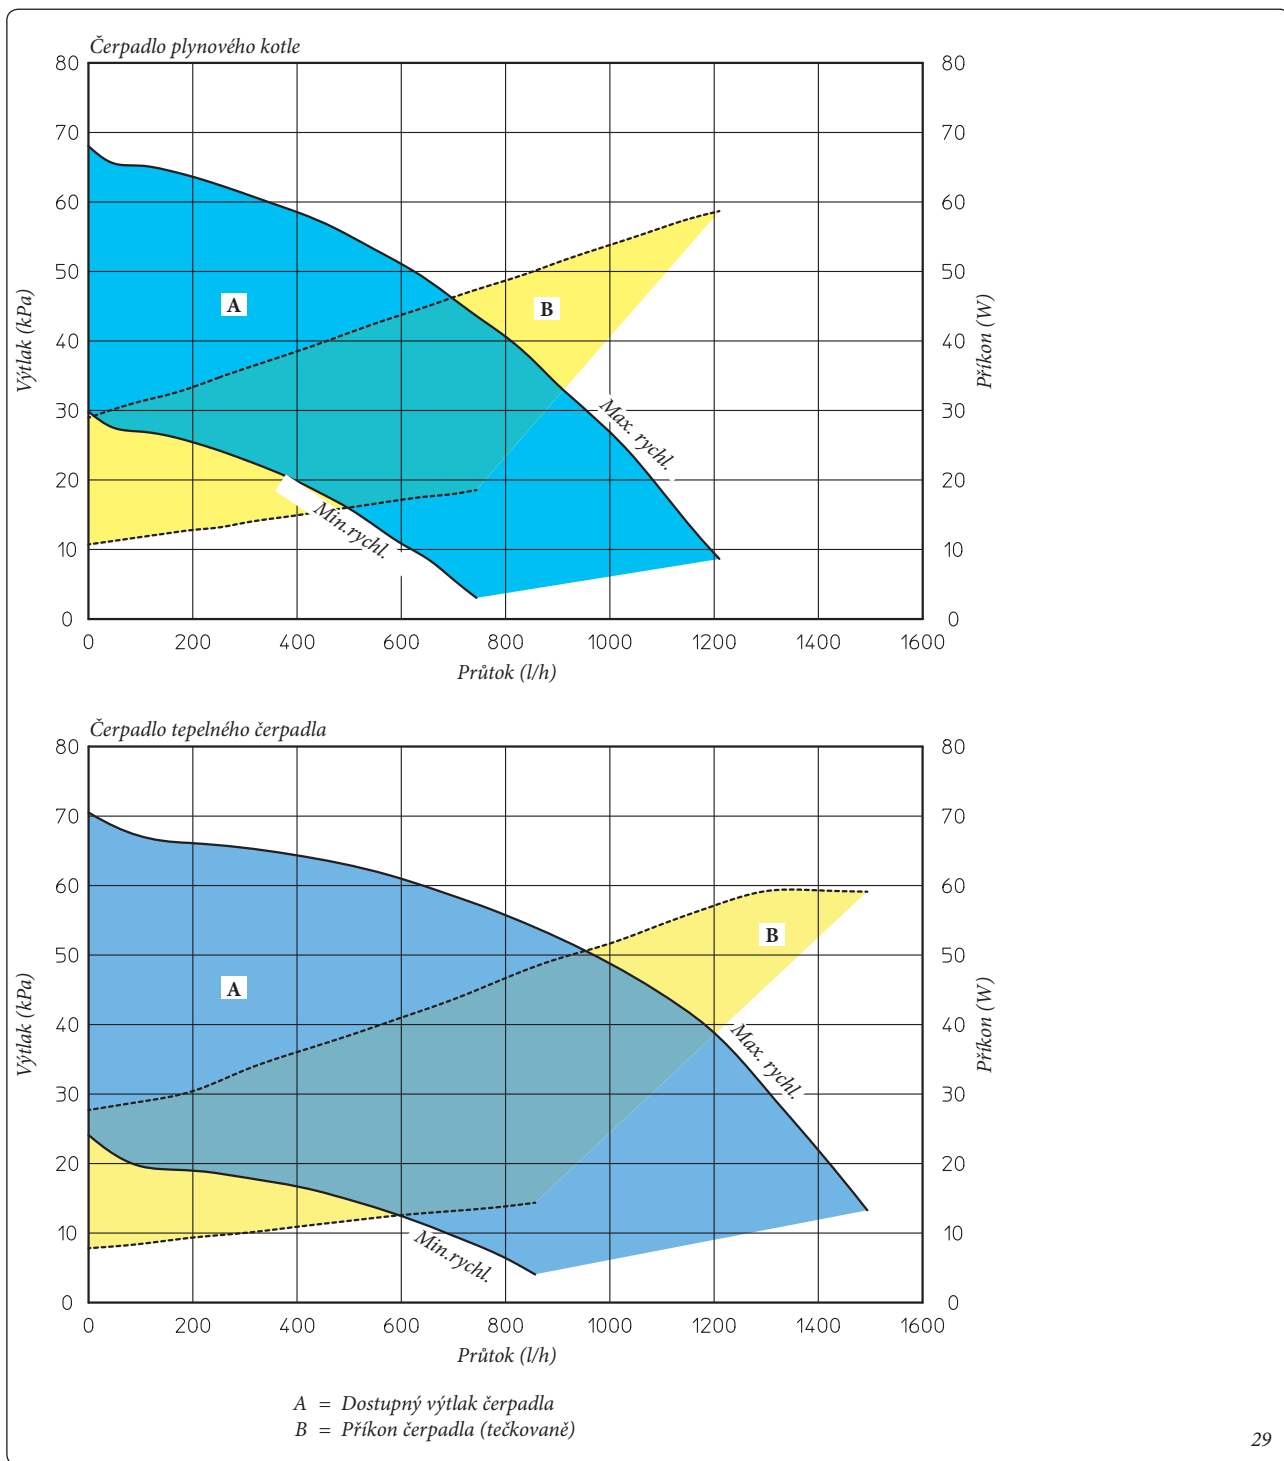

1.28 KOMPONENTY VNITŘNÍ JEDNOTKY.

30

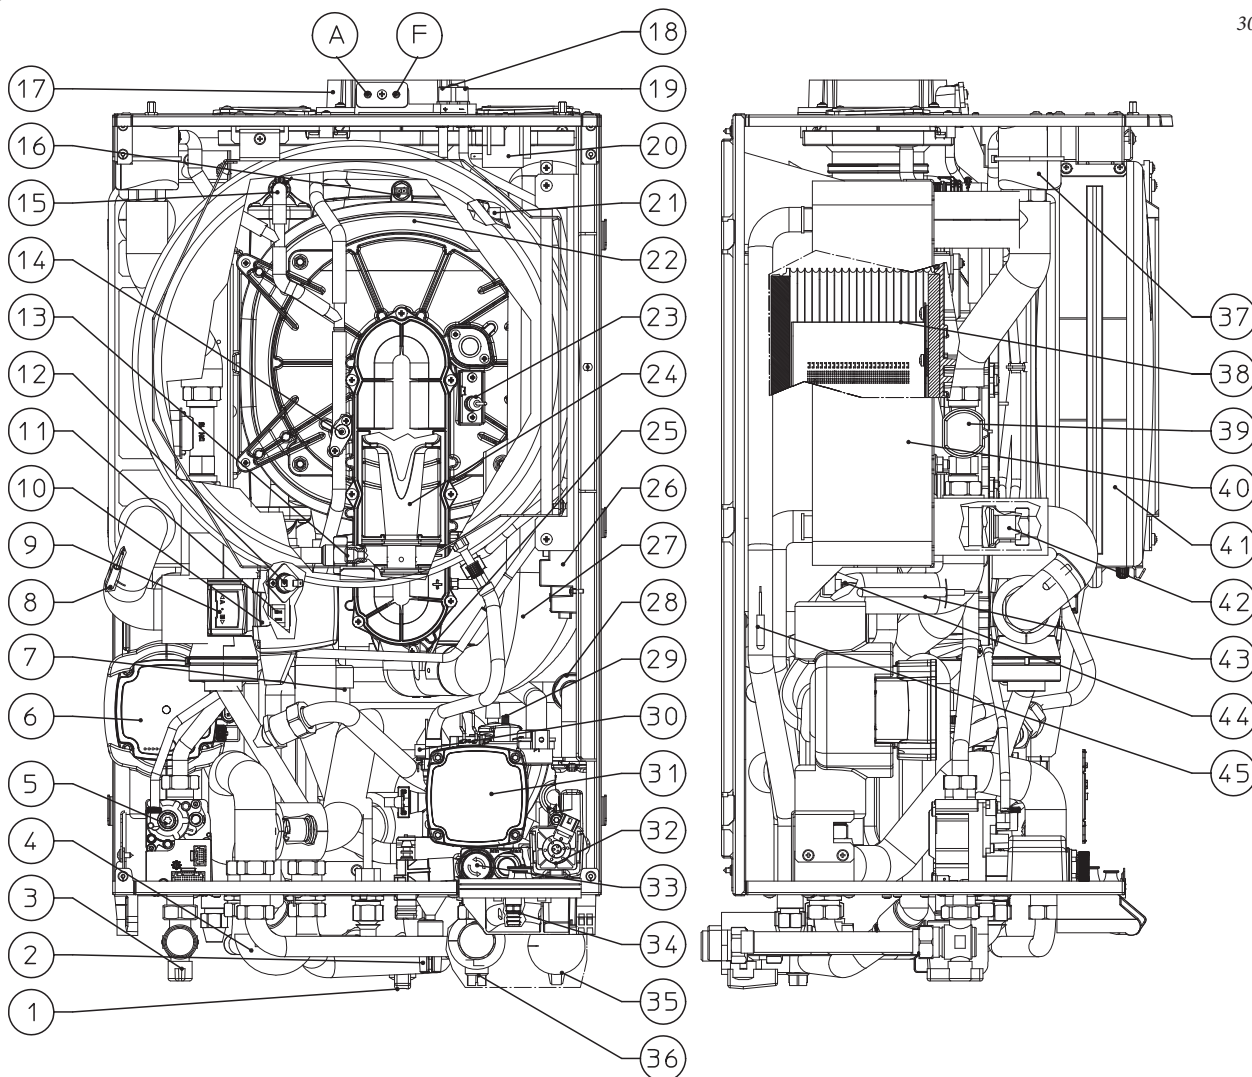

Legenda:

- | | | |
|--|---|---|
| 1 - Uzávěr vstupu studené vody | 16 - Pojistka teploty spalin | 32 - Trojcestný ventil okruhu pl. kotle |
| 2 - Napouštěcí ventil | 17 - Odběrná místa (vzduch A) - (spaliny F) | 33 - 3 bar pojistný ventil |
| 3 - Uzávěr plynu | 18 - Odběrné místo - přetlak (+) | 34 - Vypouštěcí ventil |
| 4 - By-pass okruhu ohřevu TUV | 19 - Odběrné místo - podtlak (-) | 35 - Kulový kohout |
| 5 - Plynový ventil | 20 - Transformátor komunikační desky | 36 - Kulový kohout |
| 6 - Oběhové čerpadlo okruhu tep. čerp. | 21 - Bezpečnostní pojistka kond. modulu | 37 - Odvzdušňovací ventil |
| 7 - Sifon odvodu kondenzátu | 22 - Kondenzační modul | 38 - Hořák |
| 8 - NTC čidlo výstupu z okruhu tep. čerp. | 23 - Zapalovací elektroda | 39 - Průtokoměr |
| 9 - Trojcestný ventil okruhu tep. čerpadla | 24 - Venturiho trubice | 40 - Deskový výměník - voda/chladiivo |
| 10 - Motor trojcest. ventilu okruhu t.č. | 25 - Ventilátor | 41 - Expanzní nádoba |
| 11 - NTC čidlo okruhu plynového kotle | 26 - Zapalovací trafo | 42 - Zpětná klapka |
| 12 - Havarijní termostat | 27 - Nasávací vzduchové potrubí | 43 - NTC čidlo zpátečky okruhu t.č. |
| 13 - Plynová tryska | 28 - Zpětná klapka | 44 - NTC čidlo zpátečky okruhu pl. kotle |
| 14 - Ionizační elektroda | 29 - Automatický odvzdušňovací ventil | 45 - Čidlo teploty kapalně fáze chladiiva |
| 15 - Manuální odvzdušňovací ventil | 30 - Spínač tlaku | |
| | 31 - Oběhové čerpadlo okruhu pl. kotle | |

1.29 VOLITELNÉ SADY NA OBJEDNÁVKU.

- Sada pro 2 topné zóny (1 přímá / 1 směšovaná). Sada umožňuje nezávisle řídit dvě topné zóny a různých teplotách (např. radiátorová / podlahová zóna).
- Programovatelná deska relé. Deska relé rozšiřuje provozní možnosti vnitřní jednotky.
- Deska 2 relé pro odvlhčovače. Po instalaci této desky relé bude možné řídit přímo z vnitřní jednotky max. 2 odvlhčovače.
- Sada pro připojení okruhu chladiiva R410A. Pokud instalace okruhu chladiiva bude vyžadovat připojit venkovní jednotku "přes zeď", je k dispozici tato volitelná sada.
- Připojovací sada pro UB 200 (na vyžádání). Vertikální připojovací sada je navržena pro přímé připojení 200 l zásobníku k vnitřní jednotce bez nutnosti použití připojovacích trubek do zdi.

Sady se dodávají v kompletu spolu s návodem pro montáž a použití.

2 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ.

2.1 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

Upozornění: pro zachování funkčnosti zařízení, zajištění jeho bezpečného provozu, jeho výkonu a spolehlivosti je nutno provádět roční údržbu v souladu s ustanoveními článku o „roční kontrole a údržbě zařízení“, a to v souladu s národními, regionálními či místními platnými předpisy.

2.2 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ.

Nevystavujte vnitřní jednotku přímým výparům z kuchyňské plotny.

Zabraňte, aby kotel používaly děti a nepovolané osoby.

Z důvodu bezpečnosti zkontrolujte, zda koncový díl pro sání vzduchu a odvod spalin není ucpaný, a to ani krátkodobě.

Pokud se rozhodnete k dočasnému vypnutí vnitřní jednotky, je zapotřebí:

- pristoupit k vypuštění otopného systému (pokud není naplněn nemrznoucí směsí);
- pristoupit k odpojení elektrického napájení a uzavření přívodu vody a plynu.

V případě provádění údržby nebo stavebních úprav v blízkosti zařízení (odkouření, plynovod, topný systém) vždy vypněte vnitřní jednotku a před opětovným spuštěním nechte instalaci zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.

Zařízení a jeho části nečistěte snadno hořlavými přípravky.

V místnosti, kde je zařízení instalováno, neponechávejte hořlavé látky ani jejich obaly.

• **Upozornění:** při použití jakéhokoliv zařízení, které využívá elektrické energie, je nezbytné dodržovat některá základní pravidla, jako:

- nedotýkejte se zařízení vlhkými nebo mokrymi částmi těla; nedotýkejte se ho bosí.
- netahejte za elektrické kabely, nenechte přístroj vystaven klimatickým vlivům (déšť, slunce, atd.);
- napájecí kabel kotle nesmí být vyměňován uživatelem;
- v případě poškození kabelu zařízení vypněte a obraťte se výhradně na autorizovanou firmu, která se postará o jeho výměnu;
- pokud byste se rozhodli nepoužívat zařízení po určitou dobu, je vhodné odpojit elektrické napájení.

POZN.: teploty uvedené na displeji mají toleranci +/- 3°C, podle podmínek okolního prostředí, nikoliv zařízení.

S výrobkem na konci životnosti se nesmí zacházet jako s běžným domovním odpadem, nebo jej vyhazovat do životního prostředí, ale musí být zlikvidován autorizovanou odbornou firmou.

2.3 OVLÁDACÍ PANEL.

31

Legenda:

| | | |
|--|--|--|
| 1 - Tlačítko volby provozních režimů (Zima - Chlazení - Léto - Stand-by - Off) a potvrzení parametru | 8 - Venkovní jednotka v provozu | 16 - Provoz v režimu chlazení |
| 2 - Tlačítko pro vstup do menu | 9 - Přítomnost plamene | 17 - Provoz v režimu zima |
| 3 - Tlačítko RESET a opuštění menu | 10 - Stupeň aktuálního výkonu | 18 - Provoz v režimu léto |
| 4 - Tlačítka nastavení teploty TUV | 11 - Připojena venkovní sonda (volitelně) | 19 - Jednotka v režimu Stand-by |
| 5 - Tlačítka nastavení teploty vytápění | 12 - Připojení dalších el. prvků příslušenství Immergas | 20 - Solární funkce aktivní |
| 6 - Tlakoměr | 13 - Režim topení aktivní | 21 - Zařízení v poruše, je vyžadováno stisknutí tlačítka "RESET" |
| 7 - Připojena řídicí jednotka (volitelně) | 14 - Zobrazení aktuální teploty, hodnot z menu INFO, chybových hlášení | 22 - Provoz v režimu odvlhčování |
| | 15 - Režim chlazení aktivní | 23 - Režim ohřevu TUV aktivní |

2.4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ.

Před zapnutím vnitřní jednotky proveďte, je-li zařízení naplněno vodou a zkontrolujte, ukazují-li ručička manometru (6) hodnotu mezi 1÷1,2 bary. Dále ověřte, zda je okruh chladiva napuštěný, těsný a připraven k provozu dle návodu na venkovní jednotku.

- Otevřete uzávěr plynu před vnitřní jednotkou.
- Stiskněte tlačítko (1) dokud se nerozsvítí displej, v tomto okamžiku se jednotka nastaví do režimu, v kterém se nacházela před vypnutím. (Při zapnutí jednotky se nejprve zobrazí všechny symboly displeje, poté hodnoty parametrů A11 a A13).


- Pokud je jednotka v pohotovostním režimu, opětovně stiskněte tlačítko (1) pro její aktivaci, v opačném případě přejděte k dalšímu kroku.

- Opakovaným stisknutím tlačítka (1) nastavte žádaný provozní režim zařízení Léto (☀️), Zima (❄️) nebo chlazení (🌊).


Vnitřní jednotka na základě Vašeho nastavení sama zvolí, který zdroj tepla použije. Vybere nejúčinnější z dostupných zdrojů tepla, tak aby splnila požadavky systému (Obr. 35). Například požadavek na ohřev TUV může být splněn buď s použitím venkovní jednotky jejíž provoz je detekován symbolem (🔌), nebo plynovým kotlem se symbolem (🔥).

Výběr zdroje tepla probíhá dle tabulky níže.


- **Léto** (☀️): v tomto režimu bude jednotka v provozu pouze při ohřevu TUV, teplota TUV se nastavuje pomocí tlačítek (4) a aktuální teplota je zobrazena na displeji prostřednictvím indikátoru (14).

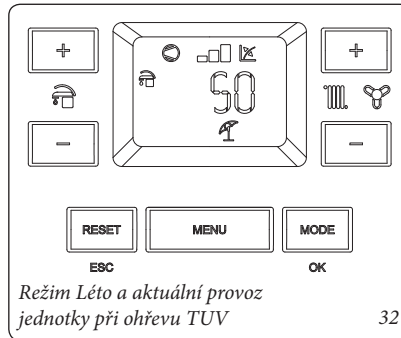

- **Zima** (❄️): v tomto režimu bude jednotka v provozu jak při ohřevu TUV, tak při vytápění. Teplota TUV se nastavuje pomocí tlačítek (4), teplota topné vody se nastavuje tlačítky (5) a aktuální teplota je zobrazena na displeji prostřednictvím indikátoru (14).

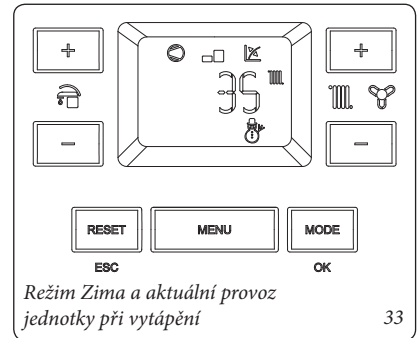


- **Chlazení** (🌊): v tomto režimu bude jednotka v provozu jak při ohřevu TUV, tak při chlazení. Teplota TUV se nastavuje pomocí tlačítek (4), teplota topné vody pro režim chlazení se nastavuje tlačítky (5) a aktuální teplota je zobrazena na displeji prostřednictvím indikátoru (14).

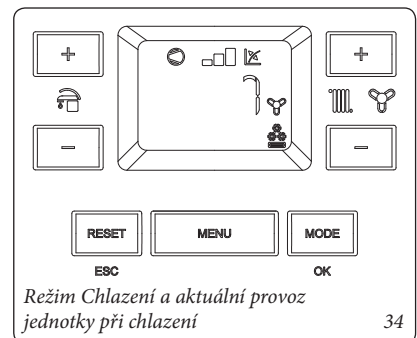


Od tohoto okamžiku zařízení pracuje automaticky. Nejsou-li požadavky na teplo (ohřev TUV, vytápění, chlazení), jednotka se dostává do stavu "čekání". Pokaždé, když se jednotka zapne, zobrazí se na displeji odpovídající symbol provozu (8) a aktuální míra výkonu (10).


| Výběr zdroje tepla | | Tepelné čerpadlo | Plynový kotel |
|----------------------|----------------|------------------|---------------|
| Léto | Ohřev TUV | VYP | ZAP |
| | | nebo | |
| | | ZAP | VYP |
| Zima | Ohřev TUV | VYP | ZAP |
| | | nebo | |
| | | ZAP | VYP |
| | Vytápění | VYP | ZAP |
| | | nebo | |
| | | ZAP | VYP |
| Ohřev TUV a vytápění | ZAP (TUV) | VYP | |
| | nebo | | |
| | ZAP (topení) | ZAP (TUV) | |
| Chlazení | Ohřev TUVr | VYP | ZAP |
| | | nebo | |
| | | ZAP | VYP |
| | Chlazení | ZAP | VYP |
| | | ZAP (TUV) | VYP |
| | | nebo | |
| Ohřev TUV a chlazení | ZAP (chlazení) | ZAP (TUV) | |

- **Provoz s řídicí jednotkou CAR^{V2} (volitelné příslušenství).** V případě dopojení řídicí jednotky CAR^{V2} se na displeji jednotky objeví symbol () provozní teploty a některé parametry lze nastavit prostřednictvím ovládacího panelu řídicí jednotky CAR^{V2}, na ovládacím panelu vnitřní jednotky zůstane aktivní tlačítko RESET (3), tlačítko MODE (1) (pouze pro "vypnutí jednotky") a displej, který bude zobrazovat aktuální provozní stav.

Elektronika vnitřní jednotky umožňuje připojit maximálně 2 řídicí jednotky CAR^{V2}. Řídicí jednotka CAR^{V2}, která bude připojena k hlavní zóně (zóna 2 nebo zóna o nízké teplotě) přebere funkci ovládacího panelu vnitřní jednotky, řídicí jednotka CAR^{V2}, která bude připojena k sekundární zóně (zóna 1 nebo zóna o vysoké teplotě) bude řídit požadavky pouze této zóny bez vazby na funkce ovládacího panelu vnitřní jednotky.


Upozornění: Je-li vnitřní jednotka v režimu "Off", na CAR^{V2} se objeví symbol chybného zapojení "ERR>CM", řídicí jednotka CAR^{V2} je nicméně napájena a programy, uložené do paměti, se neztratí.

- **Provoz s venkovní sondou ().** Venkovní jednotka čerpadla je již z výroby vybavena čidlem pro snímání venkovní teploty. V případě, že venkovní jednotka bude instalována na místě, které nebude vhodné pro správné snímání venkovní teploty, je možné k zařízení připojit externí venkovní sondu (volitelné příslušenství). Regulace výstupní topné vody pro režimy vytápění / chlazení bude pracovat dle algoritmu popsaného v kapitole 1.9. Výstupní teplotu topné vody lze měnit úpravou parametru "Offset" v menu "Uživatel". V případě dopojení řídicí jednotky CAR^{V2} je možné upravit strmosti ekvitermních křivek otáčením voliče topení na ovládacím panelu jednotky CAR^{V2} v rozsahu od "0 do 9" (více informací v návodu na CAR^{V2}). Po dopojení řídicí jednotky CAR^{V2} a venkovní sondy (volitelné příslušenství) nebude mít nastavení na ovládacím panelu vnitřní jednotky čerpadla žádný vliv na hodnotu teploty výstupní (ekvitermní) topné vody. Vše bude řídit jednotka CAR^{V2}.


- **Odvlhčování ().** Pokud je do systému připojen hygroskop (volitelně) nebo sonda snímání teploty a vlhkosti je možné regulovat vlhkost v místnosti. Jednotka musí být v režimu Chlazení.

- Jestliže je připojen hygroskop, nastavte požadovanou vlhkost (ve stupních) přímo na něm (viz návod na použití hygroskopu).

- V kombinaci s připojenou sondou teploty a vlhkosti je možné nastavit procento žádané vlhkosti v konkrétním parametru v menu "Uživatel" nebo v případě připojené řídicí jednotky CAR^{V2} je možné vlhkost nastavit přímo na řídicí jednotce v parametru "S UR %".

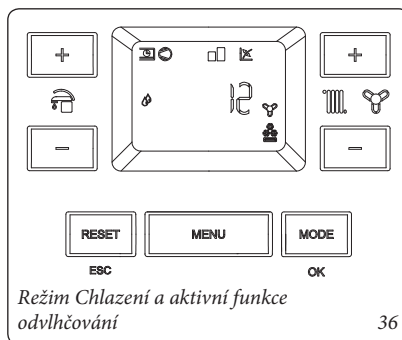

- Pokud bude, v případě pokynu k vytápění nebo ke chlazení, teplota topné vody splňovat teplotu žádanou, vnitřní jednotka bude v provozu pouze se zapnutým oběhovým čerpadlem.

- **Režim "Stand-by".** Při opětovném stisknutí tlačítka (1) dojde k aktivaci režimu "Stand-by" (). Zařízení nebude v tomto režimu reagovat na žádné podněty z regulace. Funkce ochrany proti zamrznutí, ochrana proti zablokování oběhového čerpadla a trojcestného ventilu a zobrazování eventuálních poruch zůstávají aktivní.

POZN.: vnitřní jednotka v režimu "stand-by" je stále pod el. napětím.

- **Režim "off".** Podržením tlačítka (1) po dobu 8 sekund displej zhasne a vnitřní jednotka je úplně vypnutá. V tomto režimu nejsou zaručeny bezpečnostní funkce.


POZN.: i když je vnitřní jednotka v režimu "off", je třeba ji neustále považovat za zařízení pod el. napětím.



- **Režim "Automatické odvzdušnění".** Pokud je tato funkce aktivní, tak se při každém zapnutí el. napájení zařízení aktivuje funkce automatického odvzdušnění, která trvá 8 minut. Během této funkce je na indikátoru displeje (14) zobrazeno zpětné odečítání času. Během této doby nejsou aktivní funkce TUV, vytápění a chlazení.


Tuto funkci je možné přerušit stisknutím tlačítka "RESET" (3).

- **Funkce displeje.** Během použití ovládacího panelu vnitřní jednotky se displej rozsvítí, po určité době nečinnosti jasu ubývá až zůstanou zobrazeny pouze aktivní symboly. Je možné změnit funkci osvětlení displeje pomocí parametru t8 v programovacím menu elektronické řídicí desky vnitřní jednotky

- **Funkce blokace venkovní jednotky.** Provoz venkovní jednotky může být zablokovan pomocí propojení příslušného blokačního kontaktu. Deaktivace proběhne při zavření kontaktu „S41“ (Obr. 5). Tato blokace je signalizována blikáním symbolu provozu venkovní jednotky (8) a blikáním kódu poruchy "194". Za těchto podmínek bude poptávka naplněna teplem generátorem.

- **Solární funkce ().** Pouze pro model s průtokovým ohřevem TUV. Tato funkce je aktivní pokud je parametr "Zpoždění pokynu pro ohřev TUV" nastaven vyšší než 0 sekund.

Pokud je během odběru TUV, na vstupu dostatečně teplá voda, anebo je-li nastaven parametr „Zpoždění pokynu pro ohřev TUV“, tak se na displeji vnitřní jednotky objeví symbol aktivního režimu ohřevu TUV () a blikající symbol solární funkce ().

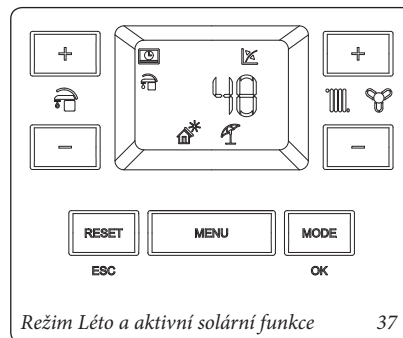

Pokud je teplota vody, poskytované solárním systémem, nižší než je nastavená teplota, nebo vypršela doba „Zpoždění pokynu pro ohřev TUV“, ohřev TUV se zapne, symbol solární funkce zhasne.

2.5 SIGNALIZACE PORUCH A ANOMÁLIÍ.

Na displeji (14) vnitřní jednotky se případná porucha zobrazuje blikáním čísla kódového hlášení. Jednotlivé kódy poruch jsou uvedeny v následující tabulce.

Poruchová hlášení související s vnitřní jednotkou jsou označena písmenem "E", hlášení poruch venkovní jednotky jsou označena písmenem "A". Popis poruchových stavů venkovní jednotky naleznete v návodu na toto zařízení.

Pokud bude dopojena řídicí jednotka CAR^{V2} budou se zobrazovat pouze poslední dvě číslice poruchového hlášení (např. E184 = ERR 84).

| Kód chyby | Popis poruchy | Příčina | Status vnitřní jednotky / Řešení |
|-----------|---|---|---|
| E 1 | Zablokované zapalování | Okruh plynového kotle v případě požadavku na vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody nezapálil do stanovené doby. Při uvedení do provozu, nebo po dlouhé nečinnosti kotle může být potřebný servisní zásah pro odstranění této poruchy. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) |
| E 2 | Zásah bezpečnostního termostatu (nadměrná teplota), porucha kontroly plamene, nebo tepelná pojistka spalín | Pokud během normálního provozního režimu dojde k přehřátí vnitřní jednotky, dojde k jejímu zablokování | Stiskněte tlačítko Reset (1) (2) |
| E 4 | Zablokování kvůli vysokému elektrickému odporu | Diagnostika vnitřní jednotky detekuje poruchu napájení plynového ventilu nebo vysoký přechodový odpor na kontaktech el. řídicí desky (tato anomálie je detekována a zobrazena pouze při požadavku na vytápění nebo ohřev TUV). | (1) (4) |
| E 5 | Porucha čidla teploty výstupu z okruhu plynového kotle | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla výstupu z okruhu plynového kotle. | Zařízení se nespustí (1). |
| E 8 | Vyčerpán maximální počet možností restartování poruchy | Počet možných resetování byl již vyčerpán.. | Upozornění: poruchu je možné resetovat 5 krát za sebou, poté je funkce zablokována na jednu hodinu. Pak je možné zkusit odblokování jedenkrát za hodinu po maximální počet pokusů 5. Odpojením a opětovným zapojením napájení kotle se znovu získá dalších 5 pokusů. |
| E 10 | Nedostatečný tlak v topném systému | Nízký tlak v topném systému. | Zkontrolujte na tlakoměru vnitřní jednotky, jestli je tlak v topném systému mezi 1÷1,2 bary a eventuálně nastavte správný tlak. |
| E 12 | Porucha čidla nepřímotopného zásobníku TUV | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla nepřímotopného zásobníku. TUV | Vnitřní jednotka neohřívá TUV (1). |
| E15 | Porucha elektroniky nebo chybná vnitřní kabeláž | Elektronika detekuje poruchu nebo neshodnost na elektrických kabelech, zařízení se nespustí. | V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1). |
| E 16 | Porucha ventilátoru spalín | Objevuje se v případě mechanické nebo elektronické poruchy ventilátoru. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) |
| E 20 | Zablokování z důvodu přítomnosti nežádoucího plamene | Objevuje se v případě odchylky v okruhu detekce plamene nebo při anomálii detekce plamene. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) |
| E 23 | Porucha čidla zpátečky okruhu plynového kotle | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla zpátečky okruhu plynového kotle. | Zařízení se nespustí (1) |
| E 24 | Porucha tlačítek ovládacího panelu | Elektronika detekuje anomálii tlačítek na ovládacím panelu. | V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1). |
| E 26 | Anomálie průtokoměru | Elektronika detekuje poruchu průtokoměru zařízení. | (1) (3) Ujistěte se, že se přídatné čerpadlo (volitelné příslušenství) aktivuje pouze když má pokyn od vnitřní jednotky. |

(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například Středisko Technické Asistence).

(2) Tuto poruchu lze zkontrolovat pouze v seznamu chyb v menu "Informace"

(3) Režim tepelného čerpadla se nespustí, tepelný generátor zůstane aktivní pro splnění požadavků na vytápění prostředí a produkci teplé sanitární vody.

(4) Tepelný generátor se nespustí, režim tepelného čerpadla zůstane aktivní pro splnění existující poptávky.

| Kód chyby | Popis poruchy | Příčina | Status vnitřní jednotky / Řešení |
|-----------|--|---|--|
| E 27 | Nedostatečná cirkulace otopné vody | Objevuje se v případě, kdy dochází k přehřátí hydronického modulu v důsledku nedostatečného oběhu vody v primárním okruhu. Příčiny mohou být: - nedostatečný průtok otopné vody kotlem; zkontrolovat jestli v otopné soustavě není nějaká překážka a jestli je systém a kotel dokonale odvzdušněný; - oběhové čerpadlo zablokováno; je třeba provést odblokování oběhového čerpadla; - poškozený průtokoměr. | Zkontrolujte oběh v zařízení a průtokoměr. Stiskněte tlačítko Reset (1) (3) |
| E 31 | Ztráta komunikace se vzdálenou řídicí jednotkou zóny 1 | Objevuje se v případě nekompatibilního připojení k řídicí jednotce nebo v případě ztráty komunikace mezi hydronickým modulem a dálkovým ovládním. | Odpojte a znovu připojte napájení vnitřní jednotky. Pokud po zapnutí nedojde k detekování řídicí jednotky, vnitřní jednotka přechází do lokálního provozního režimu, tzn. používá ovládací prvky na ovládacím panelu. V tomto případě nelze aktivovat funkci "Vytápění" (1). |
| E 32 | Porucha čidla teploty nízkoteplotní zóny 2 (volitelné příslušenství) | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla zóny 2. Nízkoteplotní zóna mimo provoz. | (1) |
| E 37 | Nízké napájecí napětí | Objevuje se v případě, když je napájecí napětí nižší než jsou limity povolené pro správný provoz vnitřní jednotky. | V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1). |
| E38 | Ztráta kontroly plamene | Objevuje se v případě, kdy je kotel v provozu a dojde k neočekávanému vypnutí plamene hořáku. Poté dojde k novému pokusu o zapálení a v případě opětovného nastavení normálních podmínek se kotel spustí bez toho, že by musel být resetován | V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1) (2) (4) |
| E43 | Opakovaná ztráta kontroly plamene při provozu | Objevuje se, pokud se více krát za sebou v průběhu stanovené doby objeví porucha "Ztráta kontroly plamene (38)". | Ptiskněte tlačítko Reset, kotel před restartováním provede cyklus postventilace (1) (4). |
| E45 | Velký rozdíl teplot mezi výstupem a zpátečkou | Elektronika detekuje vysoký rozdíl teplot ΔT mezi výstupem a zpátečkou okruhu plynového kotle. Výkon hořáku je snížen, aby se předešlo poškození kondenzačního modulu; jakmile se rozdíl teplot vrátí k normální hodnotě, pokračuje kotel v normálním provozu. | V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1) (4) |
| E 46 | Zásah termostatu nízké teploty zóny 2 (volitelné příslušenství) | Pokud během provozu zařízení dojde k zásahu havarijního termostatu nízkoteplotní zóny je vnitřní jednotka zablokována. | Nízkoteplotní zóna nebude topit (1). |
| E 49 | Vysoká teplota na čidle zpátečky okruhu plynového kotle | Elektronika detekuje příliš vysokou teplotu na NTC čidle zpátečky okruhu plynového kotle. | Ujistěte se, že topná voda v okruhu plynového kotle správně cirkuluje a trojcestný ventil funguje správně. Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) |
| E 50 | Porucha venkovní sondy | Venkovní sonda není připojena, je poškozena kabeláž, nebo je sonda vadná. | Zkontrolujte připojení venkovní sondy. Zařízení pokračuje v provozu s hodnotou venkovní teploty z vestavěné sondy venkovní jednotky (1). V případě výměny venkovní sondy opakujte operace instalace. |
| E 51 | Porucha komunikace s bezdrátovou řídicí jednotkou CAR^{v2} zóny 1 | V případě ztráty komunikace mezi kotlem a bezdrátovou řídicí jednotkou CAR ^{v2} zóny 1 bude signalizována porucha, od tohoto okamžiku je možné ovládat systém pouze pomocí ovládacího panelu vnitřní jednotky. | Zkontrolujte funkčnost bezdrátové řídicí jednotky CAR ^{v2} , zkontrolujte baterie (viz návod k bezdrátové řídicí jednotky CAR ^{v2}). |
| E 54 | Porucha sondy pufferu (volitelně) | Elektronika detekuje poruchu sondy pufferu. | Provoz přes taktovací nádobu topení je deaktivován. (1) |
| E 80 | Zablokování řídicí desky | Vyskytuje se v případě poruchy elektronické desky, která ovládá plynový ventil. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) |

(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například Středisko Technické Asistence).
 (2) Tuto poruchu lze zkontrolovat pouze v seznamu chyb v menu "Informace"
 (3) Režim tepelného čerpadla se nespustí, tepelný generátor zůstane aktivní pro splnění požadavků na vytápění prostředí a produkci teplé sanitární vody.
 (4) Tepelný generátor se nespustí, režim tepelného čerpadla zůstane aktivní pro splnění existující poptávky.

| Kód chyby | Popis poruchy | Příčina | Status vnitřní jednotky / Řešení |
|-----------|--|---|--|
| E 98 | Vyčerpán maximální počet softwarových poruch | Vyčerpán maximální možný počet softwarových poruch zařízení. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) |
| E 99 | Všeobecné zablokování | Detekována anomálie v okruhu plynového kotle. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) |
| E 129 | Porucha sondy vlhkosti zóny 1 | Porucha sondy vlhkosti zóny 1 (volitelně). Vlhkost v zóně 1 nebude snímána. | S ohledem na poruchu sondy nebude dále počítán rosný bod pro tuto zónu (1) |
| E 130 | Porucha sondy vlhkosti zóny 2 | Porucha sondy vlhkosti zóny 2 (volitelně). Vlhkost v zóně 1 nebude snímána. | S ohledem na poruchu sondy nebude dále počítán rosný bod pro tuto zónu (1) |
| E 177 | Překročena max. doba ohřevu TUV | Při režimu ohřevu TUV nebyla dosažena žádaná teplota TUV za definovaný čas (5 hodin) | Zařízení pokračuje v provozu ale ne s optimálním výkonem (1) |
| E 178 | Funkce "anti-legionella" se nepodařilo dokončit | Cyklus funkce "Legionella" se nepodařilo zdárně dokončit, doba cyklu přesáhla 3 hodiny | Stiskněte tlačítko Reset (1) |
| E 179 | Porucha sondy okruhu chladiva - kapalná fáze | Elektronika detekuje poruchu sondy na okruhu chladiva, konkrétně v sektoru kapalně fáze chladiva. | Zařízení se nespustí (1) (3) |
| E 181 | Ztráta komunikace se vzdálenou řídicí jednotkou zóny 2 | Objevuje se v případě nekompatibilního připojení k řídicí jednotce nebo v případě ztráty komunikace mezi hydronickým modulem a dálkovým ovládním. | Odpojte a znovu připojte napájení vnitřní jednotky. Pokud po zapnutí nedojde k detekování řídicí jednotky, vnitřní jednotka přechází do lokálního provozního režimu, tzn. používá ovládací prvky na ovládacím panelu. V tomto případě nelze aktivovat funkci "Vytápění" (1). |
| E 182 | Porucha na venkovní jednotce | Elektronika venkovní jednotky vyhlásila poruchový stav. | Celé zařízení je odstaveno z provozu. Zjistěte na displeji vnitřní jednotky kód poruchy "A", nebo na venkovní jednotce je kód poruchy zobrazen na displeji el. řídicí desky (viz návod na venkovní jednotku) (1) (3) |
| E 183 | Venkovní jednotka v "TEST" módu | Venkovní jednotka byla uvedena do testovacího režimu. | Během tohoto režimu nebude regulace celého zařízení reagovat na žádné požadavky na vytápění, ohřev TUV či chlazení. |
| E 184 | Ztráta komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou | Selhání komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou. | Proveďte správné el. propojení mezi jednotkami. Vnitřní jednotka se nespustí(1) (3). |
| E 185 | Porucha komunikace | Porucha komunikace mezi elektronickou řídicí deskou vnitřní jednotky a deskou řízení zapalování. | Zkontrolujte elektrické propojení desek (1) (4) |
| E 186 | Anomálie napětí pro zapalování | Porucha desky řízení zapalování. | (1) (4) |
| E 187 | Porucha čidla zpátečky okruhu tepelného čerpadla | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla zpátečky okruhu tepelného čerpadla. | (1) (3) |
| E 188 | Žádaná teplota mimo rozsah | Vyšle se požadavek na topení nebo chlazení s venkovní teplotou mimo funkční limity (odst. 1.25) | (1) (3) |
| E 189 | Ztráta komunikace el. řídicích desek | V případě ztráty komunikace mezi elektronickými řídicími deskami jednotky se objeví toto chybové hlášení. | (1) |
| E 191 | Porucha komunikace s bezdrátovou řídicí jednotkou CAR ^{v2} zóny 2 | V případě ztráty komunikace mezi kotlem a bezdrátovou řídicí jednotkou CAR ^{v2} zóny 2 bude signalizována porucha, od tohoto okamžiku je možné ovládat systém pouze pomocí ovládacího panelu vnitřní jednotky. | Zkontrolujte funkčnost bezdrátové řídicí jednotky CAR ^{v2} , zkontrolujte baterie (viz návod k bezdrátové řídicí jednotky CAR ^{v2}). |
| E 192 | Porucha čidla výstupu z okruhu tepelného čerpadla | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla výstupu z okruhu tepelného čerpadla. | (1) (3) |
| E 193 | Zařízení je v "TEST" módu | Pouze informace, že celé zařízení je v testovacím režimu | Zařízení bude pokračovat dál v provozu. |
| E 194 | Venkovní jednotka blokována | Venkovní jednotka byla zablokována přes kontakt (S41) svorkovnice vnitřní jednotky. | Vnitřní jednotka může pokračovat dál v normálním provozu. |
| E 195 | Porucha čidla nízké teploty kapalně fáze chladiva | Detekována příliš nízká teplota kapalně fáze chladiva. | Zkontrolujte správnou funkci systému chlazení (1) (3) |
| E 196 | Vysoká teplota výstupu okruhu tepelného čerpadla | Byla zjištěna příliš vysoká teplota obvodu přívodu tepelného čerpadla. | Zkontrolujte hydraulický okruh (1) (3) |

(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například Středisko Technické Asistence).

(2) Tuto poruchu lze zkontrolovat pouze v seznamu chyb v menu "Informace"

(3) Režim tepelného čerpadla se nespustí, tepelný generátor zůstane aktivní pro splnění požadavků na vytápění prostředí a produkci teplé sanitární vody.

(4) Tepelný generátor se nespustí, režim tepelného čerpadla zůstane aktivní pro splnění existující poptávky.

2.6 PARAMETRY A MENU INFORMACE.

Opakovaným stisknutím tlačítka "MENU" (2) je možné listovat v jednotlivých menu jednotky: "Data", "Uživatel" a "Servisní menu", které je přístupné pouze kvalifikovaným servisním technikům po zadání vstupního kódu.

Pro vstup do vybraného menu stiskněte tlačítko "OK" (1).

Pro procházení položek nabídky a pro změnu hodnot použijte tlačítka regulace teploty topení (5), stisknutím tlačítka „OK“ (1) se parametr potvrdí, stisknutím tlačítka „ESC“ (3) se vrátíte do předchozí nabídky nebo z ní odejdete.

Po jedné minutě nečinnosti se displej vrátí automaticky z jakéhokoliv menu do základního zobrazení.

Menu Data (menu informace).

| Parametr | Popis | Rozsah |
|----------|---|---------------|
| D 01 | Ionizační proud (x 0,1 μA) | 0 ÷ 99 μA |
| D 02 | Teplota přívodu tepelného generátoru okamžitého topení na výstupu primárního výměníku tepelného generátoru | 0 ÷ 99 °C |
| D 03 | Teplota v zásobníku TUV | - |
| D 04 | Vypočtená hodnota teploty topné vody (aktuálně žádaná teplota) | 7 ÷ 80 °C |
| D 05 | Žádaná teplota TUV | 10 ÷ 65 °C |
| D 06 | Venkovní teplota (pokud je připojena venkovní jednotka Audax Pro nebo pokud je připojena samostatná venkovní sonda - volitelné příslušenství) | - 20 ÷ 50 °C |
| D 07 | Teplota sondy vstupu okruhu TUV (pro tento model se nepoužívá) | 0 ÷ 99 °C |
| D 08 | Teplota zpátečky okruhu tepelného čerpadla | 0 ÷ 99 °C |
| D 09 | Seznam posledních 5 poruch (stisknutím tlačítka "OK" (1) je možné v tomto seznamu listovat) | - |
| D 10 | Vymazání seznamu poruch. Po zobrazení parametru "D 10" stiskněte tlačítko "OK" | - |
| D 12 | Aktuální rychlost čerpadla okruhu plynového kotle | 0 ÷ 100 % |
| D 13 | Přítomnost požadavku na teplou užitkovou vodu | OFF - ON |
| D 14 | Průtok okruhu tepelného čerpadla | 0 ÷ 9999 l/h |
| D 15 | Aktuální rychlost ventilátoru | 0 ÷ 9999 rpm |
| D 20 | Okamžitá teplota přívodu tepelného čerpadla | 0 ÷ 99 °C |
| D 22 | Trojcestný ventil okruhu plynového kotle v pozici - DHW = ohřev TUV, CH = vytápění | DHW - CH |
| D 23 | Teplota zpátečky okruhu plynového kotle | 0 ÷ 99 °C |
| D 24 | Teplota kapalně fáze okruhu chlazení | -20 ÷ 99 °C |
| D 25 | Výstupní teplota do zóny 2 (je-li instalována) | 0 ÷ 99 °C |
| D 26 | Sonda pro primární akumulaci (puffer) | 0 ÷ 99 °C |
| D 27 | Tlakoměr primárního okruhu | OFF - ON |
| D 28 | Okamžitá rychlost oběhu tepelného čerpadla | 0 ÷ 100 % |
| D 29 | Nevyužito | - |
| D 33 | Trojcestný ventil pro ohřev TUV | OFF - ON |
| D 34 | Blokace tepelného čerpadla | OFF - ON |
| D 35 | Režim okruhu solar | OFF - ON |
| D 36 | Nevyužito | - |
| D 41 | Relativní vlhkost zóny 1 (pokud je aktivní snímač vlhkosti zóny 1) | 0 ÷ 99 % |
| D 42 | Relativní vlhkost zóny 2 (pokud je aktivní snímač vlhkosti zóny 2) | 0 ÷ 99 % |
| D 43 | Hygrostat zóny 1 (je-li aktivován měřič vlhkosti zóna 1) | OFF - ON |
| D 44 | Hygrostat zóny 2 (je-li aktivován měřič vlhkosti zóna 2) | OFF - ON |
| D 45 | Odvlhčovač zóny 1 | OFF - ON |
| D 46 | Odvlhčovač zóny 2 | OFF - ON |
| D 47 | Oběhové čerpadlo zóny 1 | OFF - ON |
| D 48 | Oběhové čerpadlo zóny 2 | OFF - ON |
| D 49 | Tři cesty rozdělení zařízení topení (HT) / chlazení (CL) | CL - HT |
| D 51 | Řídicí jednotka zóny 1 | OFF - ON |
| D 52 | Řídicí jednotka zóny 2 | OFF - ON |
| D 53 | Žádaná teplota do topného okruhu s připojenou řídicí jednotkou zóny 1 | 0 ÷ 99 °C |
| D 54 | Žádaná teplota do topného okruhu s připojenou řídicí jednotkou zóny 2 | 0 ÷ 99 °C |
| D 55 | Termostat zóny 1 | OFF - ON |
| D 56 | Termostat zóny 2 | OFF - ON |
| D 61 | Definice modelu zařízení (MP = Magis Pro; MC = Magis Combo; MCP = Magis Combo Plus) | MP - MC - MCP |
| D 62 | Komunikace s venkovní jednotkou | OFF - ON |
| D 63 | Komunikace s dalšími zařízeními Immergas | OFF - ON |
| D 71 | Frekvence venkovní jednotky | 0 ÷ 150 Hz |
| D 72 | Teplota kompresoru | -20 ÷ 200 °C |
| D 73 | Teplota na výstupu z kompresoru | -20 ÷ 100 °C |
| D 74 | Teplota na výparníku | -20 ÷ 100 °C |
| D 75 | Příkon venkovní jednotky | 0 ÷ 10 A |
| D 76 | Rychlost ventilátoru venkovní jednotky | 0 ÷ 100 rpm |
| D 77 | Pozice expanzního ventilu (EVV) | 0 ÷ 500 |

| | | |
|------|---|--------------|
| D 78 | Čtyřcestný ventil - CL = chlazení, HT = vytápění | HT / CL |
| D 79 | Venkovní teplota z integrované sondy venkovní jednotky | -55 ÷ +45 °C |
| D 80 | Status tepelného čerpadla (vyhrazeno technické pomoci) | 0 ÷ 8 |
| D 91 | Verze softwaru hlavní desky | |
| D 92 | Verze SW desky řízení zapalování | |
| D 97 | Stav požadavku na okruh tepelného čerpadla (vyhrazeno technické pomoci) | 0 ÷ 999 |
| D 98 | Stav požadavku na okruh plynového kotle (vyhrazeno technické pomoci) | 0 ÷ 999 |
| D 99 | Stav systému (vyhrazeno technické pomoci) | 0 ÷ 999 |

Menu Uživatel.

| Parametr | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota | |
|----------|---------------------------------|--|----------------|-------------------|--|
| U 01 | Nastavení vytápění zóny 2 | Bod nastavení přívodu topení zóny 2 v případě absence regulace tepla („R 01” = VYPNUTO). Pokud je CARV2 přítomna pouze v zóně 2, parametr bude sloužit pro nastavení bodu nastavení zóny 1. | 25 ÷ 80 °C | 25 | |
| U 02 | Nastavení chlazení zóny 2 | Bod nastavení přívodu chlazení zóny 2 v případě absence regulace tepla („R 01” = VYPNUTO). | 7 ÷ 25 °C | 20 | |
| U 03 | Offset vytápění zóny 1 | Můžete změnit teplotu výstupu do topného kruhu bez změny sklonu ekvitermní křivky v režimu vytápění (Obr. 8 Nastavení Offset) | - 15 ÷ + 15 °C | 0 | |
| U 04 | Offset vytápění zóny 2 | Můžete změnit teplotu výstupu do topného kruhu bez změny sklonu ekvitermní křivky v režimu vytápění (Obr. 8 Nastavení Offset) | - 15 ÷ + 15 °C | 0 | |
| U 05 | Offset chlazení zóny 1 | Můžete změnit teplotu výstupu do chladicího kruhu bez změny sklonu ekvitermní křivky v režimu vytápění (Obr. 8 Nastavení Offset) | - 15 ÷ + 15 °C | 0 | |
| U 06 | Offset chlazení zóny 2 | Můžete změnit teplotu výstupu do chladicího kruhu bez změny sklonu ekvitermní křivky v režimu vytápění (Obr. 8 Nastavení Offset) | - 15 ÷ + 15 °C | 0 | |
| U 07 | Nastavení vlhkosti zóny 1 | V případě instalace sondy snímání vlhkosti (volitelně) lze nastavit relativní vlhkost jednotlivých zón | 30 ÷ 70 % | 50 | |
| U 08 | Nastavení vlhkosti zóny 2 | V případě instalace sondy snímání vlhkosti (volitelně) lze nastavit relativní vlhkost jednotlivých zón | 30 ÷ 70 % | 50 | |
| U 09 | Nastavení chlazení zóny 1 | Bod nastavení přívodu chlazení zóny 1 v případě absence regulace tepla („R 01” = VYPNUTO). Pokud je nainstalována, použijte CAR ^{V2} . | 7 ÷ 25 °C | 20 | |
| U 11 | Noční režim | Tuto funkci lze aktivovat pouze v případě, když bude instalována řídicí jednotka CAR ^{V2} (volitelně). Noční režim umožňuje snížit frekvenci kompresoru venkovní jednotky v časovém intervalu definovaném parametry U 12 a U 13. Při aktivaci “Nočního režimu” se ujistěte, že máte k dispozici další zdroje tepla pro splnění jakéhokoliv požadavku na provoz venkovní jednotky (např. elektrickou topnou spirálu) | OFF - ON | OFF | |
| U 12 | Čas aktivace “Nočního režimu” | | 0 ÷ 23 | 0 | |
| U 13 | Čas deaktivace “Nočního režimu” | | 0 ÷ 23 | 0 | |

POZN.: zobrazení a možnost editace parametrů zóny 2 je možné pouze v případě, že je zóna 2 instalována.

2.7 VYPNUTÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY.

Vypněte vnitřní jednotku do režimu “off”, odpojte ji od el. napájení a uzavřete plynový uzávěr před zařízením. Nenechávejte vnitřní jednotku zbytečně zapojenou, pokud ji nebudete delší dobu využívat.

2.8 OBNOVENÍ TLAKU V OTOPNÉM SYSTÉMU.

Pravidelně kontrolujte tlak vody v systému. Ručička tlakoměru kotle musí ukazovat hodnotu mezi 1 a 1,2 bary.

Je-li tlak nižší než 1 bar (za studena) je nutné provést dotlakování pomocí dopouštěcího ventilu, který se nachází na spodní části vnitřní jednotky (Obr. 3)

POZN.: po dotlakování ventil uzavřete. Bliží-li se tlak v soustavě k hodnotám 3 bar, může zasáhnout pojistný ventil vnitřní jednotky.

V takovém případě odstraňte přetlak vypuštěním vody pomocí odvzdušňovacího ventilu radiátoru, až dokud se tlak nesníží na 1 bar, nebo požádejte o pomoc autorizovanou firmu.

Jsou-li poklesy tlaku časté, požádejte o prohlídku systému odborně-specializovanou firmu, abyste zabránili jeho případnému nenapravitelnému poškození.

2.9 VYPOUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ.

Pro vypuštění vnitřní jednotky použijte vypouštěcí ventil (Obr. 3).

Před provedením této operace se ujistěte, že je uzavřený dopouštěcí ventil vnitřní jednotky.

2.10 OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ.

Vnitřní jednotka je vybavena funkcí ochrany proti zamrznutí oběhu tepelného čerpadla, které se aktivuje, pokud teplota vody klesne pod 8 °C. Vnitřní jednotka je vybavena další funkcí ochrany proti zamrznutí, která automaticky aktivuje tepelný generátor nebo fungování v režimu tepelného čerpadla, pokud teplota klesne pod 4°C (sériová ochrana a do min. teploty -5 °C). Všechny informace týkající se ochrany proti zamrznutí jsou uvedeny v kapitole 1.3. Pro zabezpečení celistvosti systému a okruhu ohřevu teplé užitkové vody v oblastech, ve kterých teplota klesá pod nulu, doporučujeme chránit vytápěcí okruh vhodnou nemrznoucí směsí a do vnitřní jednotky nainstalovat Sadu proti zamrznutí Immergas. V případě dlouhodobé nečinnosti doporučujeme také:

- odpojit elektrické napájení;

- kompletně vypustit topný okruh a okruh TUV. U systémů, které je třeba vypouštět často, je nutné, aby se plnily náležitě upravenou vodou, protože vysoká tvrdost může být původcem usazování kotelního kamene.

2.11 ČISTĚNÍ PLÁŠTĚ

Plášť vyčistíte pomocí navlhčených hadrů a neutrálního čistícího prostředku na bázi mýdla. Nepoužívejte práškové a drsné čistící prostředky.

2.12 DEFINITIVNÍ DEAKTIVACE.

V případě, že se rozhodnete pro definitivní odstávku vnitřní jednotky, svěřte příslušné s tím spojené operace kvalifikovaným odborníkům a před tím se ujistěte mimo jiné, že bylo odpojeno elektrické napětí a přívod vody a paliva.

3 UVEDENÍ DO PROVOZU- MAGIS COMBO PLUS 5 - 8 - 10


Před uvedením do provozu zařízení Magis Combo Plus 5 - 8 - 10, je nutné:

- ověřit shodu použitého plynu s plynem, pro který je vnitřní jednotka upravena;
- zkontrolovat připojení k síti 230V-50Hz, respektování správnosti polarity L-N a uzemnění;
- zkontrolovat, zda je vytápěcí systém naplněn vodou a tlakoměr ukazuje hodnotu tlaku $1 \pm 1,2$ bar;
- zkontrolovat, že je čepička odvzdušňovacího ventilu povolena a že je systém správně odvzdušněn;



- zapnout vnitřní jednotku a zkontrolovat správnost zapálení;
- zkontrolovat hodnoty diferenčního tlaku Δp v režimu ohřevu TUV a vytápění;
- zkontrolovat hladinu CO_2 ve spalínách při minimálním a maximálním výkonu;
- zkontrolovat, zda bezpečnostní zařízení pro případ absence plynu pracuje správně a dobu, za kterou zasáhne;
- ujistit se, že okruh chladiva byl naplněn v souladu s návodem k venkovní jednotce Audax Pro;
- zkontrolovat zásah hlavního vypínače umístěného před vnitřní jednotkou a ve vnitřní jednotce;

- zkontrolovat, zda nasávací a výfukové koncové kusy nejsou ucpané;
 - zkontrolovat zásah regulačních prvků;
 - zapečtit regulační šrouby plynového ventilu (pokud byla změněna jejich pozice);
 - zkontrolovat režim ohřevu TUV;
 - zkontrolovat hydraulickou těsnost vnitřní jednotky;
 - zkontrolovat ventilaci a/nebo větrání v místnosti, kde je kotel instalován, pokud je to třeba.
- Pokud by výsledek byť jen jedné kontroly související s bezpečností byl negativní, nesmí být zařízení uvedeno do provozu.

3.1 HYDRAULICKÉ SCHÉMA.

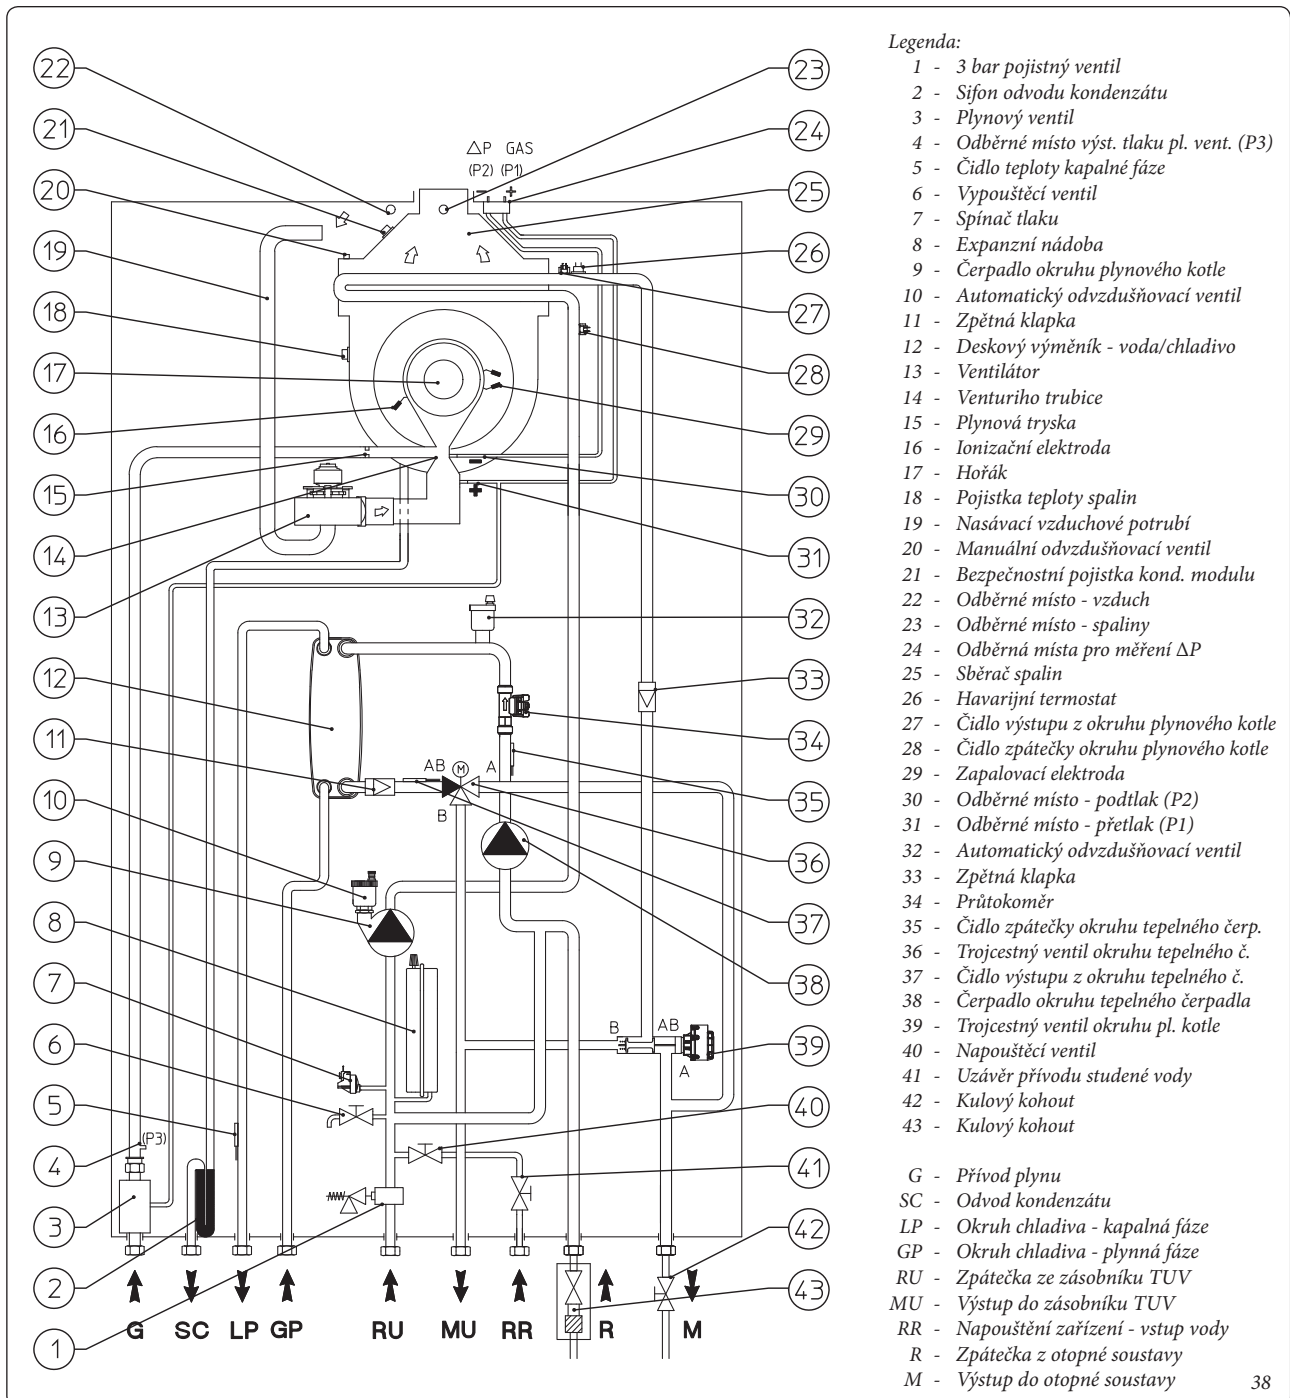


3.2 ELEKTRICKÉ SCHÉMA.

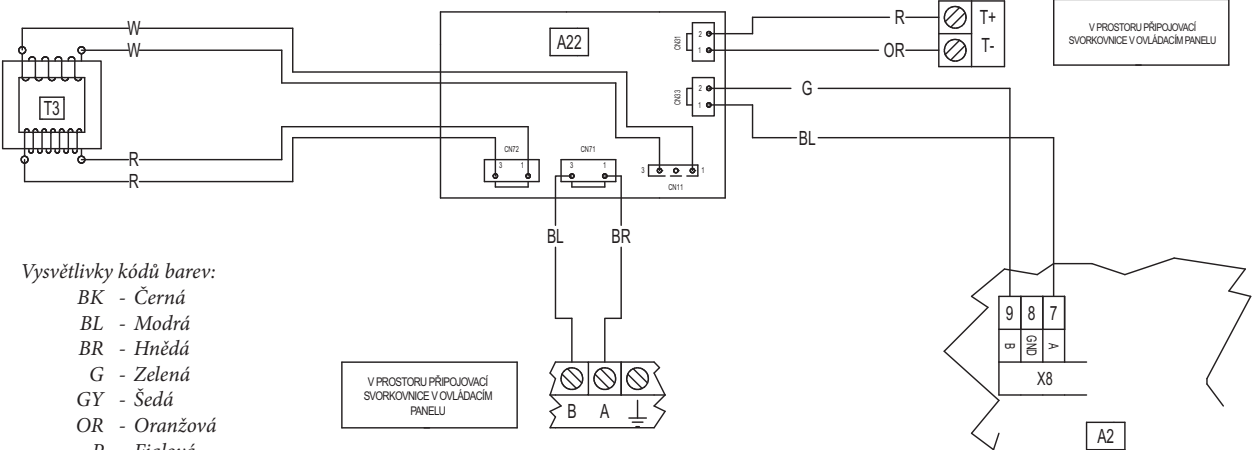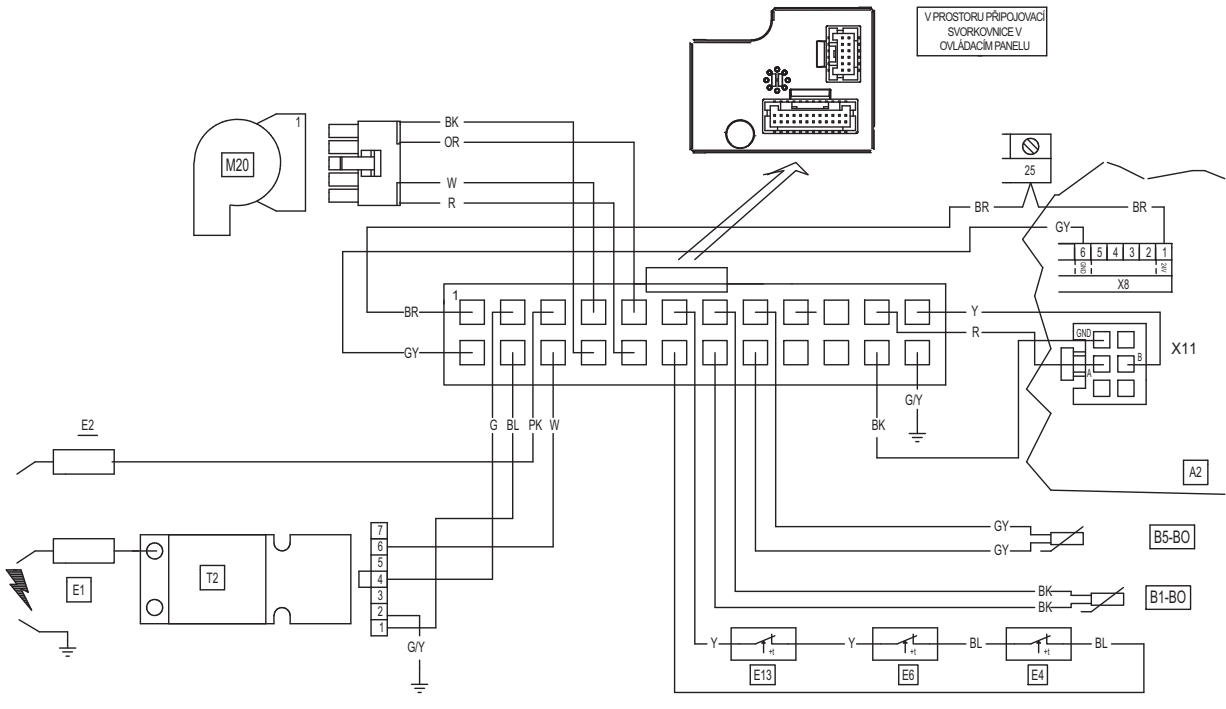

Vysvětlivky kódů barev:


- BK - Černá
- BL - Modrá
- BR - Hnědá
- G - Zelená
- GY - Šedá
- OR - Oranžová
- P - Fialová
- PK - Růžová
- R - Červená
- W - Bílá
- Y - Žlutá
- Y/G - Žlutá/zelená
- W/BK - Bílá/černá

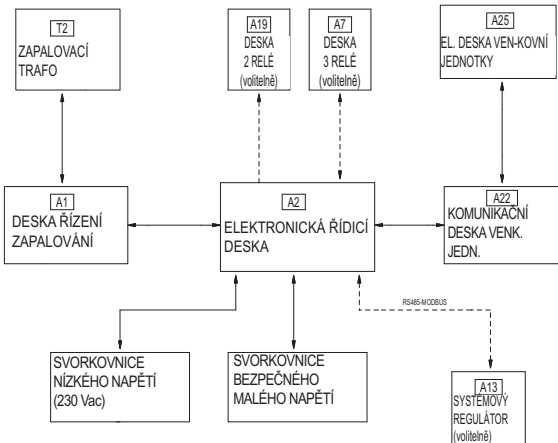

Legenda:

- A2 - Elektronická řídicí deska
- A22 - Komunikační deska venk. jednotky
- A25 - El. deska venkovní jednotky
- B1-BO - Čidlo výstupu z okruhu pl. kotle
- B5-BO - Čidlo zpátečky okruhu pl. kotle
- B5-HP - Čidlo zpátečky okruhu tep. čerp.
- E1 - Zapalovací elektroda
- E2 - Ionizační elektroda
- E4 - Havarijní termostat
- E6 - Pojistka teploty spalin
- E13 - Bezpečnostní pojistka kondenzačního modulu
- M20 - Ventilátor
- T2 - Zapalovací transformátor
- T3 - Transformátor nízkého napětí

A2

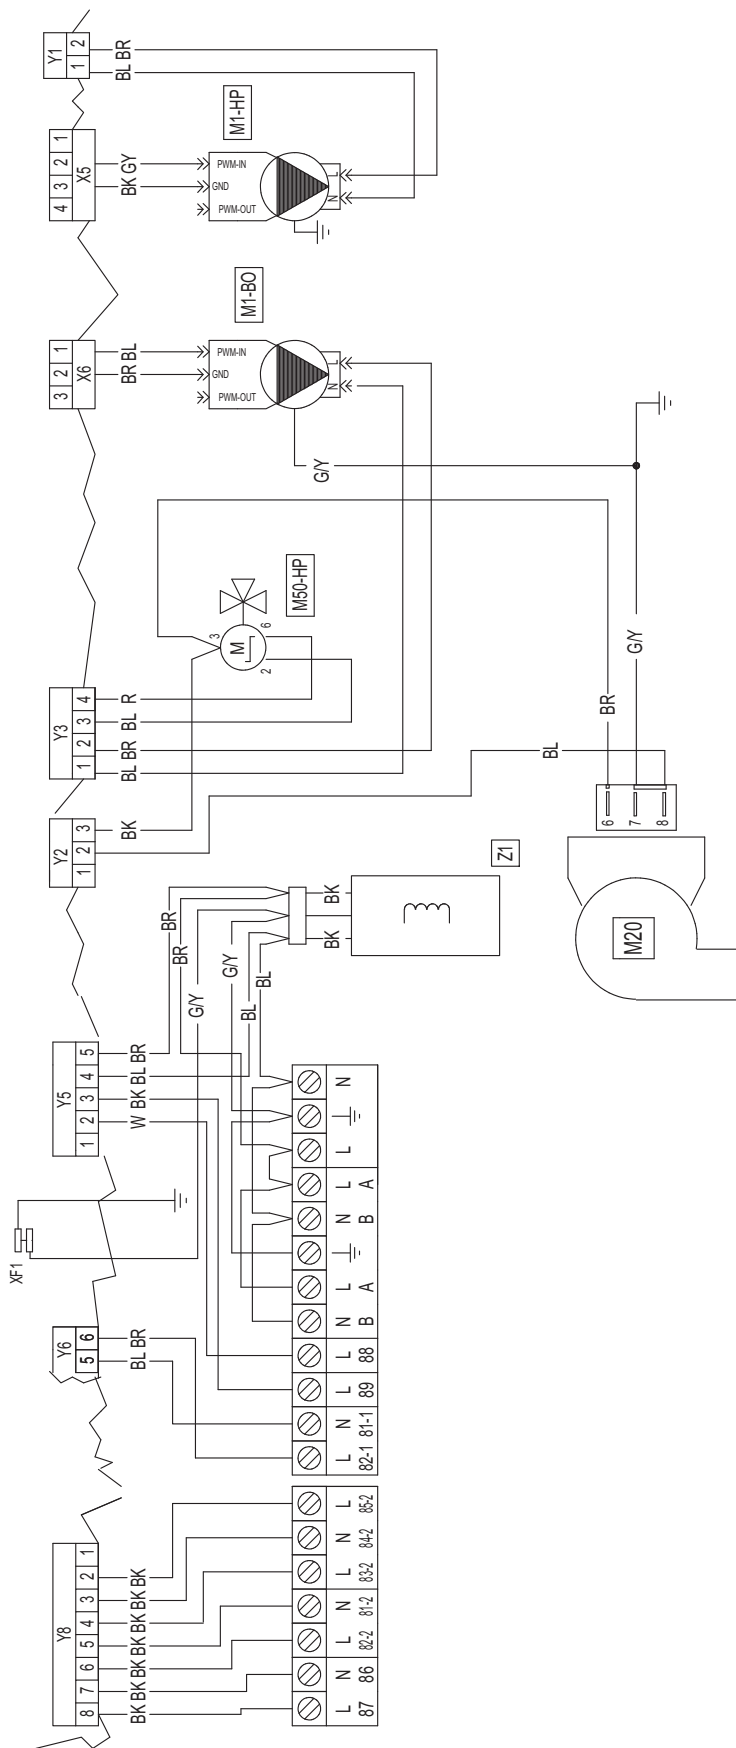



Legenda:

- A2 - Elektronická řídicí deska
- M1-BO - Čerpadlo okruhu pl. kotle
- M1-HP - Čerpadlo okruhu tep. čerpadla
- M20 - Ventilátor
- M50-HP - Trojcestný ventil okruhu tep. čerp.
- Z1 - Odrušovací filtr

Vysvětlivky kódů barev:


- BK - Černá
- BL - Modrá
- BR - Hnědá
- G - Zelená
- GY - Šedá
- OR - Oranžová

- P - Fialová
- PK - Růžová
- R - Červená
- W - Bílá
- Y - Žlutá
- Y/G - Žlutá/zelená
- W/BK - Bílá/černá

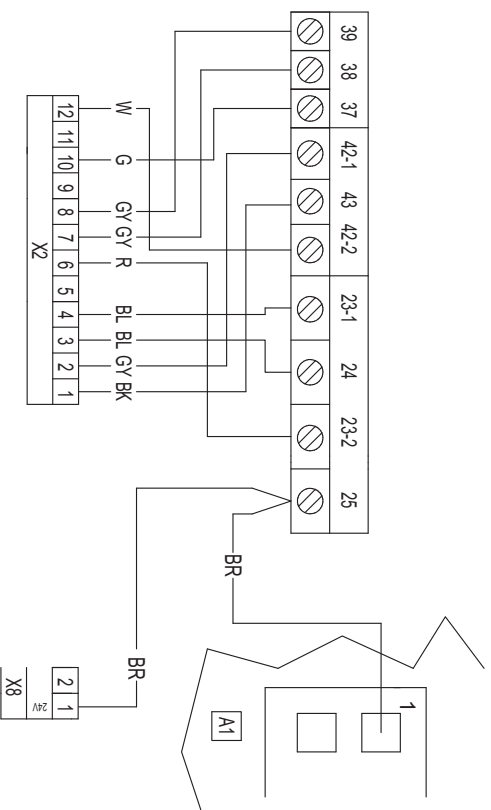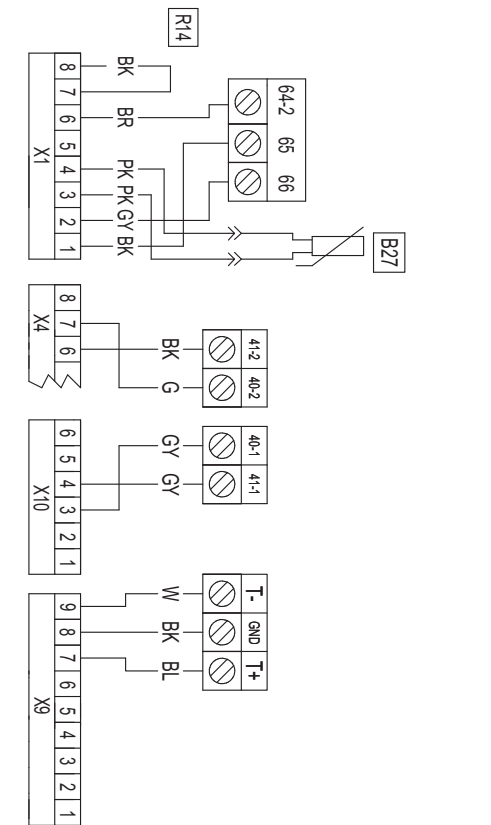

- Legenda:**
- A1 - Deska řízení zapalování
 - B1-HP - Čidlo výstupu z okruhu tep. čerp.
 - B2 - Čidlo TUV
 - B5-HP - Čidlo zpátečky okruhu tep. čerp.
 - B25 - Průtokoměr
 - B27 - Čidlo kapaln. fáze
 - M50-BO - Trojcestný ventil okruhu pl. kotle
 - R14 - Konfigurační odpor
 - S5 - Spínač tlaku


- Vysvětlivky kódů barev:**
- BK - Černá
 - BL - Modrá
 - BR - Hnědá
 - G - Zelená
 - GY - Šedá
 - OR - Oranžová
 - P - Fialová
 - PK - Řířová
 - R - Červená
 - W - Bílá
 - Y - Žlutá
 - Y/G - Žlutá/zelená
 - W/BK - Bílá/černá

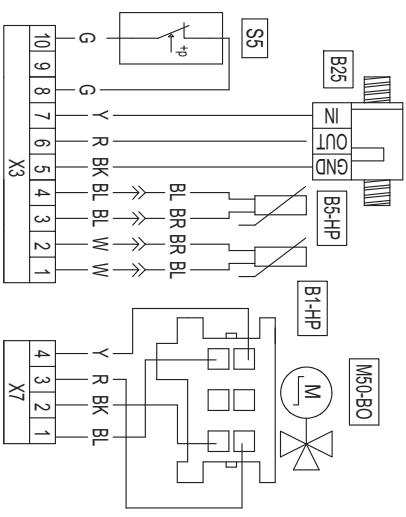

Zásobník TUV: vnitřní jednotku je možné připojit k zásobníku TUV, který musí být zapojen na svorky 37 a 38 svorkovnice (umístěné v prostoru spojení) v kotli, odpor R8 se musí odstranit.

3.3 FILTR VNITŘNÍ JEDNOTKY.

Vnitřní jednotka je z výroby na zpátečce vybavena filtrem s vyjímatelnou vložkou. Pravidelně čistěte filtr topného okruhu dle postupu, který je uveden níže (Obr. 42). Uzavřete topný okruh pomocí ventilů (3) a (5), povolte vypouštěcí ventil (4) a vypusťte topnou vodu z vnitřní jednotky. Odšroubujte krytku (1) a důkladně vyčistěte sítko filtru (2).

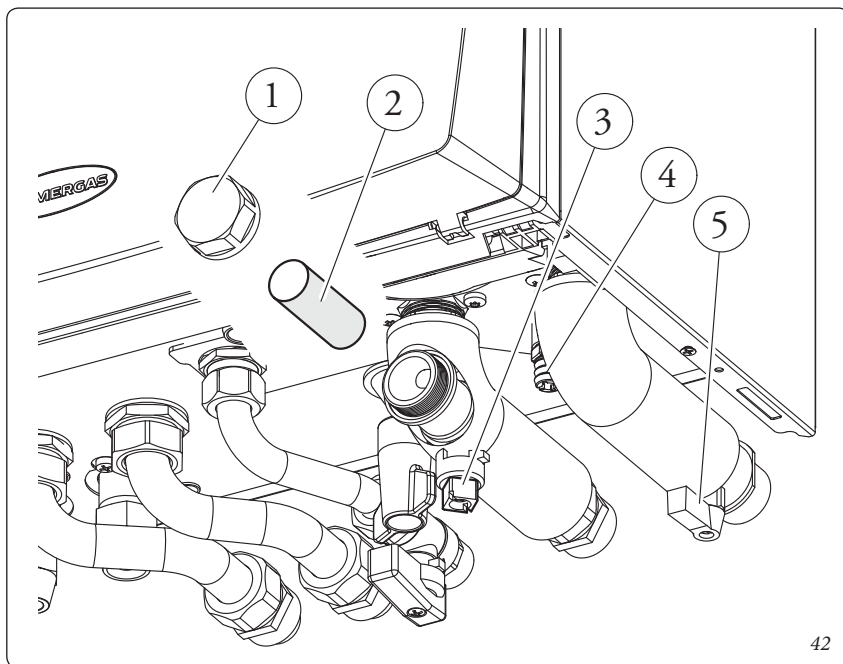


3.4 PŘÍPADNÉ PORUCHY A JEJICH PŘÍČINY.

Poznámka: zásahy spojené se servisem, opravami a údržbou musí být provedeny výhradně kvalifikovaným technikem, autorizovaným společností.

- Zápach plynu. Je způsoben úniky z potrubí plynového okruhu. Zkontrolujte těsnost plynového okruhu.
- Opakované zablokování zapálení. Může být způsobeno tím, že není plyn. Zkontrolujte tlaku plynu před zařízením a je-li vstupní uzávěr plynu otevřen. Dále zkontrolujte správnost seřízení plynového ventilu.

- Nerovnoměrné spalování nebo hlučnost. Může být způsobeno: znečištěným hořákem, nesprávnými parametry spalování, nesprávně instalovaným koncovým dílem sání - odvodu spalin. Zkontrolujte výše uvedené komponenty, seřízení plynového ventilu a správnou hladinu CO₂ ve spalinách.
- Častá porucha zablokování z důvodu přehřátí kotle. Může být způsobena nedostatečným tlakem vody v zařízení, nedostatečným oběhem vody v zařízení nebo zablokovaným oběhovým čerpadlem. Zkontrolujte na tlakoměru, je-li tlak zařízení ve shodě s uvedenými limity. Zkontrolujte, jestli nejsou ventily radiátorů uzavřeny a jestli oběhové čerpadlo funguje.
- Ucpaný sifon. Může být způsobeno uvnitř usazenými nečistotami. Zkontrolujte, zda v něm nejsou usazeniny, které by zabraňovaly průchodu kondenzátu.
- Ucpaný výměník. Může být důsledkem ucpání odvodu kondenzátu, případně sifonu. Zkontrolujte, zda v něm nejsou usazeniny, které by zabraňovaly průchodu kondenzátu.
- Hlučnost způsobená přítomností vzduchu v systému. Zkontrolujte, zda je otevřena čepička příslušného odvzdušňovacího ventilu (Poz. 37, Obr. 30). Zkontrolujte, zda tlak v zařízení a tlak expanzní nádoby jsou ve stanovených limitech. Hodnota tlaku expanzní nádoby musí být 1,0 bar, hodnota tlaku zařízení musí být mezi 1 a 1,2 bary. Zkontrolujte, že byl systém řádně napuštěn a odvzdušněn.
- Hlučnost způsobená přítomností vzduchu v kondenzačním modulu. Použijte manuální odvzdušňovací ventil (Poz. 15, Obr. 30) pro odvzdušnění kondenzačního modulu. Po ukončení této procedury uzavřete manuální odvzdušňovací ventil.

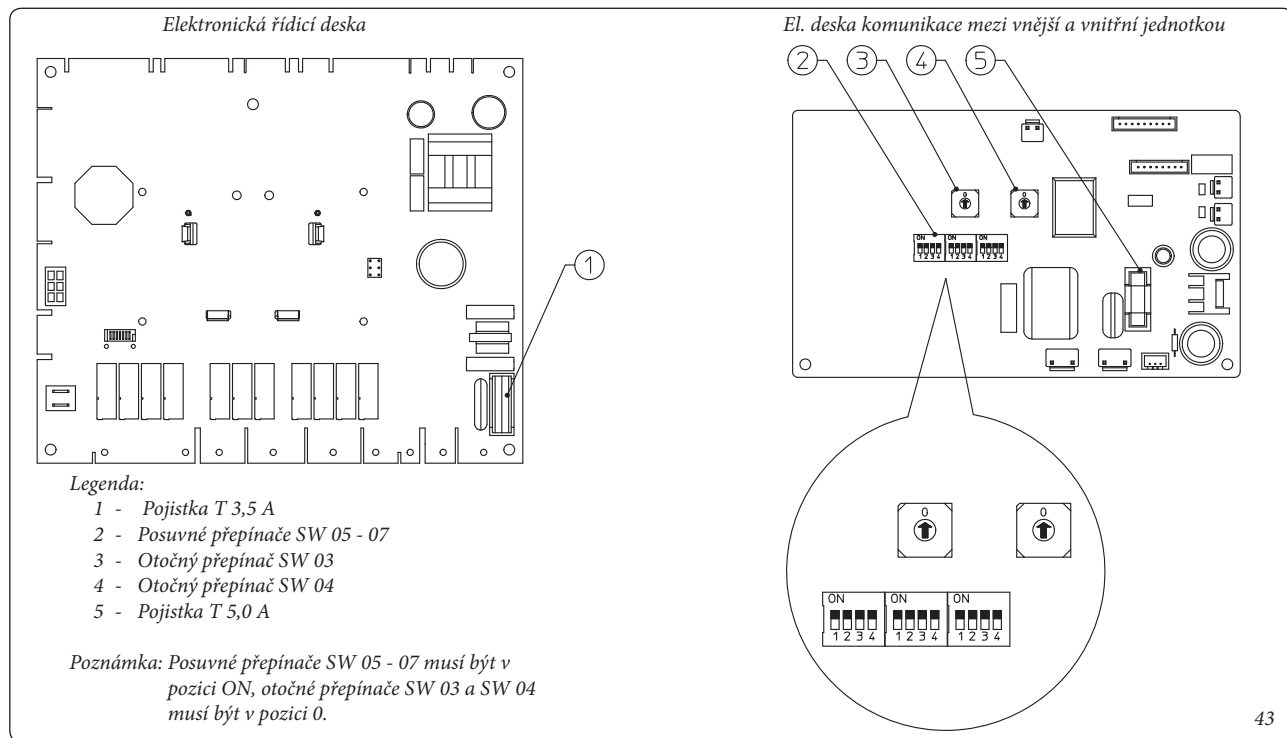

- Legenda:**
- 1 - Pojistka T 3,5 A
 - 2 - Posuvné přepínače SW 05 - 07
 - 3 - Otočný přepínač SW 03
 - 4 - Otočný přepínač SW 04
 - 5 - Pojistka T 5,0 A

Poznámka: Posuvné přepínače SW 05 - 07 musí být v pozici ON, otočné přepínače SW 03 a SW 04 musí být v pozici 0.

3.5 PLYNOVÝ VENTIL.

Plynový ventil (Obr. 43) je vybaven LED signální stavu (5). LED diody jsou pod průhledným ochranným krytem (4)

| Barva | Stav |
|---------|-------------------------------------|
| Vyp | Plynový ventil není napájen |
| Zelená | Plynový ventil je napájen a pracuje |
| Červená | Pl. ventil je napájen a nepracuje |

3.6 PŘESTAVBA OKRUHU KOTLE V PŘÍPADĚ ZMĚNY TYPU PLYNU.

V případě, že je potřeba upravit okruh kotle ke spalování jiného plynu, než je ten, který je uveden na štítku, je nutné si vyžádat sadu se vším, co je potřeba k této přestavbě.

Zásahy spojené s přizpůsobením typu plynu je nutné svěřit kvalifikovanému technikovi, autorizovanému společností.

Pro přechod na jiný plyn je nutné:

- odpojit kotel od napětí;
- vyměnit trysku umístěnou mezi plynovou trubicí a venturiho trubicí (Poz. 13 Obr. 30);
- znovu připojit kotel pod napětí;
- provést nastavení počtu otáček ventilátoru (Odst. 3.7);
- nastavit správný poměr vzduch-plyn (Odst. 3.8);
- zaplombovat regulační šrouby plynového ventilu (pokud se měnilo jejich nastavení);
- po dokončení přestavby nalepte nálepku z přestavbové sady do blízkosti štítku vnitřní jednotky. Údaje se starými údaji o typu plynu na štítku přeškrtněte nesmazatelným fixem.

Okruh kotle musí být seřízen adekvátně použití plynu podle údajů v tabulce pro seřízení vnitřní jednotky.

3.7 NASTAVENÍ POČTU OTÁČEK VENTILÁTORU.

Upozornění: kontrola a nastavení jsou zapotřebí v případě, že se jedná o seřízení na jiný typ plynu, ve fázi mimořádného servisního zásahu, pokud se vyměňuje elektronická deska, komponenty vzduchového a plynového okruhu, nebo v případě instalací kouřového systému při délce

koncentrického horizontálního odvodu spalin větší než 1 m.

Tepelný výkon okruhu plynového kotle vnitřní jednotky je závislý na délce potrubí sání vzduchu a výfuku spalin. Mírně se snižuje s prodloužením délky potrubí. Okruh kotle vychází z výroby nastaven na minimální délku potrubí (1m koaxiální odkouření). Je tedy nutné (zejména při maximální délce spalinové cesty) provést měření diferenčního tlaku Δp po alespoň 5 minutách provozu okruhu kotle na maximální výkon, když se ustálí teploty v sání i výfuku. Nastavte minimální a maximální výkon v režimu ohřevu TUV a v režimu vytápění podle hodnot v tabulce z návodu na vnitřní jednotku pomocí diferenčního manometru připojeného na odběrná místa Δp (Poz. 18 a 19 Obr. 30).

Vstupte do menu vnitřní jednotky a upravte parametry (Odst. 3.10):

- otáčky při minimálním výkonu TUV "S 00";
- otáčky při maximálním výkonu TUV "S 01".

Níže jsou uvedena výrobní nastavení:

| Magis Combo Plus | | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| S 00 | G20: | G30: | G31: |
| | 1300 (rpm) | 1300 (rpm) | 1300 (rpm) |
| S 01 | G20: | G30: | G31: |
| | 5100 (rpm) | 4800 (rpm) | 5400 (rpm) |

3.8 REGULACE POMĚRU VZDUCH-PLYN.

Seřízení hladiny CO₂ - minimální výkon.

Aktivujte funkci „kominík“, nezapínejte TUV a pomocí tlačítek nastavení teploty TUV nastavte minimální výkon okruhu kotle (na displeji se zobrazí 0). Pro naměření správné hodnoty CO₂ ve spalinách je nezbytné, aby technik zasunul odběrovou sondu analyzátoru až na doraz do jímky pro odběr vzorků a zkontroloval, zda hodnota CO₂ odpovídá hodnotě uvedené v tabulce. Pokud je naměřená hodnota mimo rozsah uvedený v tabulce je třeba upravit poměr vzduch-plyn pomocí regulačního šroubu Off/Set (Poz. 3 Obr. 43). Pro zvýšení hodnoty CO₂ otočte šroubem (3) ve směru hodinových ručiček a naopak pro její snížení.

Seřízení hladiny CO₂ - maximální výkon.


Po ukončení seřízení hladiny CO₂ při minimálním výkonu okruhu kotle nastavte v probíhající funkci kominík pomocí tlačítek nastavení teploty TUV maximální výkon okruhu kotle (zvyšujte dokud na displeji nebude zobrazeno 99). Pro naměření správné hodnoty CO₂ ve spalinách je nezbytné, aby technik zasunul odběrovou sondu analyzátoru až na doraz do jímky pro odběr vzorků a zkontroloval, zda hodnota CO₂ odpovídá hodnotě uvedené v tabulce. Pokud je naměřená hodnota mimo rozsah uvedený v tabulce je třeba upravit průtok plynu pomocí regulačního šroubu průtoku plynu (Poz. 12 Obr. 43). Pro zvýšení hodnoty CO₂ otočte šroubem (12) ve směru hodinových ručiček a naopak pro její snížení. Po každém regulačním zásahu na šroubu 12 je nutné počkat dokud se kotel neustálí na nastavené hodnotě (cca 30 sekund).

| Magis Combo Plus | | |
|------------------|--|--|
| | CO ₂ při maximálním výkonu (topení) | CO ₂ při minimálním výkonu (topení) |
| G 20 | 9,60% ± 0.2 | 8,60% ± 0.2 |
| G 30 | 12,30% ± 0.2 | 11,30% ± 0.2 |
| G 31 | 10,60% ± 0.2 | 10,00% ± 0.2 |

3.9 KONTROLY, KTERÉ JE ZAPOTŘEBÍ PROVĚST PO PŘESTAVBĚ NA JINÝ TYP PLYNU.

Poté, co se ujistíte, že při přechodu na jiný druh plynu byla použita tryska odpovídající průměru pro daný typ použitého plynu a seřízení bylo provedeno na odpovídající tlak, je nutno prověřit, jestli plamen hořáku není moc vysoký a jestli je stabilní (neodděluje se od hořáku);

POZN.: veškeré operace spojené se seřizováním kotlů musí být provedeny kvalifikovaným technikem, autorizovaným společností.

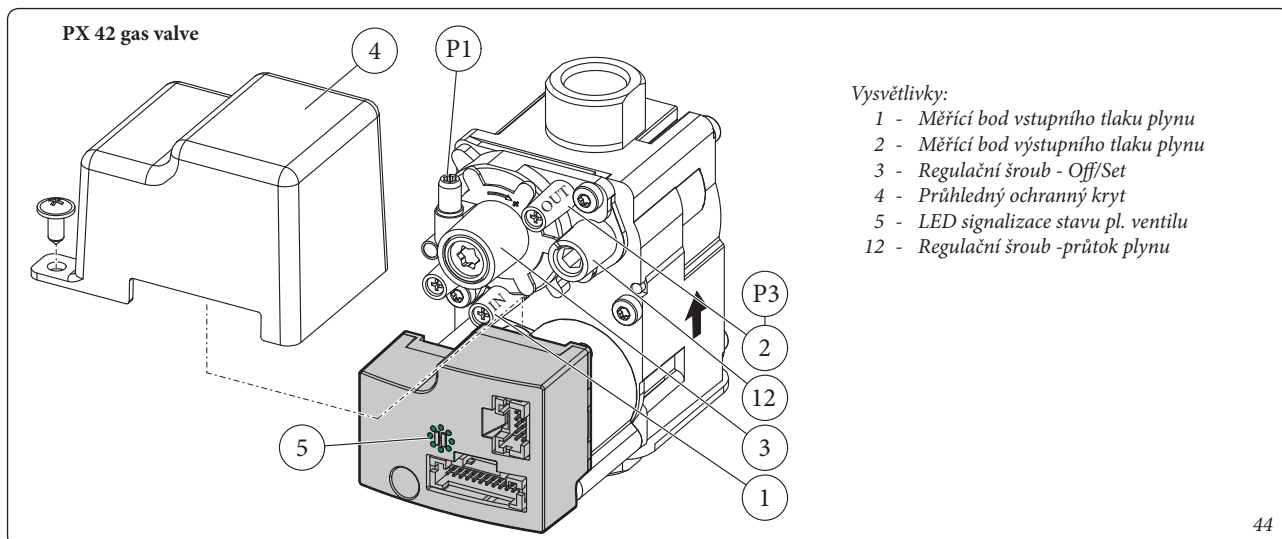

Vysvětlivky:

- 1 - Měřící bod vstupního tlaku plynu
- 2 - Měřící bod výstupního tlaku plynu
- 3 - Regulační šroub - Off/Set
- 4 - Průhledný ochranný kryt
- 5 - LED signalizace stavu pl. ventilu
- 12 - Regulační šroub - průtok plynu

3.10 PROGRAMOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŘÍDICÍ DESKY.

Elektronická řídicí deska umožňuje změnu některých provozních parametrů. Modifikováním těchto parametrů, jak je následně popsáno, je možné přizpůsobit systém vlastním specifickým požadavkům.

Pro vstup do programovacího režimu opakovaně stiskněte tlačítko "MENU" (2) dokud se neobjeví možnost zadání kódu (0000). Zadejte servisní vstupní kód pomocí tlačítek "nastavení teploty vytápění" (5) a po každém znaku potvrďte stisknutím tlačítka "OK" (1).

V programovacím režimu můžete procházet mezi servisními menu stisknutím tlačítka "MENU" (2).

Pomocí tlačítek "nastavení teploty topení" si můžete zvolit a po vstupu editovat konkrétní parametr.

Nově zadanou hodnotu editovaného parametru potvrdíte stisknutím tlačítka "OK".

Pro ukončení programovacího režimu stiskněte tlačítko "ESC" (3), nebo se po 1 minutě "nečinnosti" režim programování ukončí automaticky.

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|----------|-------------------|
| A 03 | Minimální rychlost čerpadla okruhu tep. čerpadla | Definuje minimální rychlost čerpadla okruhu tepelného čerpadla vnitřní jednotky. | 45 ÷ 100 % | 70 | |
| A 04 | Maximální rychlost čerpadla okruhu tep. čerpadla | Definuje maximální rychlost čerpadla okruhu tepelného čerpadla vnitřní jednotky. | 45 ÷ 100 % | 100 | |
| A 05 | Provozní režim čerpadla okruhu plynového kotle | - 0 = proporcionální výtlač (Viz odst. 1.27) - 5 ÷ 25 K = konstantní ΔT (Viz odst. 1.27) | 0 - 25 | 0 | |
| A 11 | Typ venkovní jednotky | Definuje typ připojené venkovní jednotky. Při nastavení OFF, bude aktivován pouze okruh plynového kotle. | OFF - 5 - 8 - 10 | 8 | |
| A 12 | Automatické odvodušnění | Aktivace funkce automatického odvodušnění. Pokud je aktivní, tak funkce proběhne vždy po zapnutí vnitřní jednotky pod el. napětí. | OFF - ON | ON | |
| A 13 | Počet zón | Definuje počet topných zón. | 1 - 2 | 1 | |
| A 16 | Měření vlhkosti zóna 1 | Sonda vlhkosti / Hygrostat Definuje typ měření vlhkosti pro zónu 1 | SE = Sonda vlhkosti ST = Hygrostat | ST | |
| A 17 | Měření vlhkosti zóna 2 | Sonda vlhkosti / Hygrostat Definuje typ měření vlhkosti pro zónu 2 | SE = Sonda vlhkosti ST = Hygrostat | ST | |
| A 18 | Minimální rychlost čerpadla okruhu pl. kotle | Definuje minimální rychlost čerpadla okruhu plynového kotle vnitřní jednotky. | 55 ÷ 100 % | 75 | |
| A 19 | Maximální rychlost čerpadla okruhu pl. kotle | Definuje maximální rychlost čerpadla okruhu plynového kotle vnitřní jednotky. | 55 ÷ 100 % | 100 | |
| A 21 | Komunikační adresa BMS | Definuje komunikační adresu pro komunikaci mezi vnitřní a venkovní jednotkou. | 1 ÷ 247 | 11 | |
| A 22 | Nastavení komunikace BMS | OFF = Komunikační protokol BMS na 485; používá se pokud jsou připojeny další zařízení Immergas. 485 = Nepoužívat UC = Nepoužívat | OFF - 485 - UC | OFF | |

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|------------------------|--|-----------|----------|-------------------|
| P 00 | Maximální výkon TUV | Maximální výkon okruhu plynového kotle v režimu ohřevu TUV (v % z max výkonu okruhu kotle) | 0 - 100 % | 100% | |
| P 01 | Minimální topný výkon | Minimální výkon okruhu plynového kotle v režimu vytápění (v % z max výkonu okruhu kotle) | 0 - P2 | 0% | |
| P 02 | Maximální výkon topení | Maximální výkon okruhu plynového kotle v režimu vytápění (v % z max výkonu okruhu kotle) | 0 - 100% | 85% | |

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|------------------------|--|------------|----------|-------------------|
| P 03 | Relé 1 (volitelně) | Vnitřní jednotka je připravena pro připojení konfigurovatelné desky relé (volitelné příslušenství) 0 = Vyp 1 = Cirkulace TUV 2 = Výstup poruchy 3 = Aktivní režim vytápění / chlazení 4 = Režim akumulační nádoby aktivní | 0 ÷ 4 | 0 | |
| P 04 | Relé 2 (volitelně) | Vnitřní jednotka je připravena pro připojení konfigurovatelné desky relé (volitelné příslušenství) 0 = Vyp 1 = Cirkulace TUV 2 = Výstup poruchy 3 = Aktivní režim vytápění / chlazení 4 = Režim akumulační nádoby aktivní | 0 ÷ 4 | 0 | |
| P 05 | Relé 3 (volitelně) | Vnitřní jednotka je připravena pro připojení konfigurovatelné desky relé (volitelné příslušenství) 0 = Vyp 1 = Cirkulace TUV 2 = Výstup poruchy 3 = Aktivní režim vytápění / chlazení 4 = Režim akumulační nádoby aktivní | 0 ÷ 4 | 0 | |
| P 06 | Režim čerpadla | Oběhové čerpadlo může fungovat dvěma způsoby: IN : přerušované: v režimu "zima" je oběhové čerpadlo řízeno termostatem on/off, nebo řídicí jednotkou CO : (nepoužívá se u tohoto modelu) | IN - CO | IN | |
| P07 | Korekce venkovní sondy | Pokud není odečet venkovní sondy přesný, je možné ji upravit pro vyrovnání případných faktorů prostředí. | -20 ÷ 20 K | 0 | |

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------|-------------------|
| T 02 | Spínací diference pro ohřev TUV | Definuje zapnutí a vypnutí jednotky v režimu TUV. K zapnutí jednotky dojde, když teplota TUV v zásobníku TUV podkročí nastavenou hodnotu o T 02. K vypnutí jednotky dojde, když teplota v zásobníku překročí nastavenou mez. | 0 - 20 | 4 | |
| T 04 | Časování přednosti TUV | Nevyužito u tohoto modelu | 0 - 100 sekund (krok 10 s) | 0 | |
| T 05 | Anticyklační prodleva | Vnitřní jednotka má časovač, který zabraňuje příliš častým startům okruhu plynového kotle v režimu vytápění. | 0 - 10 minut | 3 | |
| T 06 | Modulační křivka | Nastavení náběhu výkonu okruhu plynového kotle. Nastaveného topného výkonu bude dosaženo po uplynutí tohoto intervalu - výkon je zvyšován postupně až k maximu. | 0 - 14 minut | 14 | |
| T 07 | Zpoždění aktivace | Vnitřní jednotka je nastavena pro aktivaci okamžitě po pokynu k vytápění nebo chlazení. V případě specifických zařízení (např. zónové ventily atd.) může být potřeba zpozdit aktivaci vnitřní, což lze definovat pomocí tohoto parametru. | 0 - 240 sekund (krok 10 s) | 0 | |
| T 08 | Osvětlení displeje | Určuje režim aktivace osvětlení displeje. AU: t automaticky: svítí při použití tlačítek a poté dalších 15 sekund. V případě poruchy kotle bliká. OFF: podsvícení displeje neaktivní. ON: podsvícení displeje svítí stále. | AU - OFF - ON | AU | |
| T 09 | Display | Určuje, co zobrazuje pozice 14 na displeji jednotky (Obr. 31). Režim "Léto": ON: oběhové čerpadlo aktivní = zobrazuje teplotu výstupu, oběhové čerpadlo vypnuté = indikátor vypnutý OFF: indikátor je stále vypnutý Režim "Zima" a "Chlazení": ON: oběhové čerpadlo aktivní = zobrazuje teplotu výstupu, oběhové čerpadlo vypnuté = indikátor vypnutý OFF: oběhové čerpadlo aktivní = zobrazuje nastavenou teplotu výstupu, oběhové čerpadlo vypnuté = indikátor vypnutý | ON - OFF | ON | |
| T 11 | Nevyužito | - | 0 ÷ 36 | 0 | |
| T 21 | Vysoušení podlahy - dny min. t | Definuje počet dnů, kdy bude udržována minimální teplota při funkci vysoušení podlahy | 0 ÷ 7 dnů | 3 | |

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| T 22 | Vysoušení podlahy - gradient vzestupu | Definuje gradient vzestupu teploty pro funkci vysoušení podlahy | 0 ÷ 30 °C / denně | 30 | |
| T 23 | Vysoušení podlahy - dny max. t | Definuje počet dnů, kdy bude udržována maximální teplota při funkci vysoušení podlahy | 0 ÷ 14 dnů | 4 | |
| T 24 | Vysoušení podlahy - gradient sestupu | Definuje gradient vzestupu teploty pro funkci vysoušení podlahy | 0 ÷ 30 °C / denně | 30 | |

Menu regulace teploty.

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|---|--|------------------|----------|-------------------|
| R 01 | Venkovní sonda | Definuje, zda vůbec a popřípadě jaká venkovní sonda bude řídit topný systém. OFF = venkovní sonda deaktivována OU = venkovní sonda (z výroby) připojena ve venkovní jednotce IU = venkovní sonda (volitelně) připojena k vnitřní jednotce | OFF - OU - IU | OU | |
| R 02 | Venkovní teplota pro max. teplotu přívodu topení Zóna 1. | Stanoví venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální teplota přívodu zóny 1. | -15 ÷ 25 °C | -5 | |
| R 03 | Venkovní teplota pro min. teplotu přívodu topení Zóna 1 | Stanoví venkovní teplotu, při které bude dosažena minimální teplota přívodu zóny 1. | -15 ÷ 25 °C | 25 | |
| R 04 | Maximální teplota topení Zóny 1 | Vymezuje maximální teplotu přívodu ve fázi vytápění prostředí zóny 1. | 20 ÷ 80 | 55 | |
| R 05 | Minimální teplota topení Zóny 1 | Vymezuje minimální teplotu přívodu ve fázi vytápění prostředí zóny 1. | 20 ÷ 80 | 25 | |
| R 06 | Venkovní teplota pro max. teplotu přívodu zóny nízké teploty Zóny 2 | Stanoví venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální teplota přívodu zóny 2. | -15 ÷ 25 °C | -5 | |
| R 07 | Venkovní teplota pro min. teplotu přívodu zóny nízké teploty Zóny 2 | Stanoví venkovní teplotu, při které bude dosažena minimální teplota přívodu zóny 2. | -15 ÷ 25 °C | 25 | |
| R 08 | Maximální teplota topení zóny nízké teploty Zóny 2 | Vymezuje maximální teplotu přívodu ve fázi vytápění prostředí zóny 2. | 20 ÷ 80 | 45 | |
| R 09 | Minimální teplota topení zóny nízké teploty Zóny 2 | Vymezuje minimální teplotu přívodu ve fázi vytápění prostředí zóny 2. | 20 ÷ 80 | 25 | |
| R 10 | Venkovní teplota pro minimální teplotu přívodu chlazení Zóny 1 | Stanoví maximální venkovní teplotu, při které bude dosažena minimální teplota přívodu ve fázi chlazení zóny 1. | 20 ÷ 40 | 35 | |
| R 11 | Venkovní teplota pro maximální teplotu přívodu chlazení Zóny 1 | Stanoví minimální venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální teplota přívodu ve fázi chlazení zóny 1. | 20 ÷ 40 | 25 | |
| R 12 | Minimální teplota chlazení Zóny 1 | Vymezuje minimální teplotu přívodu ve fázi chlazení prostředí zóny 1. | 7 ÷ 20 | 7 | |
| R 13 | Maximální teplota chlazení Zóny 1 | Vymezuje maximální teplotu přívodu ve fázi chlazení prostředí zóny 1. | 7 ÷ 25 | 12 | |

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|--|---|---------|----------|-------------------|
| R 14 | Venkovní teplota pro min. teplotu přívodu chlazení zóny nízké teploty Zóny 2 | Stanoví venkovní teplotu, při které bude dosažena minimální teplota přívodu zóny 2. | 20 ÷ 40 | 35 | |
| R 15 | Venkovní teplota pro max. teplotu přívodu chlazení zóny nízké teploty Zóny 2 | Stanoví venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální teplota přívodu zóny 2. | 20 ÷ 40 | 25 | |
| R 16 | Minimální teplota chlazení zóny nízké teploty Zóny 2 | Vymezuje minimální teplotu přívodu ve fázi chlazení prostředí zóny 2. | 7 ÷ 20 | 18 | |
| R 17 | Maximální teplota chlazení zóny nízké teploty Zóny 2 | Vymezuje maximální teplotu přívodu ve fázi chlazení prostředí zóny 2. | 7 ÷ 25 | 20 | |

Menu aktivace okruhu plynového kotle.

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|--|---|---------------|----------|-------------------|
| I 01 | Aktivace okruhu pl. kotle při TUV | Umožňuje použít okruh plynového kotle pro ohřev TUV. AL - aktivní, OFF - vypnuto. | OFF - AL | AL | |
| I 02 | Aktivace okruhu pl. kotle při vytápění | Umožňuje použít okruh plynového kotle pro vytápění. AL - aktivní, OFF - vypnuto. | OFF - AL | AL | |
| I 03 | Čas aktivace okruhu pl. kotle při ohřevu TUV | Definuje časový úsek po jehož uplynutí bude aktivován okruh plynového kotle pro ohřev TUV. | 1 - 255 minut | 15 | |
| I 04 | Čas aktivace okruhu pl. kotle při vytápění | Definuje časový úsek po jehož uplynutí bude aktivován okruh plynového kotle pro vytápění. | 1 - 255 minut | 30 | |
| I 05 | Režim aktivace okruhu pl. kotle | Definuje režim použití okruhu plynového kotle jako alternativního zdroje tepla k okruhu tepelného čerpadla. Je možné zvolit dva režimy "AU" automatický nebo "MA" manuální. | AU - MA | AU | |
| I 06 | Venkovní teplota pro aktivaci okruhu pl. kotle | Definuje venkovní teplotu, pod kterou bude aktivován okruh plynového kotle. | -15 ÷ 35 °C | 2 | |
| I 07 | Aktivační pásmo | Stanoví časový interval kolem vypočtené teploty pro stanovení, který generátor se má aktivovat. | 0 ÷ 10 °C | 5 | |
| I 08 | Paralelní režim ohřevu TUV | Aktivuje současně fungování v režimu TUV a klimatizace prostředí. | OFF - ON | ON | |
| I 11 | Provozní hodiny venkovní jednotky | Zobrazí provozní hodiny venkovní jednotky. | - | - | |
| I 12 | Provozní hodiny okruhu pl. kotle v režimu vytápění | Zobrazí provozní hodiny okruhu plynového kotle v režimu vytápění. | - | - | |
| I 13 | Provozní hodiny okruhu pl. kotle v režimu ohřevu TUV | Zobrazí provozní hodiny okruhu plynového kotle v režimu ohřevu TUV. | - | - | |

Menu okruhu plynového kotle.

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| S 00 | Otáčky ventilátoru při min. výkonu TUV | Definuje otáčky ventilátoru při minimálním výkonu v režimu ohřevu TUV. | 900 ÷ 1500 (RPM) | G20: 1300 G30: 1300 G31: 1300 | |
| S 01 | Otáčky ventilátoru při max. výkonu TUV | Definuje otáčky ventilátoru při maximálním výkonu v režimu ohřevu TUV. | 3000 ÷ 6100 (RPM) | G20: 5100 G30: 4800 G31: 5400 | |
| S 02 | Otáčky ventilátoru ve fázi zapalování | Definuje otáčky ventilátoru ve fázi zapalování. | 0 - 100% | 15 | |

Menu Údržba.

Aktivací menu "Údržba" se vnitřní jednotka automaticky přepne do režimu Stand-by. Výběrem parametru v této úrovni můžete aktivovat konkrétní funkce vnitřní jednotky.

| Označení parametru | Název parametru | Popis | Rozsah | Z výroby | Nastavená hodnota |
|--------------------|---|--|--------------------------|----------|-------------------|
| M 01 | Odvzdušnění | V případě, že se jedná o novou instalaci a zejména u podlahového vytápění je velmi důležité, aby odvzdušnění bylo provedeno velmi důkladně. Funkce spočívá v cyklické aktivaci oběhového čerpadla a trojcestného ventilu. Funkce trvá 18 hodin a můžete ji kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka "ESC" a nastavení tohoto parametru na hodnotu "OFF" Aktivace funkce je signalizována zpětným odpočtem času na displeji jednotky, na pozici (14). | OFF - ON | OFF | |
| M 02 | Čerpadlo okruhu tepelného čerpadla | Čerpadlo okruhu tepelného čerpadla se roztočí na definovanou rychlost. | 0 - 100% | 0 | |
| M 03 | Trojcestný ventil okruhu plynového kotle | Přepnutí pozice trojcestného ventilu okruhu plynového kotle z vytápění do ohřevu TUV. | OFF - ON | OFF | |
| M 04 | Přepínací ventil chlazení/vytápění | Přepnutí pozice přepínacího ventilu mezi topným okruhem a chladičím okruhem. | OFF - ON | OFF | |
| M 06 | Čerpadlo okruhu plynového kotle | Čerpadlo okruhu plynového kotle se roztočí na definovanou rychlost. | 0 - 100 % | 0 | |
| M 07 | Trojcestný ventil okruhu tepelného čerpadla | Změní pozici trojcestného ventilu okruhu tepelného čerpadla z vytápění/chlazení do ohřevu TUV. | OFF - ON | OFF | |
| M 08 | Čerpadlo zóny 1 | Zapne čerpadlo zóny 1. | OFF - ON | OFF | |
| M 09 | Čerpadlo zóny 2 | Zapne čerpadlo zóny 2. | OFF - ON | OFF | |
| M 10 | Směšovací ventil zóny 2 | Nastaví směšovací ventil do požadované polohy. OPEN- otevírá, CLOSE - zavírá, OFF - zastaven. | OFF - OPEN - CLOSE | OFF | |
| M 11 | El. topné těleso okruhu TUV | Nevyužito u tohoto modelu. | - | - | |
| M 12 | El. topné těleso okruhu vytápění | Nevyužito u tohoto modelu. | - | - | |
| M 13 | Odvlhčovač zóny 1 | Sepne odvlhčovač zóny 1. | OFF - ON | OFF | |
| M 14 | Odvlhčovač zóny 2 | Sepne odvlhčovač zóny 2. | OFF - ON | OFF | |
| M 15 | Relé 1 | Sepne relé 1 na programovatelné desce relé (deska 3 relé). | OFF - ON | OFF | |
| M 16 | Relé 2 | Sepne relé 2 na programovatelné desce relé (deska 3 relé). | OFF - ON | OFF | |
| M 17 | Relé 3 | Sepne relé 3 na programovatelné desce relé (deska 3 relé) | OFF - ON | OFF | |

3.11 FUNKCE "KOMINÍK".

Pokud je aktivní, tato funkce nastaví vnitřní jednotku pro fungování s nastavitelným výkonem. V tomto stavu jsou vyřazena veškerá nastavení a aktivní zůstává pouze bezpečnostní termostat a limitní termostat. Tuto funkci lze aktivovat bez existujících požadavků a při absenci CARV2. Pro aktivaci funkce kominíka je třeba vybrat režim „Zima“, když neexistuje poptávka po TUV a topení, a stisknout tlačítko „Reset“ po dobu 8 sekund; jeho aktivace je signalizována příslušným symbolem (blikající 17-18 Obr. 31). Pro funkci kominíka v režimu topení po aktivaci vyšlete požadavek pomocí termostatu prostoru zóny.

Pro funkci kominík v režimu TUV po aktivaci otevřete kohout a proveďte odběr vody TUV.

Tato funkce se typicky používá pro seřízení okruhu plynového kotle a analýzu spalín. Po ukončení kontroly se funkce deaktivuje vypnutím a opětovným zapnutím zařízení pomocí tlačítka "Mode".

3.12 FUNKCE PROTI ZABLOKOVÁNÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA.

Vnitřní jednotka je vybavena funkcí, která spustí oběhové čerpadlo alespoň jednou za 24 hodin na dobu 30 sekund, aby se snížilo riziko zablokování čerpadla v důsledku jeho dlouhodobé nečinnosti.

3.13 FUNKCE PROTI ZABLOKOVÁNÍ TROJCESTNÉHO VENTILU.

Vnitřní jednotka je vybavena funkcí, která po 24 hodinách od posledního požadavku provede kompletní přestavení motoru trojcestného ventilu, aby se snížilo riziko zablokování ventilu z důvodu dlouhodobé nečinnosti zařízení.

3.14 FUNKCE ZABRAŇUJÍCÍ ZAMRZNUTÍ RADIÁTORŮ.

Pokud se teplota vody ve vratném obvodu zařízení blíží zamrznutí, zařízení se uvede do funkce až do dosažení bezpečné teploty.

3.15 FOTOVOLTAICKÁ FUNKCE.

V případě zavření fotovoltaického kontaktu (kontakt „S39“ Obr. 5) je zavřený, Te1 (minimální venkovní teplota) bude nastavena dočasně na -15°C a zahřeje se případný akumulátor TUV na teplotu 50°C pomocí fungování tepelného čerpadla.

Pozor: to platí pro regulaci TUV ≤ 50 °C.

3.16 FUNKCE VYPNUTÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY.

Pokud je kontakt zavřený (kontakt „S41“ Obr. 5), aktivuje se fungování venkovní jednotky.

3.17 FUNKCE PŘEDEHŘÁTÍ

V případě požadavku na užitkovou vodu nebo topení, pokud je teplota vody nižší než 20 °C, vynutí se fungování tepelného generátoru až do dosažení teploty 25 °C.

3.18 ŘÍZENÍ PŘEPÍNAČÍHO VENTILU (LÉTO / ZIMA).

Elektronika vnitřní jednotky je vybavena výstupem 230 V pro řízení přepínacího ventilu Léto / Zima. Přepnutí ventilu bude provedeno pokud se změní režim (Léto / Zima) na ovládacím panelu jednotky či na řídicí jednotce CAR^{V2}.

3.19 FUNKCE AUTOMATICKÉHO ODVZDUŠNĚNÍ.

V případě, že se jedná o novou instalaci a zejména u systému podlahového vytápění je velmi důležité, aby odvzdušnění bylo provedeno velmi důkladně. Funkce spočívá v cyklické aktivaci oběhového čerpadla a trojcestného ventilu. Funkce se aktivuje dvěma různými způsoby:

- při každém novém el. napájení vnitřní jednotky;
- pomocí parametru „M01“.

POZN.: v případě, že je vnitřní jednotka připojena k řídicí jednotce CAR^{V2} režim "Stand-by" se aktivuje pouze pomocí voliče na řídicí jednotce.

V prvním případě funkce trvá 8 minut a je možné ji přerušit stisknutím tlačítka "Reset" (Poz 3-Obr. 31); ve druhém případě trvá 18 hodin a je možné ji přerušit pouhým zapnutím vnitřní jednotky.

Aktivace této funkce je signalizována zpětným odpočítáváním času na displeji vnitřní jednotky, na pozici 14 (Obr. 31).

3.20 FUNKCE VYSOUŠENÍ PODLAHY.

Vnitřní jednotka je vybavena funkcí, která umožňuje provedení "počátečního zátoku" na novém systému sálavého vytápění tak jak je vyžadováno dle příslušných technických předpisů.

Upozornění: kontaktujte výrobce sálavých systémů pro charakteristiku "počátečního zátoku" a jeho správného provedení.

POZN.: aby bylo možné aktivovat funkci, nesmí být připojen žádný dálkový ovladač, zatímco zařízení rozdělené na zóny musí být řádně zapojeno elektricky i hydraulicky.

Aktivní čerpadla zóny jsou ty, které mají existující poptávku, provedenou pomocí vstupu termostatu prostředí.

Funkce se aktivuje z vnitřní jednotky, která musí být v režimu "Stand-by", současným stisknutím a přidržením tlačítek "Reset" a "Mode" po dobu delší než 5 sekund. (Obr. 45).

Sériová funkce trvá celkem 7 dní, 3 dny při nižší nastavené teplotě a 4 dny při vyšší nastavené teplotě (Obr. 46). Délku trvání můžete upravit změnou hodnoty parametrů „T 22“, „T24“.


Po aktivaci této funkce je nutné nastavit nízkou teplotu (v rozsahu 20 ÷ 45 °C, z výroby = 25 °C) a vysokou teplotu (v rozsahu 25 ÷ 55 °C, z výroby = 45 °C).

Teploty zvolte pomocí tlačítek nastavení teploty topení "+" a "-" (☰ ☹) a poté potvrďte stisknutím tlačítka "Mode".

Na displeji se bude střídát zobrazení odpočtu zbývajících dnů s aktuální výstupní teplotou topné vody a také budou zobrazeny provozní symboly vnitřní jednotky.

V případě anomálie se funkce pozastaví a znovu se spustí po obnovení normálních provozních podmínek z bodu přerušení. V případě výpadku napájení se funkce pozastaví.

Po uplynutí odpočtu času funkce vnitřní jednotka automaticky přejde do režimu "Stand-by". Funkce může být také kdykoli přerušena stisknutím tlačítka "Mode".

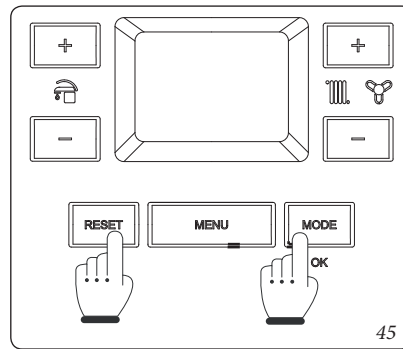

3.21 FUNKCE ODVLHČENÍ

Odvlhčení lze provádět v závislosti na dvou různých typech zařízení:

- 1) měřič vlhkosti;
- 2) čidlo vlhkosti.

V prvním případě nastavená teplota chlazení odpovídá:

- v případě požadavku na odvlhčení: maximální nastavený bod nastavení pro požadovanou oblast;
- v případě požadavku na odvlhčení a požadavku na chlazení: nastavený bod nastavení pro požadovanou oblast;

Ve druhém případě nastavená teplota chlazení odpovídá:

- v případě požadavku na odvlhčení: maximální nastavený bod nastavení pro požadovanou oblast;
- v případě požadavku na odvlhčení a požadavek

na chlazení: nastavený bod nastavení pro požadovanou oblast, nicméně zdola je omezen vypočtenou teplotou rosného bodu.

Výpočet teploty rosného bodu se provede výhradně pro nastavení vyšší či rovná 15 °C.

3.22 FUNKCE TESTMODE AUDAX PRO.

V případě použití funkce:

- testovací fungování,
- pump down (viz návod k použití Audax Pro); je třeba nastavit vnitřní jednotku do „Pohotovostního režimu“.

3.23 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

- **Režim s ohřevem prostoru.** Po vyslání požadavku ve fázi ohřevu prostředí, elektronika rozhodne v závislosti na venkovní teplotě a nastaveného bodu nastavení, zda se má aktivovat režim tepelného čerpadla nebo (v případě přítomnosti „pevných“ venkovních teplot) tepelný generátor (Obr. 47):


Řídicí elektronika vybere, které zdroje tepla se mají použít v závislosti na kombinaci parametrů sady „I“. Tepelný generátor se může aktivovat, pokud jsou příznivé venkovní podmínky; to může proběhnout po poměrně době parametrů „I 03“, „I 04“.

Lze nastavit i pevnou hodnotu venkovní teploty, při které dojde k sepnutí kondenzačního kotle ve vnitřní jednotce (volba manuálního režimu v parametru "I 05" a nastavení hodnoty venkovní teploty v parametru "I 06").

- **Režim ohřevu TUV:** pokud bude parametr "I 08" = ON, dojde (v případě požadavků) k současnému ohřevu TUV a k vytápění či chlazení

Požadavek na ohřev TUV je realizován okruhem plynového kotle kdežto požadavek systému (vytápění / chlazení) je řešen tepelným čerpadlem.

Jestliže bude parametr "I 08" = OFF, pak pokyny pro ohřev TUV a vytápění / chlazení budou řešeny postupně, vždy s prioritou ohřevu TUV.

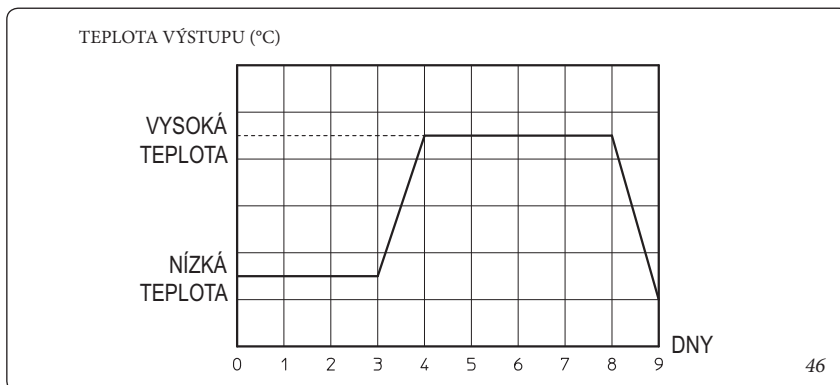


3.24 ROČNÍ KONTROLA A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Nejméně jednou ročně je třeba provést následující kontroly a úkony údržby.

- Vyčistit primární výměník ze strany spalín.
- Vyčistit hořák.
- Zkontrolovat správnou pozici a stav ionizační a zapalovací elektrody; odstranit případnou oxidaci.
- Pokud se ve spalovací komoře objeví usazeniny, je nezbytné je odstranit a vyčistit spirály výměníku pomocí nylonového nebo čírokového kartáče; nepoužívejte kovové kartáče nebo jiné materiály, které mohou poškodit samotnou spalovací komoru.
- Zkontrolovat stav a celistvost izolačních panelů ve spalovací komoře a v případě poškození je vyměnit.
- Vizuálně ověřit, zda nedochází ke ztrátě vody nebo oxidaci v hydraulických spojích a vzniku stop po kondenzátu uvnitř uzavřené spalovací komory.
- Zkontrolovat obsah sifonu pro odvod kondenzátu.
- Ověřit, že žádné nečistoty nebrání volnému odvodu kondenzátu; také zajistit, aby celý okruh odvodu kondenzátu byl volný a průchozí.
V případě ucpání sifonu (špína, usazeniny, atd.) s následným vniknutím kondenzátu do spalovací komory je nezbytné vyměnit izolační panely.
- Zkontrolovat, zda těsnění hořáku a krytu hořáku jsou dokonale účinné, v opačném případě je vyměnit. V každém případě se tato těsnění musí měnit nejméně jednou za dva roky bez ohledu na jejich stav.
- Zkontrolovat, že je hořák neporušený, bez deformací, prasklin a zda je správně připojen ke krytu hořáku; v opačném případě je nezbytné jej vyměnit.
- Vizuálně zkontrolovat, že výpust pojistného ventilu není ucpána.

- Zkontrolovat přetlak expanzní nádoby po tom, co bylo provedeno snížení tlaku ve vnitřní jednotce na hodnotu nula (odečíst na tlakoměru kotle). Přetlak v expanzní nádobě má být 1.0 bar.
- Zkontrolovat přetlak ve vyrovnávací expanzní nádobě zásobníku TUV (pokud je k jednotce instalován). V závislosti na vstupním tlaku SV je nutné upravit přetlak v expanzní nádobě TUV, minimální hodnota přetlaku se musí pohybovat v rozsahu 3 až 3.5 bar.
- Zkontrolovat, zda je statický tlak v systému (za studena a po opětovném napuštění systému pomocí napouštěcího ventilu) mezi 1 a 1,2 bary.
- Zkontrolovat, zda bezpečnostní a kontrolní prvky nejsou poškozeny a/nebo zkratovány, zejména pak prověřit stav:
 - havarijního termostatu;
 - pojistky tlaku v topném systému
- Zkontrolovat stav magnésiové anody v nepřímotopném zásobníku TUV (pokud je instalován)
- Zkontrolovat stav elektrických součástí vnitřní a vnější jednotky, a to především:
 - kabely elektrického napájení musí být uloženy v průchodkách;
 - nesmí na nich být stopy po spálení nebo začouzení.
- Zkontrolovat inicializační cyklus jednotky, její zapnutí, její vypnutí, zapalovací cyklus a provoz okruhu plynového kotle ve vnitřní jednotce.
- Zkontrolovat seřízení spalovacího procesu v režimu ohřevu TUV a vytápění.
- Zkontrolovat správné nastavení a funkci řídicích a seřizovacích prvků zařízení, a to především:
 - funkčnost regulačních sond systému;
 - zásah regulačního termostatu teplé užitkové vody;
 - funkčnost průtokoměru topného okruhu;
 - funkčnost el. topných těles, pokud jsou instalována;

- Zkontrolovat těsnost plynového okruhu ve vnitřní jednotce.
 - Zkontrolovat těsnost chladivového okruhu.
 - Zkontrolovat okruh kontroly plamene, tedy že elektronika detekuje přítomnost/nepřítomnost plamene, čas zásahu musí být kratší než 10 sekund.
- Poznámka:** kromě roční údržby je třeba pravidelně dle odpovídající platné technické legislativy provádět kontrolu topného systému.

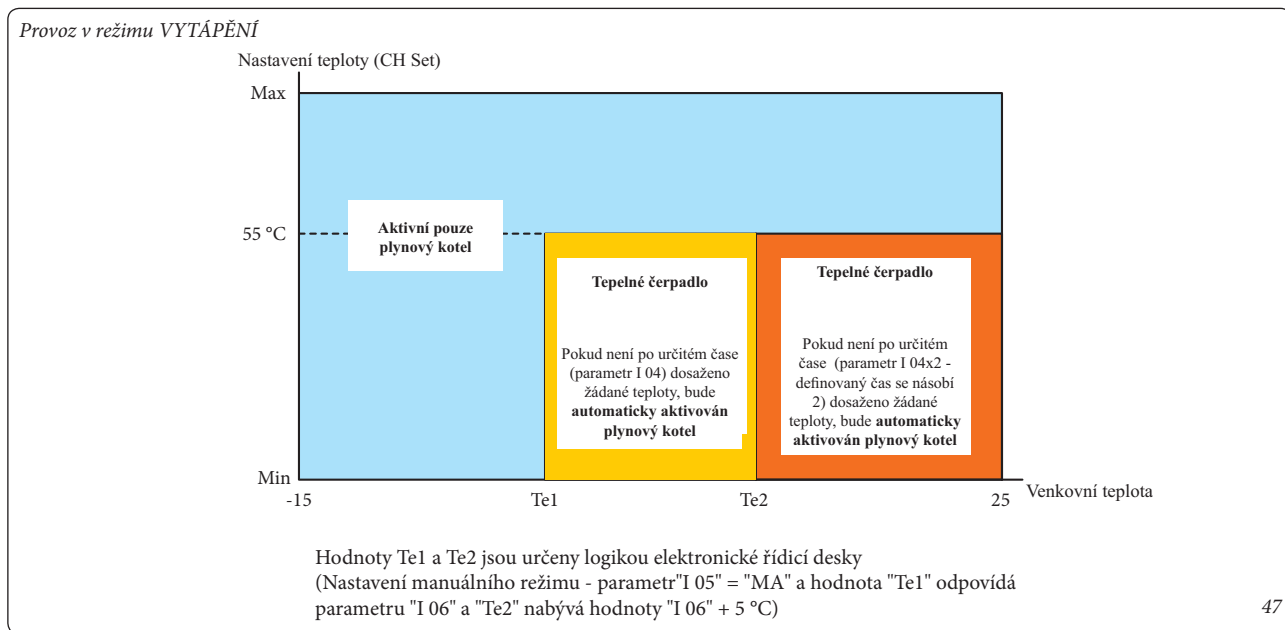

3.25 DEMONTÁŽ PLÁŠTĚ.

Pro údržbu vnitřní jednotky je možné kompletně demontovat její plášť dle následujících pokynů:

• **Spodní krycí mřížka (Obr. 48).**


- 1) Odšroubujte dva šrouby (a).
- 2) Stlačte směrem dovnitř háčky, které drží spodní mřížku (b).
- 3) odstraňte mřížku (b).

• **Čelní panel (Obr. 49).**


- 4) Směrem k sobě sklopte kryt (e1) čelního panelu.
- 5) Odstraňte krytky (c) a vyšroubujte šrouby (d).
- 6) Vytáhněte celý čelní panel (e) směrem k sobě a zároveň ho uvolněte ze spodního uchycení.

• **Přední kryt (Obr. 50).**


- 7) Odšroubujte dva šrouby (g).
- 8) Spodní hranu předního krytu (f) přitáhněte směrem k sobě.
- 9) Uvolněte předního krytu (f) z aretačních pinů (h) a celý přední panel vytáhněte směrem nahoru.

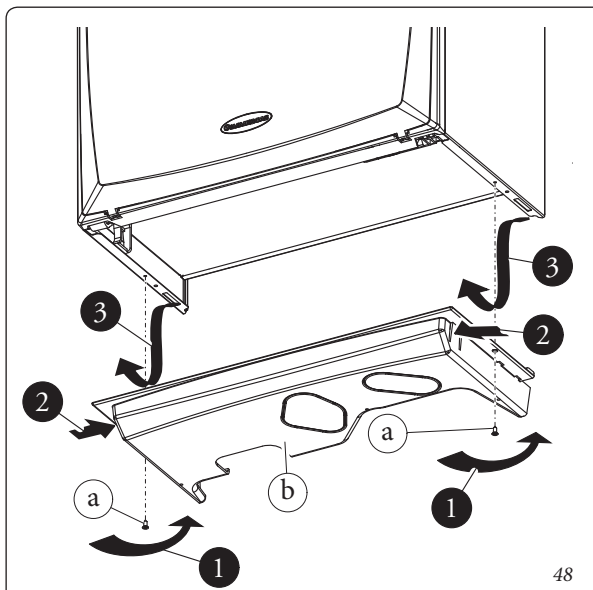

48

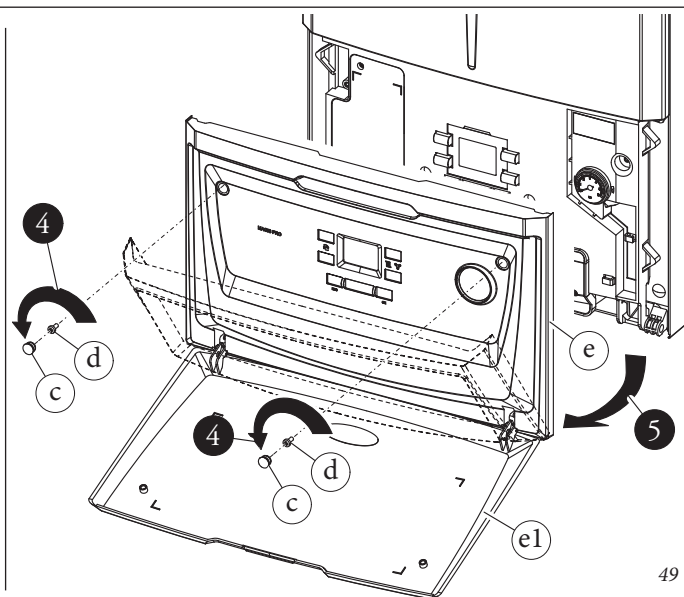

49

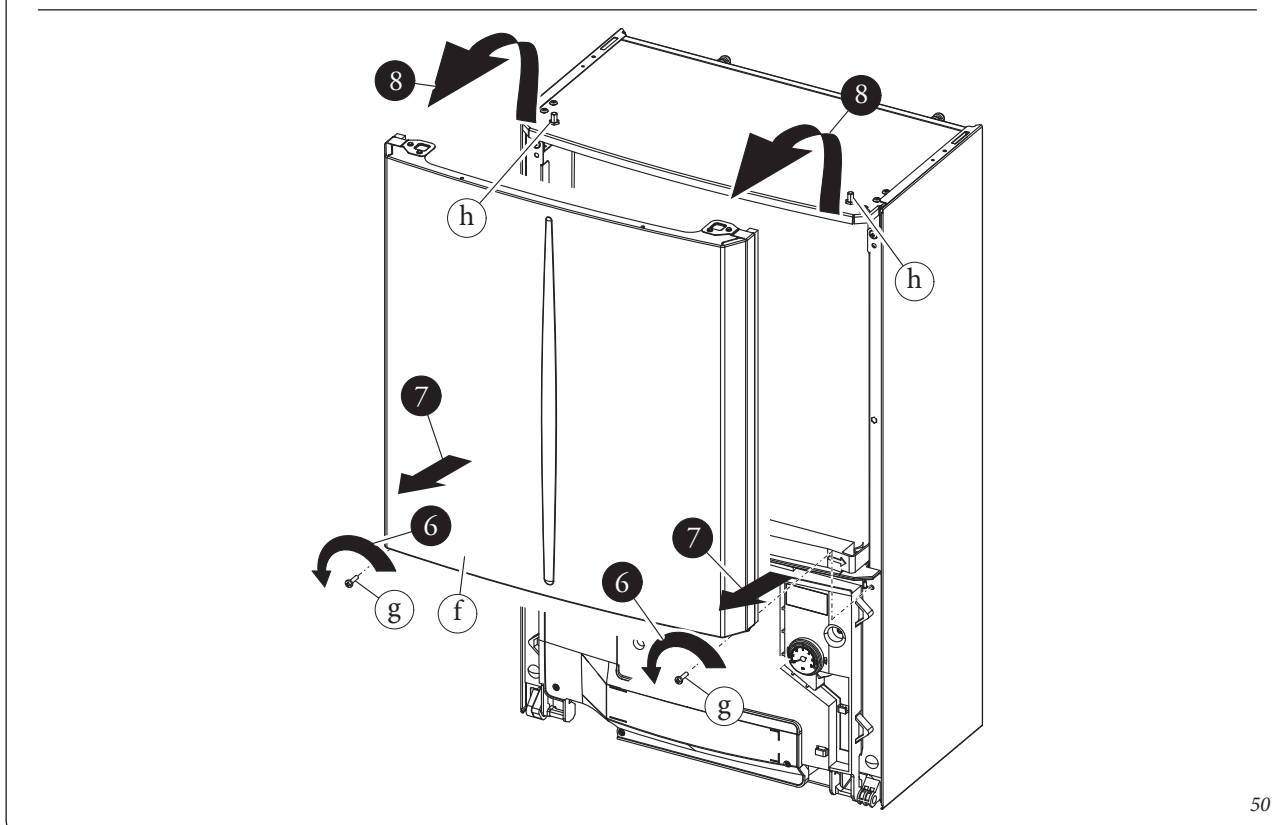

50


• Ovládací panel (Obr. 51).

9) Stiskněte aretační háčky (9) po stranách ovládacího panelu (i).

10) Sklopte ovládací panel (i) směrem k sobě.

Ovládací panel (i) je nutné vyklopit až do úplného napnutí podpůrného lanka (j).

11) V případě, že bude nutné demontovat levou bočnici vnitřní jednotky, odšroubujte šroub (11), který drží podpůrné lanko (j) a postupujte dále dle obrázku 51.

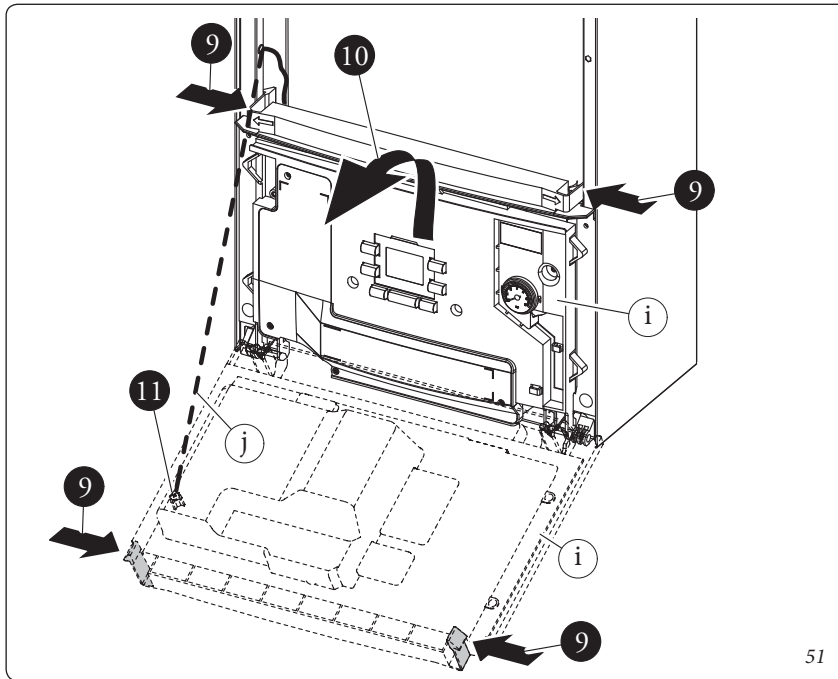

51

• Bočnice (Obr. 52).


12) Odšroubujte šrouby (l) z obou bočnic (k).

13) Vysadte obě bočnice z jejich zadních uchycení (viz detail X).

3.26 DEMONTÁŽ SIFONU PRO ODVOD KONDENZÁTU

Před samotným vyčištěním sifonu pro odvod kondenzátu je nutné jej z vnitřní jednotky vyjmout. Pro demontáž sifonu postupujte dle následujících pokynů.

- Odstraňte trubku sání vzduchu (Poz. 27 Obr. 30).
- Odstraňte ventilátor spalin (Pozice 25 Obr. 30) odšroubováním dvou šroubů z uchycení ventilátoru.
- Pokud nedemontujete pravou bočnici (Pozice K Obr. 52), musíte odstranit zapalovací trafo (Pozice 26 Obr. 30).
- Odpojte od sifonu hadici pro odvod kondenzátu.
- Odšroubujte šroub, který drží sifon na spodní podpůrné desce vnitřní jednotky.
- Odpojte gumový adaptér flexibilní hadice odvodu kondenzátu, který je umístěn pod spodní podpůrnou deskou vnitřní jednotky.
- Opatrně vyjměte celý sifon. Při tomto úkonu držte sifon ve svislé poloze, aby nedošlo k vytlití kondenzátu ze sifonu do vnitřní jednotky.

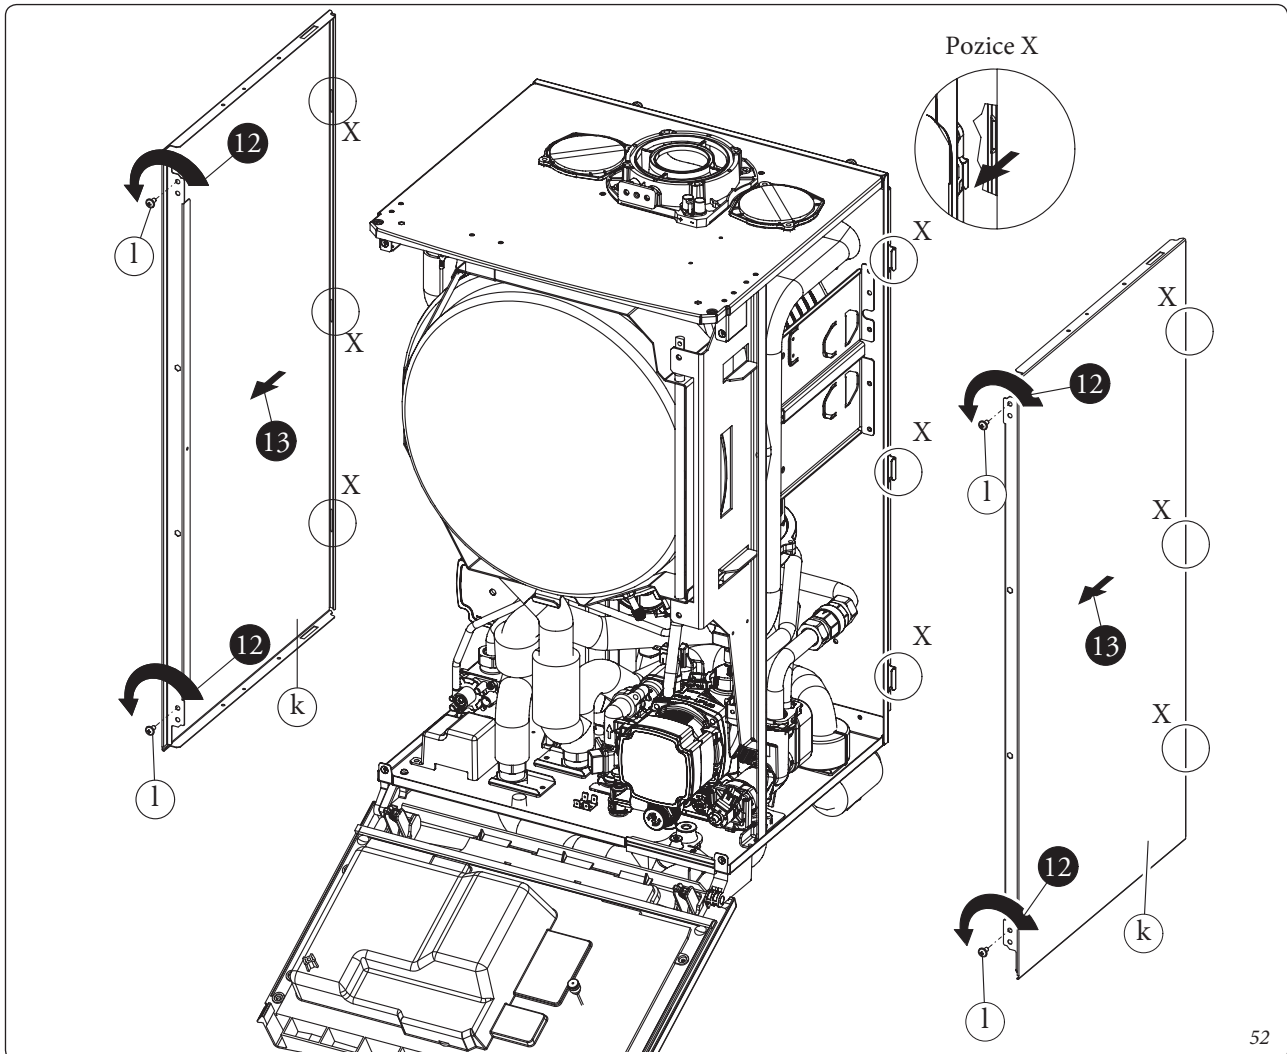

52

3.27 TECHNICKÁ DATA.

Níže uvedené technické údaje se vztahují na vnitřní jednotku, která je připojena k venkovní jednotce Audax Pro.

| | | Magis Combo Plus 5 | Magis Combo Plus 8 | Magis Combo Plus 10 |
|--|----|--------------------|--------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon pro nízkoteplotní aplikace * | | | | |
| Jmenovitý topný výkon | kW | 5,80 | 7,71 | 9,70 |
| Celkový příkon | kW | 1,28 | 1,89 | 2,37 |
| Topný faktor - COP | - | 4,53 | 4,08 | 4,09 |
| Jmenovitý výkon pro středněteplotní aplikace ** | | | | |
| Jmenovitý topný výkon | kW | 5,30 | 7,26 | 9,27 |
| Celkový příkon | kW | 1,55 | 2,32 | 2,98 |
| Topný faktor - COP | - | 3,42 | 3,13 | 3,11 |
| Jmenovitý výkon pro vysokoteplotní aplikace *** | | | | |
| Jmenovitý topný výkon | kW | 4,80 | 6,17 | 8,45 |
| Celkový příkon | kW | 1,82 | 2,64 | 3,59 |
| Topný faktor - COP | - | 2,64 | 2,34 | 2,35 |

* Technická data vztažena k režimu vytápění a podmínkám: teplota topné vody na výměníku - vstup/výstup 30 °C/35 °C, teplota okolního vzduchu 7 °C db/6 °C wb. Parametry uvedeny v souladu s EN 14511.

Technická data vztažena k režimu chlazení a podmínkám: teplota topné vody na výměníku - vstup/výstup 23 °C/18 °C, teplota okolního vzduchu 35 °C. Parametry uvedeny v souladu s EN 14511.

** Technická data vztažena k režimu vytápění a podmínkám: teplota topné vody na výměníku - vstup/výstup 40 °C/45 °C, teplota okolního vzduchu 7 °C db/6 °C wb.

Technická data vztažena k režimu chlazení a podmínkám: teplota topné vody na výměníku - vstup/výstup 12 °C/7 °C, teplota okolního vzduchu 35 °C. Parametry uvedeny v souladu s EN 14511.

*** Technická data vztažena k režimu vytápění a podmínkám: teplota topné vody na výměníku - vstup/výstup 47 °C/55 °C, teplota okolního vzduchu 7 °C db/6 °C wb. Parametry uvedeny v souladu s EN 14511.

db - suchý vzduch / wb - vlhký vzduch

Technická data vnitřní jednotky.

| | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| Max. tlak v hydraulickém okruhu | bar | 3 |
| Max. teplota v topném okruhu | °C | 83 |
| Max. rozsah nastavení teploty vytápění (max. provozní rozsah) * | °C | 20 - 80 |
| Nastavitelná teplota chlazení (max. provozní rozsah) * | °C | 7 - 25 |
| Využitelný výtlač oběhového čerpadla při průtoku 1000 l/h | kPa (m H ₂ O) | 48,78 (5,0) |
| Rozsah nastavení teploty TUV ** | °C | 10 - 65 |
| Objem vody v jednotce | l | 2,5 |
| Celkový objem expanzní nádoby topení | l | 10,0 |
| Přetlak pracovního plynu v expanzní nádobě topení | bar | 1,0 |
| Max. tlak v topném okruhu | kPa | 300 |
| Elektrické připojení | | |
| Příkon bez zátěže | V/Hz | 230 / 50 |
| Příkon při max. zátěži | W | 125 |
| Příkon při max. zátěži | W | 230 |
| Index energetické účinnosti oběhového čerpadla (EEI) | - | ≤ 0,20 - část 3 |
| Stupeň elektrického krytí | - | IPX4D |
| Hmotnost prázdné vnitřní jednotky | | |
| Hmotnost prázdné vnitřní jednotky | kg | 55,0 |
| Hmotnost naplněné vnitřní jednotky | kg | 57,5 |

* Rozsah topení a chlazení se stanovuje pomocí parametrů „R“.

** V případě přítomnosti řídicí jednotky CARV2 je regulace užitkové vody při 65°C použita dálkovým ovladačem k aktivaci funkce proti legionelóze.


3.28 PARAMETRY SPALOVÁNÍ

| | | G20 | G30 | G31 |
|--|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Vstupní tlak plynu | mbar (mm H ₂ O) | 20 (204) | 30 (306) | 37 (377) |
| Průměr plynové trysky | mm | 5,60 | 3,90 | 4,10 |
| Průměr Venturiho trubice | mm | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Počet otvorů a jejich průměr ve Venturiho trubici | mm | 4 x 4,00 | 4 x 4,00 | 4 x 4,00 |
| Celkové množství spalin při jmenovitém výkonu | kg/h | 44 | 40 | 45 |
| Celkové množství spalin při minimálním výkonu | kg/h | 9 | 8 | 9 |
| CO ₂ pro Jmen./Min. výkon | ± 0.2 % | 9,60 / 8,60 | 12,30 / 11,30 | 10,60 / 10,00 |
| CO při 0% O ₂ pro Jmen./Min. výkon | ppm | 250 / 7 | 697 / 10 | 222 / 6 |
| NO _x při 0% O ₂ pro Jmen./Min. výkon | mg/kWh | 52 / 17 | 137 / 38 | 40 / 21 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 70 | 76 | 70 |
| Teplota spalin při minimálním výkonu | °C | 57 | 63 | 59 |

Parametry spalování: podmínky při měření využitelného výkonu (teplota topné vody na výstupu/na zpátečce = 80 / 60 °C), referenční prostorová teplota = 15°C.

POZN.: pro tabulky dat souvisejících s proměnlivým tepelným výkonem nahlédněte do návodu k použití vnitřní jednotky.

3.29 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK VÝROBKU (V SOULADU S NAŘÍZENÍM 811/2013).

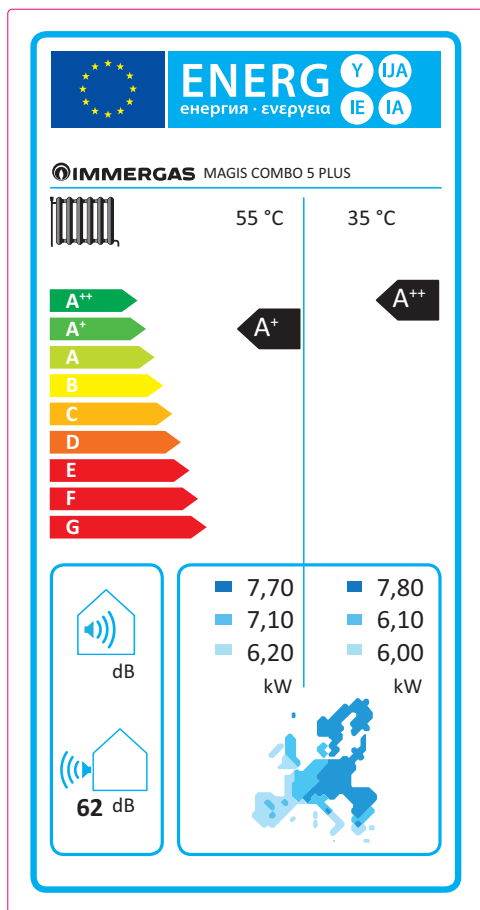

Nízkoteplotní aplikace (30/35)

| Parametr | Jednotky | Chladnější klimatická zóna | Průměrná klimatická zóna | Teplejší klimatická zóna |
|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE}) | kWh/rok | 5513 | 3190 | 1566 |
| Sezonní energetická účinnost vytápění (η_s) | % | 137 | 155 | 203 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 7,80 | 6,10 | 6,00 |


Středněteplotní aplikace (47/55)

| Parametr | Jednotky | Chladnější klimatická zóna | Průměrná klimatická zóna | Teplejší klimatická zóna |
|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE}) | kWh/rok | 6937 | 4988 | 2416 |
| Sezonní energetická účinnost vytápění (η_s) | % | 106 | 115 | 134 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 7,70 | 7,10 | 6,20 |

Pro správnou instalaci zařízení postupujte dle kapitoly 1 tohoto návodu (kapitola je určena montážnímu technikovi nebo instalatérově) a dle platných předpisů a nařízení vztahujících se k instalaci. Pro správnou údržbu a servis zařízení postupujte dle kapitoly 3 tohoto návodu (kapitola je určena autorizovanému servisnímu technikovi) a dodržujte uvedené servisní intervaly a doporučené technické postupy.

Tabulka středněteplotní aplikace (47/55) pro průměrné klimatické zóny

| Model: Magis Combo 5 Plus | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|-------------|---|--|---------|-------------------|
| Tepelné čerpadlo vzduch/voda: ano | | | | | | | |
| Tepelné čerpadlo voda/voda: ne | | | | | | | |
| Tepelné čerpadlo solanka/voda: ne | | | | | | | |
| Nízkoteplotní tepelné čerpadlo: ne | | | | | | | |
| Vybavenost přídatným ohřivačem: ano | | | | | | | |
| Kombinovaný ohřivač s tepelným čerpadlem: ne | | | | | | | |
| Parametry jsou uvedeny pro středněteplotní aplikaci, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel jsou parametry uvedeny pro nízkoteplotní aplikaci. | | | | | | | |
| Parametry jsou uvedeny pro chladnější klimatické podmínky. | | | | | | | |
| Položka | Označení | Hodnota | Jednotky | Položka | Označení | Hodnota | Jednotky |
| <u>Jmenovitý tepelný výkon</u> | <i>Prated</i> | 7,10 | kW | Sezonní energetická účinnost vytápění | η_s | 115 | % |
| Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení, při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T _j | | | | Deklarovaný topný faktor pro částečné zatížení, při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T _j | | | |
| T _j = - 7 °C | <i>Pdh</i> | 4,8 | kW | T _j = - 7 °C | <i>COPd</i> | 62 | - |
| T _j = + 2 °C | <i>Pdh</i> | 4,5 | kW | T _j = + 2 °C | <i>COPd</i> | 4988 | - |
| T _j = + 7 °C | <i>Pdh</i> | 5,8 | kW | T _j = + 7 °C | <i>COPd</i> | 62 | - |
| T _j = + 12 °C | <i>Pdh</i> | 6,4 | kW | T _j = + 12 °C | <i>COPd</i> | 4988 | - |
| T _j = bivalentní teplota | <i>Pdh</i> | 4,7 | kW | T _j = bivalentní teplota | <i>COPd</i> | 62 | - |
| T _j = mezní provozní teplota | <i>Pdh</i> | 4,3 | kW | T _j = mezní provozní teplota | <i>COPd</i> | 4988 | - |
| u tepelných čerpadel vzduch/voda: T _j = - 15 °C (pokud TOL < - 20 °C) | <i>Pdh</i> | | kW | u tepelných čerpadel vzduch/voda: T _j = - 15 °C (pokud TOL < - 20 °C) | <i>COPd</i> | 62 | - |
| Bivalentní teplota | <i>T_{biv}</i> | -4 | °C | u tepelných čerpadel vzduch/voda: Mezní provozní teplota | <i>TOL</i> | 4988 | °C |
| Topný výkon v cyklickém intervalu | <i>Pcyc</i> | | kW | Účinnost v cyklickém intervalu | <i>COPcyc</i> nebo <i>PERcyc</i> | 62 | - |
| Koeficient ztráty energie | <i>Cdh</i> | 1,0 | — | Mezní provozní teplota vody pro vytápění | <i>WTOL</i> | 4988 | °C |
| Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu | | | | Přidavné zařízení pro vytápění | | | |
| Vypnutý stav | <i>P_{OFF}</i> | 0,000 | kW | <u>Jmenovitý tepelný výkon</u> | <i>Psup</i> | 24,00 | kW |
| Stav vypnutého termostatu | <i>P_{TO}</i> | 0,010 | kW | Druh energetického příkonu | Plynu | | |
| Pohotovostní režim (Stand-by) | <i>P_{SB}</i> | 0,010 | kW | | | | |
| Režim zahřívání kompresoru / jímky odvodu kondenzátu ze skříně čerpadla | <i>P_{CK}</i> | 0,000 | kW | u tepelných čerpadel vzduch/voda: Jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru | — | | m ³ /h |
| Další položky | | | | u tepelných čerpadel solanka/voda: Jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla | — | | m ³ /h |
| Regulace výkonu | Proměnlivá | | | Pro kombinovaný ohřivač s tepelným čerpadlem | | | |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním/venkovním prostoru | <i>L_{WA}</i> | 62 | dB | Deklarovaný zátěžový profil | | | |
| Roční spotřeba energie | <i>Q_{HE}</i> | 4988 | kWh nebo GJ | Energetická účinnost ohřevu vody | η_{wh} | | % |
| Denní spotřeba elektrické energie | | | | Denní spotřeba paliva | <i>Q_{fuel}</i> | | kWh |
| Roční spotřeba elektrické energie | | | | Roční spotřeba paliva | <i>AFC</i> | | GJ |
| Kontaktní údaje | | | | Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95 | | | |

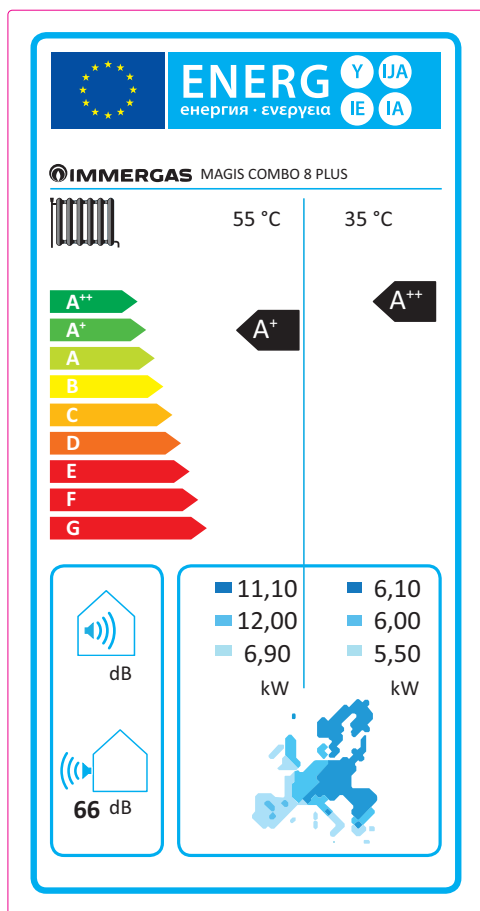

Nízkoteplotní aplikace (30/35)

| Parametr | Jednotky | Chladnější klimatická zóna | Průměrná klimatická zóna | Teplejší klimatická zóna |
|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HR}) | kWh/rok | 4686 | 3251 | 1438 |
| Sezonní energetická účinnost vytápění (η_s) | % | 125 | 150 | 201 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 6,10 | 6,00 | 5,50 |


Středněteplotní aplikace (47/55)

| Parametr | Jednotky | Chladnější klimatická zóna | Průměrná klimatická zóna | Teplejší klimatická zóna |
|--|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HR}) | kWh/rok | 9870 | 8812 | 2833 |
| Sezonní energetická účinnost vytápění (η_s) | η_s % | 108 | 110 | 127 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 11,10 | 12,00 | 6,90 |

Pro správnou instalaci zařízení postupujte dle kapitoly 1 tohoto návodu (kapitola je určena montážnímu technikovi nebo instalatérovi) a dle platných předpisů a nařízení vztahujících se k instalaci. Pro správnou údržbu a servis zařízení postupujte dle kapitoly 3 tohoto návodu (kapitola je určena autorizovanému servisnímu technikovi) a dodržujte uvedené servisní intervaly a doporučené technické postupy.

Tabulka středněteplotní aplikace (47/55) pro průměrné klimatické zóny

| Model: Magis Combo 8 Plus | | | | | | | |
|---|---------------|---------|-------------|--|---|---------|-------------------|
| Tepelné čerpadlo vzduch/voda: ano | | | | | | | |
| Tepelné čerpadlo voda/voda: ne | | | | | | | |
| Tepelné čerpadlo solanka/voda: ne | | | | | | | |
| Nízkoteplotní tepelné čerpadlo: ne | | | | | | | |
| Vybavenost přídatným ohřivačem: ano | | | | | | | |
| Kombinovaný ohřivač s tepelným čerpadlem: ne | | | | | | | |
| Parametry jsou uvedeny pro středněteplotní aplikaci, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel jsou parametry uvedeny pro nízkoteplotní aplikaci. | | | | | | | |
| Parametry jsou uvedeny pro chladnější klimatické podmínky. | | | | | | | |
| Položka | Označení | Hodnota | Jednotky | Položka | Označení | Hodnota | Jednotky |
| <u>Jmenovitý tepelný výkon</u> | <i>Prated</i> | 12,00 | kW | Sezonní energetická účinnost vytápění | η_s | 110 | % |
| Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení, při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T_j | | | | Deklarovaný topný faktor pro částečné zatížení, při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T_j | | | |
| $T_j = -7\text{ °C}$ | <i>Pdh</i> | 4,7 | kW | $T_j = -7\text{ °C}$ | <i>COPd</i> | 1,41 | – |
| $T_j = +2\text{ °C}$ | <i>Pdh</i> | 6,2 | kW | $T_j = +2\text{ °C}$ | <i>COPd</i> | 2,69 | – |
| $T_j = +7\text{ °C}$ | <i>Pdh</i> | 7,7 | kW | $T_j = +7\text{ °C}$ | <i>COPd</i> | 3,95 | – |
| $T_j = +12\text{ °C}$ | <i>Pdh</i> | 8,9 | kW | $T_j = +12\text{ °C}$ | <i>COPd</i> | 5,35 | – |
| $T_j = \text{bivalentní teplota}$ | <i>Pdh</i> | 6,2 | kW | $T_j = \text{bivalentní teplota}$ | <i>COPd</i> | 2,67 | – |
| $T_j = \text{mezni provozní teplota}$ | <i>Pdh</i> | 4,0 | kW | $T_j = \text{mezni provozní teplota}$ | <i>COPd</i> | 0,98 | – |
| u tepelných čerpadel vzduch/voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (pokud $TOL < -20\text{ °C}$) | <i>Pdh</i> | | kW | u tepelných čerpadel vzduch/voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (pokud $TOL < -20\text{ °C}$) | <i>COPd</i> | | – |
| Bivalentní teplota | T_{biv} | 2 | °C | u tepelných čerpadel vzduch/voda: Mezní provozní teplota | <i>TOL</i> | -10 | °C |
| Topný výkon v cyklickém intervalu | <i>Pcyc</i> | | kW | Účinnost v cyklickém intervalu | <i>COPcyc</i> <i>nebo</i> <i>PERcyc</i> | | – |
| Koeficient ztráty energie | <i>Cdh</i> | 1,0 | — | Mezní provozní teplota vody pro vytápění | <i>WTOL</i> | 55 | °C |
| Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu | | | | Přídavné zařízení pro vytápění | | | |
| Vypnutý stav | P_{OFF} | 0,000 | kW | <u>Jmenovitý tepelný výkon</u> | P_{sup} | 24,00 | kW |
| Stav vypnutého termostatu | P_{TO} | 0,010 | kW | Druh energetického příkonu | Plynu | | |
| Pohotovostní režim (Stand-by) | P_{SB} | 0,010 | kW | | | | |
| Režim zahřívání kompresoru / jímky odvodu kondenzátu ze skříně čerpadla | P_{CK} | 0,000 | kW | u tepelných čerpadel vzduch/voda: Jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru | — | | m ³ /h |
| Další položky | | | | u tepelných čerpadel solanka/voda: Jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla | — | | m ³ /h |
| Regulace výkonu | Proměnlivá | | | Pro kombinovaný ohřivač s tepelným čerpadlem | | | |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním/venkovním prostoru | L_{WA} | 66 | dB | Deklarovaný zátěžový profil | | | |
| Roční spotřeba energie | Q_{HE} | 8812 | kWh nebo GJ | Energetická účinnost ohřevu vody | η_{wh} | | % |
| Pro kombinovaný ohřivač s tepelným čerpadlem | | | | Denní spotřeba elektrické energie | Q_{elec} | | kWh |
| | | | | Roční spotřeba elektrické energie | <i>AEC</i> | | kWh |
| | | | | Denní spotřeba paliva | Q_{fuel} | | kWh |
| | | | | Roční spotřeba paliva | <i>AFC</i> | | GJ |
| Kontaktní údaje | | | | Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95 | | | |

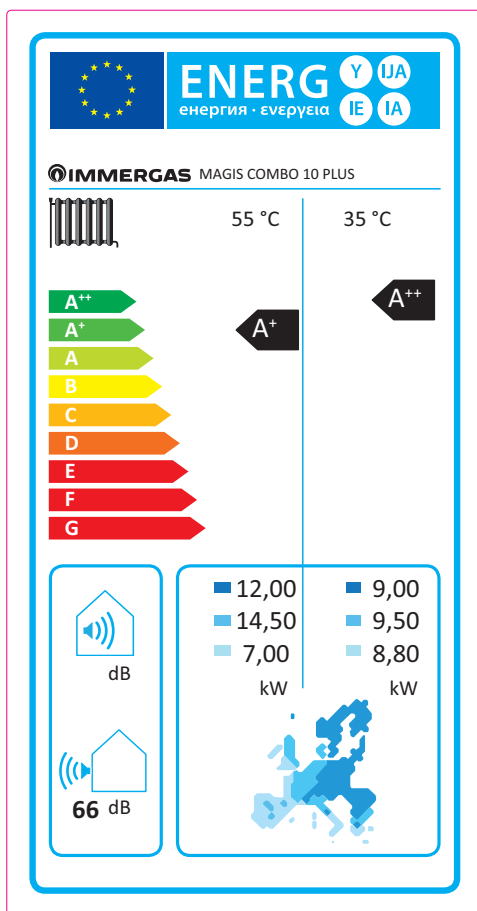

Nízkoteplotní aplikace (30/35)

| Parametr | Jednotky | Chladnější klimatická zóna | Průměrná klimatická zóna | Teplejší klimatická zóna |
|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE}) | kWh/rok | 6795 | 5013 | 2298 |
| Sezonní energetická účinnost vytápění (η_s) | % | 128 | 154 | 202 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 9,00 | 9,50 | 8,80 |

Středněteplotní aplikace (47/55)

| Parametr | Jednotky | Chladnější klimatická zóna | Průměrná klimatická zóna | Teplejší klimatická zóna |
|--|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE}) | kWh/rok | 11116 | 10650 | 2893 |
| Sezonní energetická účinnost vytápění (η_s) | % | 103 | 110 | 126 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 12,00 | 14,50 | 7,00 |

Pro správnou instalaci zařízení postupujte dle kapitoly 1 tohoto návodu (kapitola je určena montážnímu technikovi nebo instalatérovi) a dle platných předpisů a nařízení vztahujících se k instalaci. Pro správnou údržbu a servis zařízení postupujte dle kapitoly 3 tohoto návodu (kapitola je určena autorizovanému servisnímu technikovi) a dodržujte uvedené servisní intervaly a doporučené technické postupy.

Tabulka středněteplotní aplikace (47/55) pro průměrné klimatické zóny

| Model: Magis Combo 10 Plus | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|-------------|---|--|---------|-------------------|
| Tepelné čerpadlo vzduch/voda: ano | | | | | | | |
| Tepelné čerpadlo voda/voda: ne | | | | | | | |
| Tepelné čerpadlo solanka/voda: ne | | | | | | | |
| Nízkoteplotní tepelné čerpadlo: ne | | | | | | | |
| Vybavenost přídatným ohřivačem: ano | | | | | | | |
| Kombinovaný ohřivač s tepelným čerpadlem: ne | | | | | | | |
| Parametry jsou uvedeny pro středněteplotní aplikaci, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel jsou parametry uvedeny pro nízkoteplotní aplikaci. | | | | | | | |
| Parametry jsou uvedeny pro chladnější klimatické podmínky. | | | | | | | |
| Položka | Označení | Hodnota | Jednotky | Položka | Označení | Hodnota | Jednotky |
| <u>Jmenovitý tepelný výkon</u> | <i>Prated</i> | 14,50 | kW | Sezonní energetická účinnost vytápění | η_s | 110 | % |
| Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení, při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T _j | | | | Deklarovaný topný faktor pro částečné zatížení, při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T _j | | | |
| T _j = - 7 °C | <i>Pdh</i> | 5,9 | kW | T _j = - 7 °C | <i>COPd</i> | 1,51 | - |
| T _j = + 2 °C | <i>Pdh</i> | 8,4 | kW | T _j = + 2 °C | <i>COPd</i> | 2,62 | - |
| T _j = + 7 °C | <i>Pdh</i> | 9,8 | kW | T _j = + 7 °C | <i>COPd</i> | 3,97 | - |
| T _j = + 12 °C | <i>Pdh</i> | 11,8 | kW | T _j = + 12 °C | <i>COPd</i> | 5,49 | - |
| T _j = bivalentní teplota | <i>Pdh</i> | 8,2 | kW | T _j = bivalentní teplota | <i>COPd</i> | 2,53 | - |
| T _j = mezní provozní teplota | <i>Pdh</i> | 4,5 | kW | T _j = mezní provozní teplota | <i>COPd</i> | 0,98 | - |
| u tepelných čerpadel vzduch/voda: T _j = - 15 °C (pokud TOL < - 20 °C) | <i>Pdh</i> | | kW | u tepelných čerpadel vzduch/voda: T _j = - 15 °C (pokud TOL < - 20 °C) | <i>COPd</i> | | - |
| Bivalentní teplota | <i>T_{biv}</i> | 1 | °C | u tepelných čerpadel vzduch/voda: Mezní provozní teplota | <i>TOL</i> | -10 | °C |
| Topný výkon v cyklickém intervalu | <i>Pcyc</i> | | kW | Účinnost v cyklickém intervalu | <i>COPcyc</i> nebo <i>PERcyc</i> | | - |
| Koeficient ztráty energie | <i>Cdh</i> | 1,0 | — | Mezní provozní teplota vody pro vytápění | <i>WTOL</i> | 55 | °C |
| Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu | | | | Přídavné zařízení pro vytápění | | | |
| Vypnutý stav | <i>P_{OFF}</i> | 0,000 | kW | <u>Jmenovitý tepelný výkon</u> | <i>Psup</i> | 24,00 | kW |
| Stav vypnutého termostatu | <i>P_{TO}</i> | 0,010 | kW | Druh energetického příkonu | Plynu | | |
| Pohotovostní režim (Stand-by) | <i>P_{SB}</i> | 0,010 | kW | | | | |
| Režim zahřívání kompresoru / jímky odvodu kondenzátu ze skříně čerpadla | <i>P_{CK}</i> | 0,000 | kW | u tepelných čerpadel vzduch/voda: Jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru | — | | m ³ /h |
| Další položky | | | | u tepelných čerpadel solanka/voda: Jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla | — | | m ³ /h |
| Regulace výkonu | Proměnlivá | | | Pro kombinovaný ohřivač s tepelným čerpadlem | | | |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním/venkovním prostoru | <i>L_{WA}</i> | 66 | dB | Deklarovaný zátěžový profil | | | |
| Roční spotřeba energie | <i>Q_{HE}</i> | 10650 | kWh nebo GJ | Energetická účinnost ohřevu vody | η_{wh} | | % |
| Pro kombinovaný ohřivač s tepelným čerpadlem | | | | Denní spotřeba elektrické energie | <i>Q_{elec}</i> | | kWh |
| | | | | Roční spotřeba elektrické energie | <i>AEC</i> | | kWh |
| | | | | Denní spotřeba paliva | <i>Q_{fuel}</i> | | kWh |
| | | | | Roční spotřeba paliva | <i>AFC</i> | | GJ |
| Kontaktní údaje | | | | Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95 | | | |

3.30 PARAMETRY PRO VYPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍCH LISTŮ.

V případě, že budete chtít s jednotkou Magis Combo Plus 5-8-10 vytvořit sestavu, použijte formuláře informačních listů sestav zobrazené na obr. 56.

Pro správné vyplnění informačních listů zadejte do odpovídajících polí, (jak je znázorněno na vzoru listu sestavy obr. 53), hodnoty z tabulek obr. 54 a 55.

Zbývající hodnoty musí být převzaty z technických listů výrobků, které tvoří sestavu (např.: solární zařízení, plynový kotel, regulátory teploty). Použijte informační list obr. 56 pro "sestavy" odpovídající režimu vytápění (např.: tepelné čerpadlo + regulátor teploty/řídící jednotka).

Poznámka: protože je výrobek standardně vybaven regulací teploty, je vždy nutné vyplnit informační list sestavy.

Formulář pro vyplňování informačních listů systémů pro vytápění.

Sezonní energetická účinnost vytápění tepelného čerpadla 1 %

Regulátor teploty 2 %
 Z informačního listu regulátoru teploty

Třída I = 1 %, Třída II = 2 %,
 Třída III = 1.5 %, Třída IV = 2 %,
 Třída V = 3 %, Třída VI = 4 %,
 Třída VII = 3.5 %, Třída VIII = 5 %

Přídavný kotel 3 %
 Z informačního listu kotle

Sezonní energetická účinnost vytápění (%)

$$\left(\text{ } - 'I' \right) \times 'II' = - \text{ } \%$$

Přínos solárního zařízení 4 %
 Z informačního listu solárního zařízení

Plocha kolektoru (v m²)

Objem nádrže (v m³)

Účinnost kolektoru (v %)

Klasifikace nádrže
A* = 0.95, A = 0.91,
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81

$$\left('III' \times \text{ } + 'IV' \times \text{ } \right) \times 0.45 \times \left(\text{ } / 100 \right) \times \text{ } = + \text{ } \%$$

Sezonní energetická účinnost vytápění sestavy za průměrných klimatických podmínek 5 %

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy za průměrných klimatických podmínek

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | |
| G | F | E | D | C | B | A | A ⁺ | A ⁺⁺ | A ⁺⁺⁺ |
| < 30 % | ≥ 30 % | ≥ 34 % | ≥ 36 % | ≥ 75 % | ≥ 82 % | ≥ 90 % | ≥ 98 % | ≥ 125 % | ≥ 150 % |

Sezonní energetická účinnost vytápění sestavy za chladnějších a teplejších klimatických podmínek

Chladnější: 5 - 'V' = %
 Teplejší: 5 + 'VI' = %

Energetická účinnost sestavy výrobků uvedených v tomto informačním listu nemusí odpovídat skutečné energetické účinnosti při instalaci, jelikož taková účinnost je ovlivněna dalšími faktory, jako jsou například tepelné ztráty distribučních systémů a velikosti výrobků ve srovnání s velikostí a vlastnostmi budovy.

Parametry pro vyplňování informačního listu pro nízkoteplotní aplikace (30/35).

| Parametr | Magis Combo 5 Plus | | | Parametr | Magis Combo 8 Plus | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Chladnější klimatická zóna ■ | Průměrná klimatická zóna ■ | Teplejší klimatická zóna ■ | | Chladnější klimatická zóna ■ | Průměrná klimatická zóna ■ | Teplejší klimatická zóna ■ |
| 'I' | 137 | 155 | 203 | 'I' | 125 | 150 | 201 |
| 'II' | * | * | * | 'II' | * | * | * |
| 'III' | 3,43 | 4,38 | 4,45 | 'III' | 4,38 | 4,45 | 4,86 |
| 'IV' | 1,34 | 1,71 | 1,74 | 'IV' | 1,71 | 1,74 | 1,90 |

| Parametr | Magis Combo 10 Plus | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Chladnější klimatická zóna ■ | Průměrná klimatická zóna ■ | Teplejší klimatická zóna ■ |
| 'I' | 128 | 154 | 202 |
| 'II' | * | * | * |
| 'III' | 2,97 | 2,81 | 3,04 |
| 'IV' | 1,16 | 1,10 | 1,19 |

**hodnota parametru bude určena dle Tabulky 6 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 pro případ "kombinované vytápěcí sestavy" s kotlem a tepelným čerpadlem. Pro tento případ musí být tepelné čerpadlo považováno za hlavní tepelný zdroj kombinované vytápěcí sestavy.*

54

Parametry pro vyplňování informačního listu pro středněteplotní aplikace (47/55).

| Parametr | Magis Combo 5 Plus | | | Parametr | Magis Combo 8 Plus | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Chladnější klimatická zóna ■ | Průměrná klimatická zóna ■ | Teplejší klimatická zóna ■ | | Chladnější klimatická zóna ■ | Průměrná klimatická zóna ■ | Teplejší klimatická zóna ■ |
| 'I' | 106 | 115 | 134 | 'I' | 108 | 110 | 127 |
| 'II' | * | * | * | 'II' | * | * | * |
| 'III' | 3,47 | 3,77 | 4,31 | 'III' | 2,41 | 2,22 | 3,87 |
| 'IV' | 1,36 | 1,47 | 1,69 | 'IV' | 0,94 | 0,87 | 1,51 |

| Parametr | Magis Combo 10 Plus | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Chladnější klimatická zóna ■ | Průměrná klimatická zóna ■ | Teplejší klimatická zóna ■ |
| 'I' | 103 | 110 | 126 |
| 'II' | * | * | * |
| 'III' | 2,22 | 1,84 | 3,82 |
| 'IV' | 0,87 | 0,72 | 1,49 |

**hodnota parametru bude určena dle Tabulky 6 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 pro případ "kombinované vytápěcí sestavy" s kotlem a tepelným čerpadlem. Pro tento případ musí být tepelné čerpadlo považováno za hlavní tepelný zdroj kombinované vytápěcí sestavy.*

55

Sezonní energetická účinnost vytápění tepelného čerpadla 1 %

Regulátor teploty 2 %
 Z informačního listu regulátoru teploty

Třída I = 1 %, Třída II = 2 %,
 Třída III = 1.5 %, Třída IV = 2 %,
 Třída V = 3 %, Třída VI = 4 %,
 Třída VII = 3.5 %, Třída VIII = 5 %

+ %

Přidavný kotel 3 %
 Z informačního listu kotle

Sezonní energetická účinnost vytápění (%)

(- _____) x _____ = - %

Přínos solárního zařízení 4 %
 Z informačního listu solárního zařízení

Plocha kolektoru (v m²)


Objem nádrže (v m³)

Účinnost kolektoru (v %)

Klasifikace nádrže
 A* = 0.95, A = 0.91,
 B = 0.86, C = 0.83,
 D-G = 0.81

(___ x + ___ x) x 0.45 x (/ 100) x = + %

Sezonní energetická účinnost vytápění sestavy za průměrných klimatických podmínek 5 %

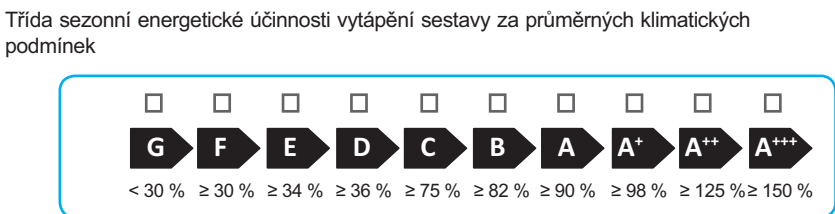

Sezonní energetická účinnost vytápění sestavy za chladnějších a teplejších klimatických podmínek

Chladnější: 5 - ___ = % Teplejší: 5 + ___ = %

Energetická účinnost sestavy výrobků uvedených v tomto informačním listu nemusí odpovídat skutečné energetické účinnosti při instalaci, jelikož taková účinnost je ovlivněna dalšími faktory, jako jsou například tepelné ztráty distribučních systémů a velikosti výrobků ve srovnání s velikostí a vlastnostmi budovy.






immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Certified company ISO 9001

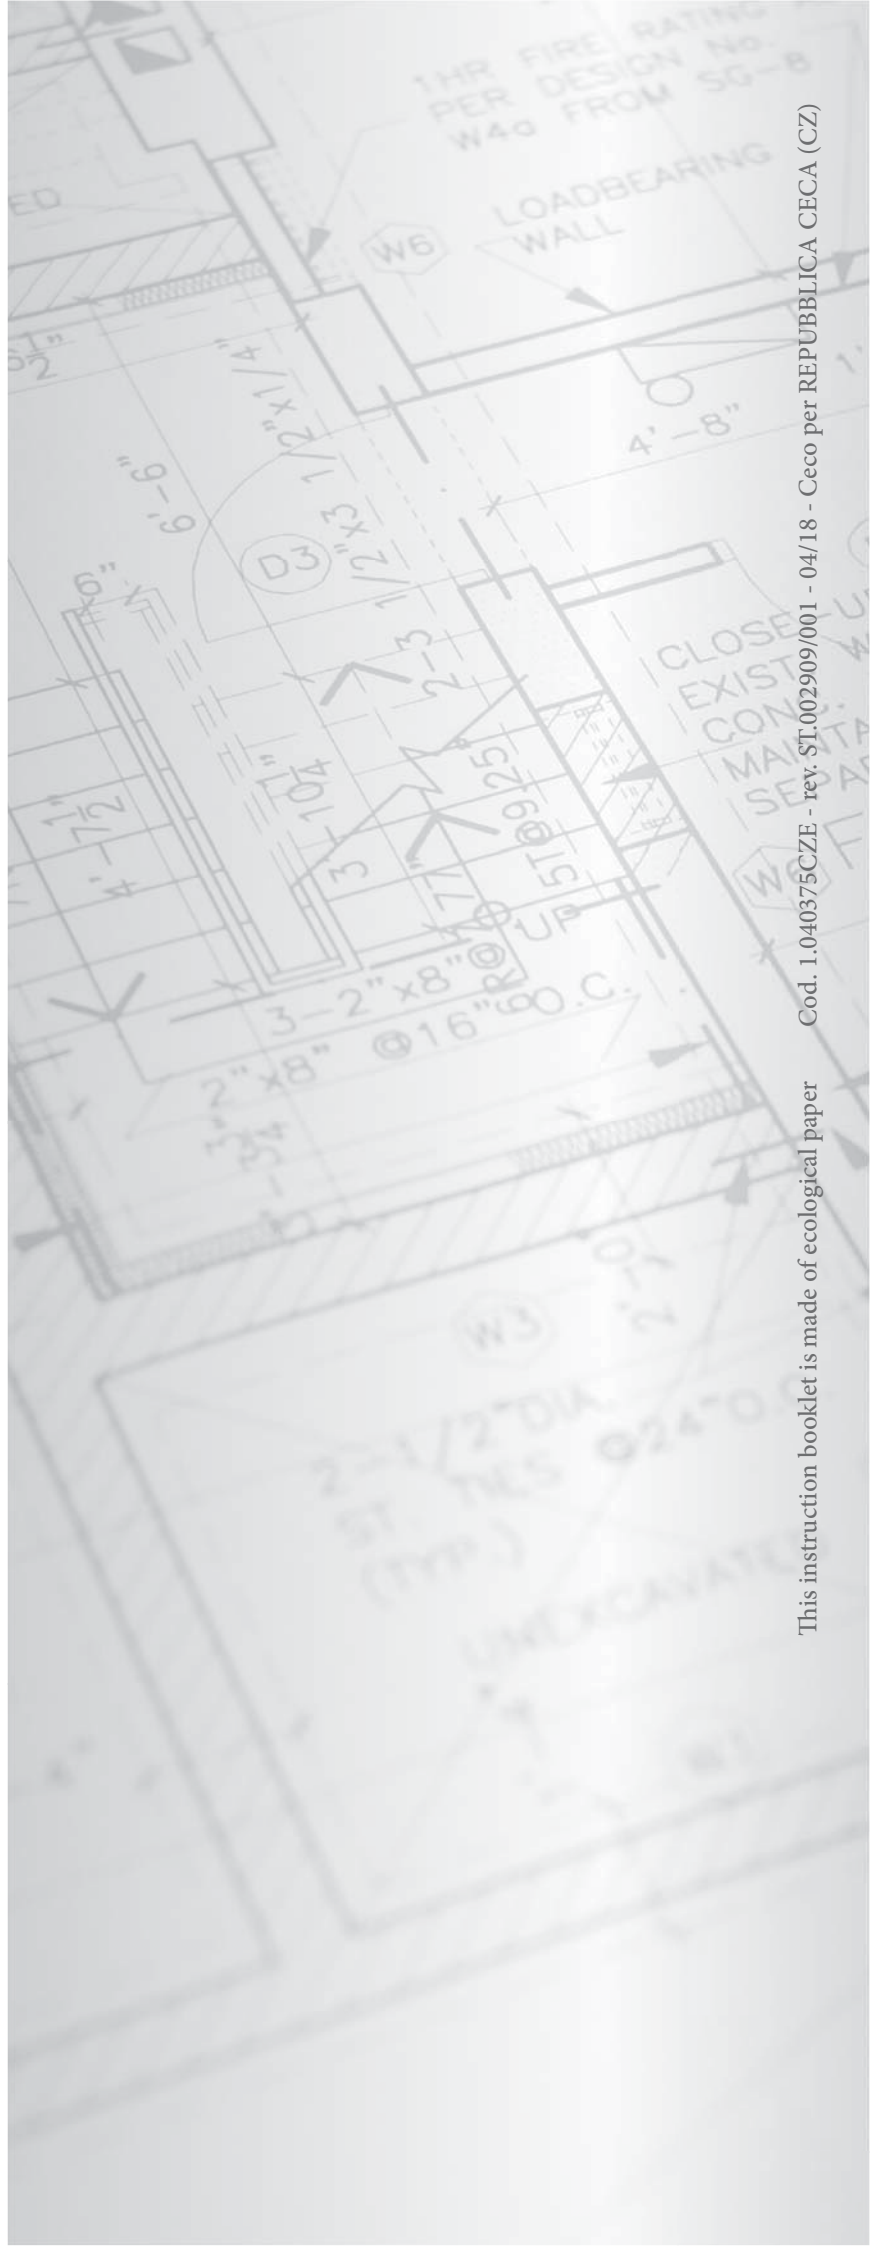

This instruction booklet is made of ecological paper

Cod. 1.040375CZE - rev. ST.002909/001 - 04/18 - Ceco per REPUBBLICA CECA (CZ)