

HERCULES Condensing 20/27 / HERCULES Condensing 27 ABT

Kotle HERCULES Condensing 20/27 jsou z výroby připraveny k rozšíření sadami pro vytápění dalších topných okruhů. K oběma výkonovým typům jsou dostupné sady, které se instalují pod kryt kotle:

Obj. kód 3.013546: pro systémy se dvěma zónami vysoké teploty


Obj. kód 3.013279: pro systémy se třemi zónami vysoké teploty

Obj. kód 3.012856: pro systémy s jednou zónou nízké teploty a jednou zónou vysoké teploty

Níže uvedené křivky platí i pro kotle HERCULES Condensing 27 ABT, který je již z výroby osazen 1 zónou vysoké a 1 zónou nízké teploty.

Výtlak čerpadla zóny o vysoké teplotě

v sadě vždy čerpadlo GRUNDFOS UPS 15-60 S1

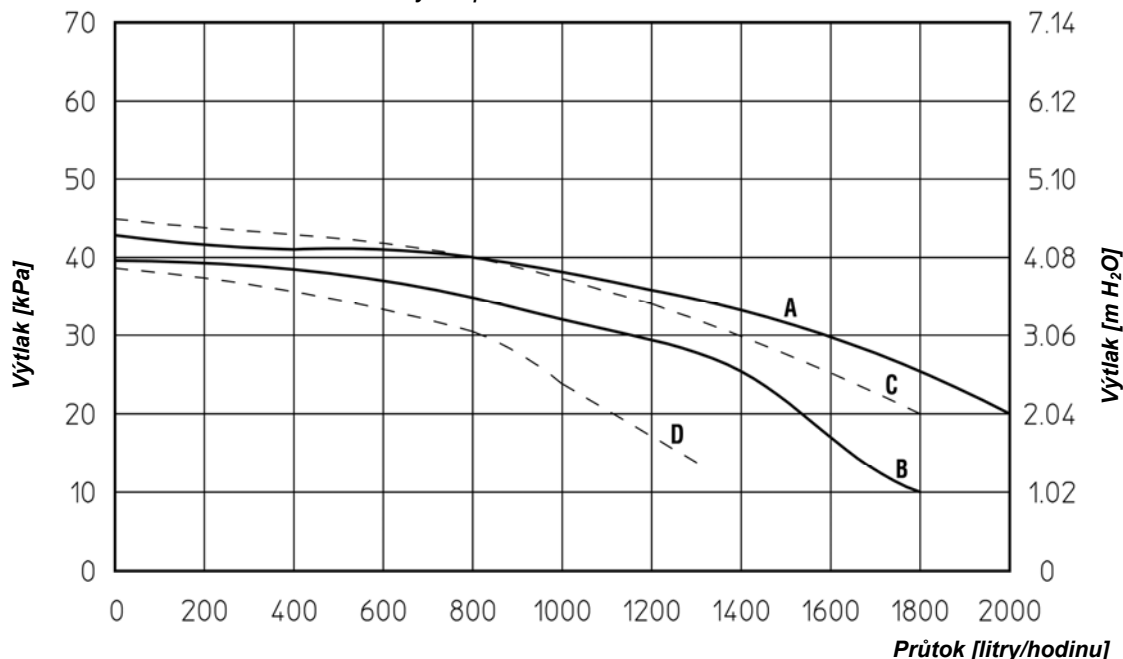

A = Výtlaková výška oběhového čerpadla 1. zóny při rychlosti č.3 (čerpadlo osazené v kotli z výroby)


B = Výtlaková výška oběhového čerpadla 1. zóny při rychlosti č.2 (čerpadlo osazené v kotli z výroby)

C = Výtlaková výška oběhového čerpadla další (přídavné) zóny při rychlosti č.3

D = Výtlaková výška oběhového čerpadla další (přídavné) zóny při rychlosti č.2

Výtlak čerpadla zóny o nízké teplotě

v sadě vždy čerpadlo DYL 63-15 PL9

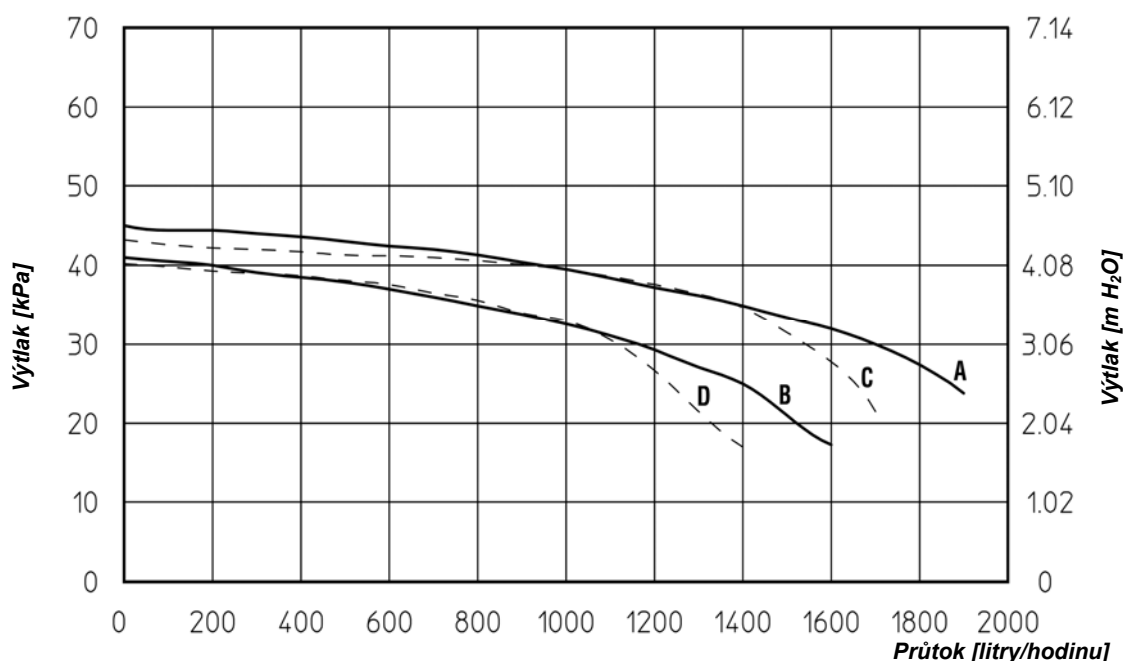

A = Výtlaková výška oběhového čerpadla 1. zóny při rychlosti č.3 (vysoká teplota; čerpadlo osazené v kotli z výroby)

B = Výtlaková výška oběhového čerpadla 1. zóny při rychlosti č.2 (vysoká teplota; čerpadlo osazené v kotli z výroby)

C = Výtlaková výška oběhového čerpadla zóny nízké teploty při rychlosti č.3

D = Výtlaková výška oběhového čerpadla zóny nízké teploty při rychlosti č.2