



HERCULES Condensing 20/27

Základní čerpadlo hydraulického vyrovnávače tlaku kotle - SALMSON DYL 63-15

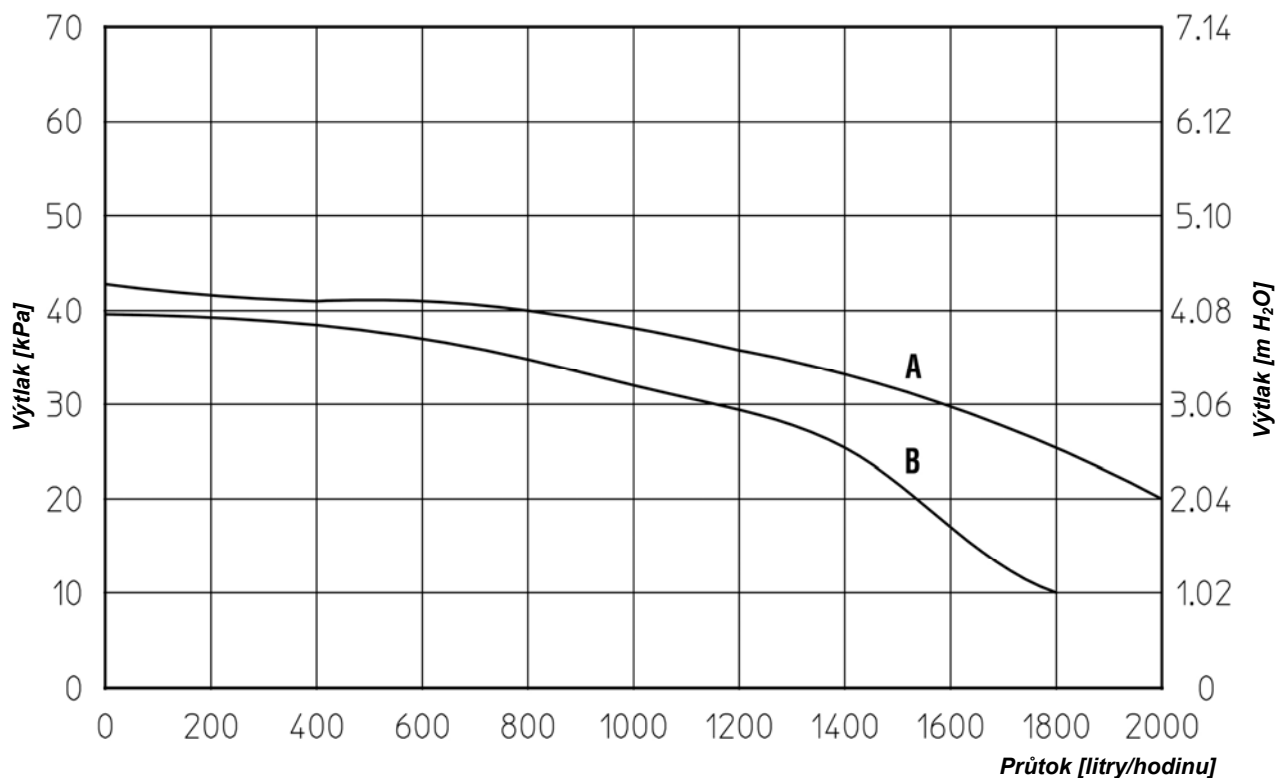

A = Výtlaková výška základního čerpadla kotle při rychlosti č.3
B = Výtlaková výška základního čerpadla kotle při rychlosti č.2

Čerpadlo základní zóny (o vysoké teplotě) - GRUNDFOS UPS 15-60 S1

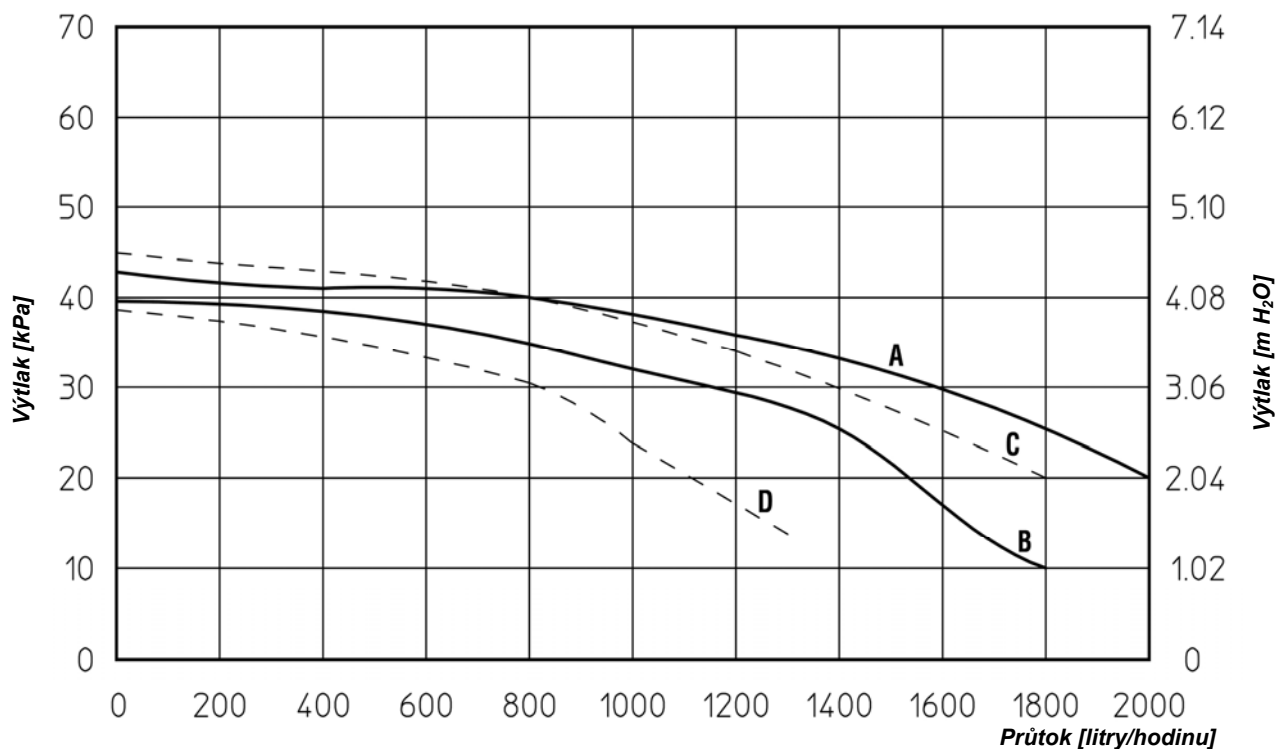

A = Výtlaková výška oběhového čerpadla 1. zóny při rychlosti č.3 (vysoká teplota; čerpadlo osazené v kotli z výroby)
B = Výtlaková výška oběhového čerpadla 1. zóny při rychlosti č.2 (vysoká teplota; čerpadlo osazené v kotli z výroby)
C = Výtlaková výška oběhového čerpadla zóny nízké teploty při rychlosti č.3
D = Výtlaková výška oběhového čerpadla zóny nízké teploty při rychlosti č.2