


# VICTRIX 50

čerpadlo GRUNDFOS UPSO 15-65 AOS

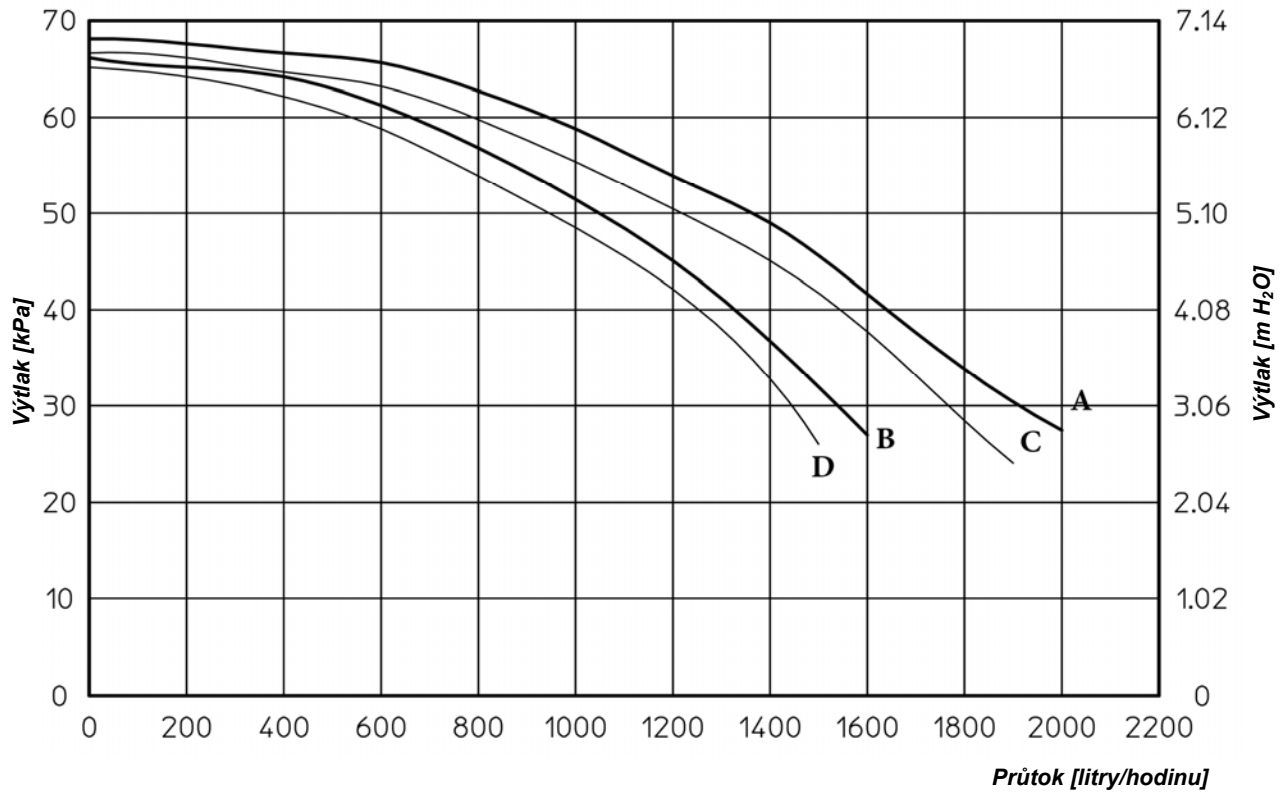

A = Dostupný výtlak při třetí rychlosti čerpadla - samostatná instalace kotle

B = Dostupný výtlak při druhé rychlosti čerpadla - samostatná instalace kotle

C = Dostupný výtlak při třetí rychlosti čerpadla - instalace kotle v kaskádě, se zpětnými klapkami

D = Dostupný výtlak při druhé rychlosti čerpadla - instalace kotle v kaskádě, se zpětnými klapkami