


VICTRIX OMNIA V2

čerpadlo GRUNDFOS UPM4

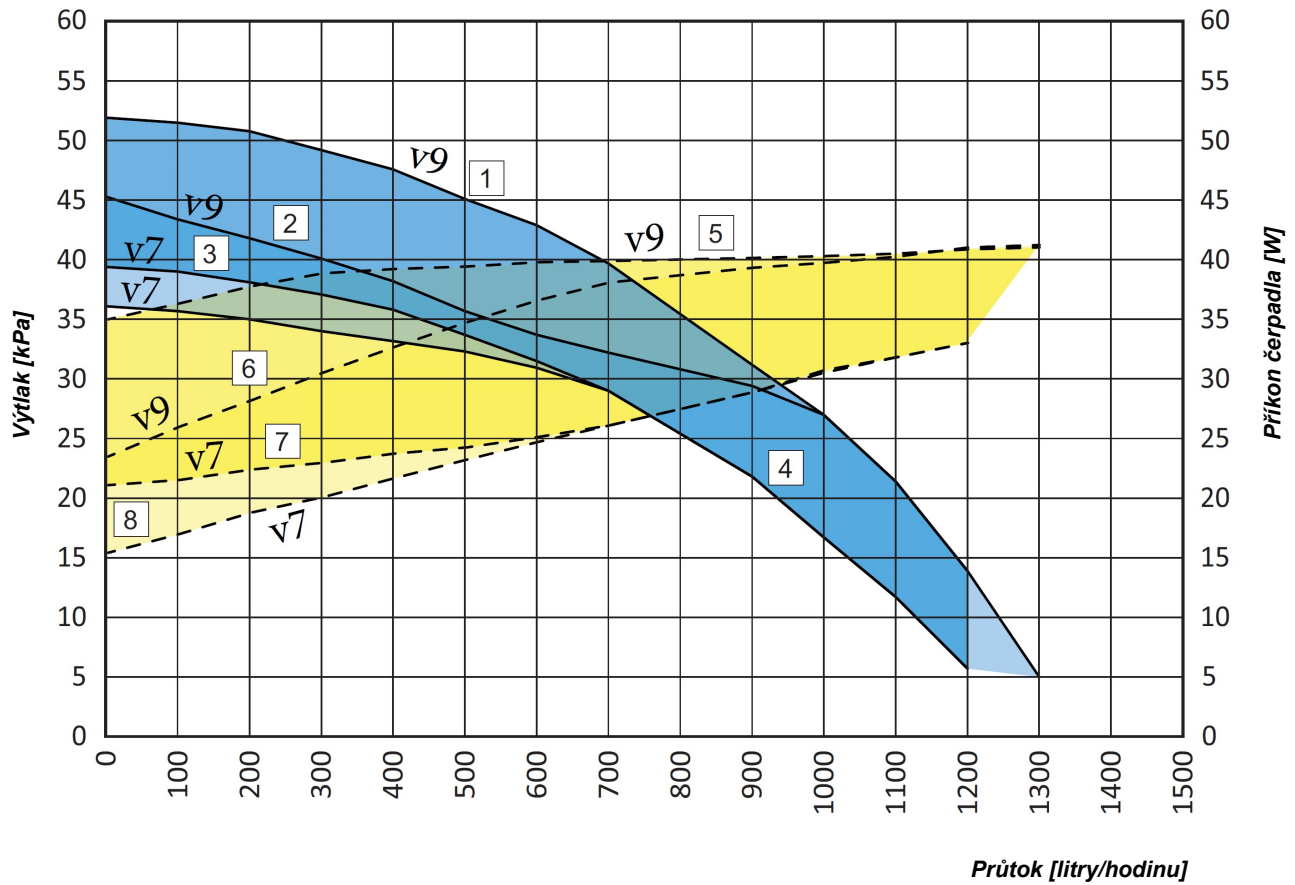

1 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při rychlosti 9 (by-pass uzavřen).

2 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při rychlosti 9 (by-pass otevřen).

3 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při rychlosti 7 (by-pass uzavřen).

4 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při rychlosti 7 (by-pass otevřen).

1+3 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass uzavřen).

2+4 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass otevřen).

5+7 = Elektrický příkon čerpadla (by-pass otevřen) - tečkovaně

6+8 = Elektrický příkon čerpadla (by-pass uzavřen) - tečkovaně

v7 = Rychlost čerpadla 7

v9 = Rychlost čerpadla 9