


VICTRIX TERA 32 1

čerpadlo GRUNDFOS UPM3

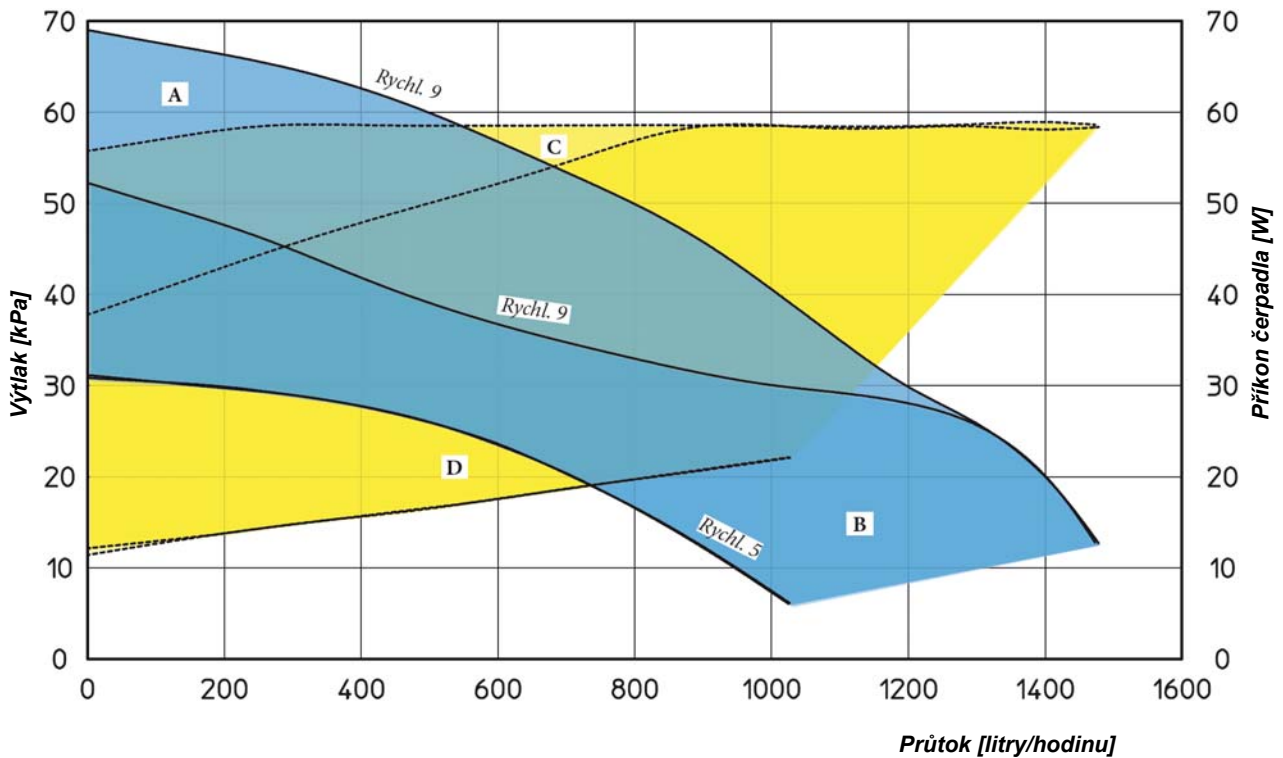

A+B = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass uzavřen).

B = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass otevřen).

C+D = Elektrický příkon čerpadla (by-pass otevřen) - tečkovaně

D = Elektrický příkon čerpadla (by-pass uzavřen) - tečkovaně



Grundfos označuje jako EUP READY ta svá čerpadla, jež vyhovují nařízení Evropské komise č.641/2009. Toto nařízení zavádí tzv. Index energetické účinnosti (EEI), kterým jsou hodnocena čerpadla z hlediska spotřeby elektrické energie.