


# VICTRIX TERA V3 28 E

čerpadlo GRUNDFOS UPM4S 15-60

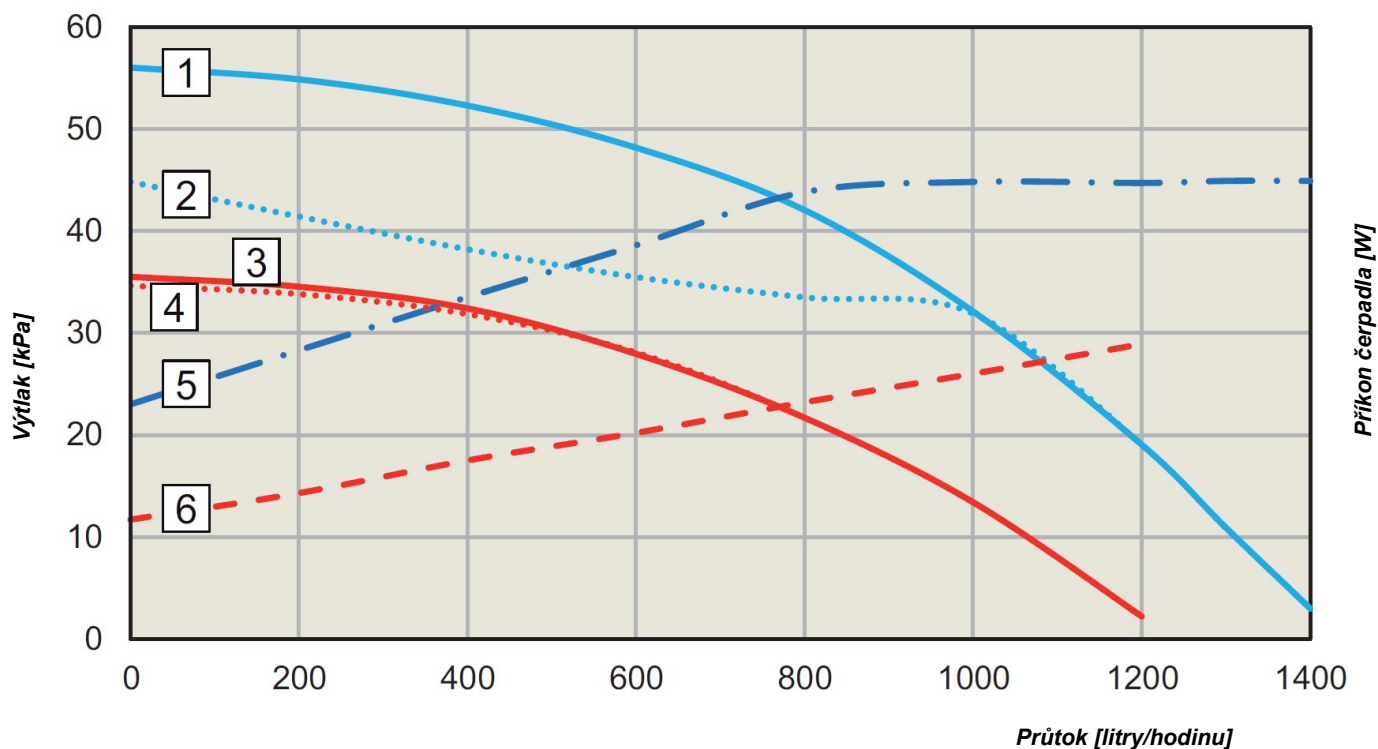

1 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při 95% rychlosti (by-pass uzavřen).

2 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při 95% rychlosti (by-pass otevřen).

3 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při 65% rychlosti (by-pass uzavřen).

4 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle při 65% rychlosti (by-pass otevřen).

Plocha mezi křivkami 1+3 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass uzavřen).

Plocha mezi křivkami 2+4 = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass otevřen).

5 = Elektrický příkon čerpadla při 95% rychlosti (by-pass uzavřen) - tečkovaně

6 = Elektrický příkon čerpadla při 65% rychlosti (by-pass uzavřen) - tečkovaně

Plocha mezi křivkami 5+6 = Elektrický příkon čerpadla (by-pass uzavřen) - tečkovaně