


VICTRIX Zeus 32

čerpadlo GRUNDFOS UPM3

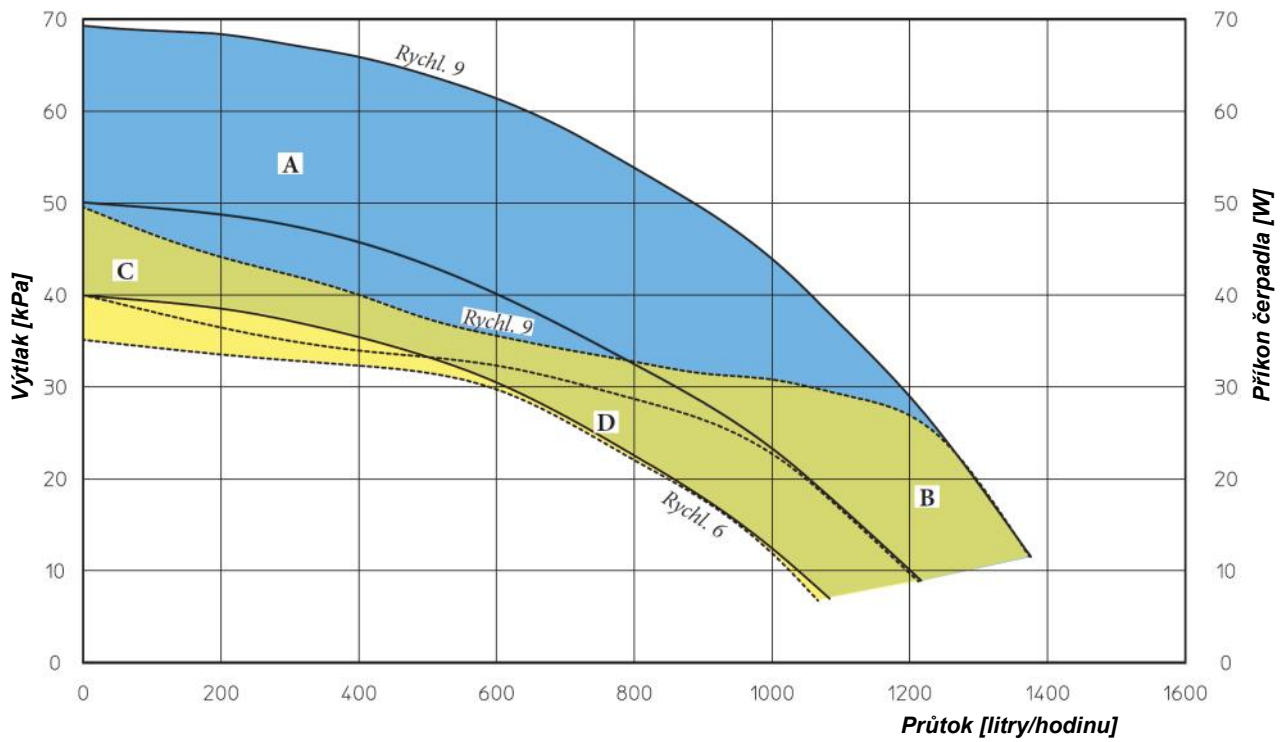

$A+B$ = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass uzavřen).

B = Dostupná výtlačná výška čerpadla na výstupu z kotle (by-pass otevřen).

$C+D$ = Elektrický příkon čerpadla (by-pass uzavřen) - tečkovaně

D = Elektrický příkon čerpadla (by-pass otevřen) - tečkovaně